

ISSN 0912-036X

放監季 1・2

26 - 2

環境放射線監視季報

(第一六八報 平成二十六年度第1四半期・第一六九報 平成二十六年度第2四半期)

# 環境放射線監視季報

(Quarterly Report of Ibaraki Environmental Radiation Monitoring)

第168報 (平成26年度第1四半期)

第169報 (平成26年度第2四半期)

茨城県東海地区環境放射線監視委員会

茨城県  
東海地区 環境放射線監視委員会

# ま　え　が　き

本県の東海・大洗地区には、原子力発電所をはじめ、使用済核燃料再処理施設、核燃料加工施設、試験研究用原子炉及び核燃料使用施設など各種多様な施設が多数立地しています。

このため、県は東海・大洗地区における原子力施設周辺の環境放射線の監視を民主的に行うため、第三者監視機構として「茨城県東海地区環境放射線監視委員会」を設置し、監視計画を定めています。この計画では、監視の目的を「原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保する」ために、

- ・周辺公衆の線量を推定評価する
- ・環境における放射性物質などの長期的変動を把握する
- ・原子力施設からの放射性物質の予期しない放出などの短期的変動を把握する

として、県、原子力事業所が分担して実施する監視・測定の項目・頻度や評価方法などを定めています。

関係機関は、この計画に基づき監視・測定を行い、四半期毎に監視委員会に報告を行っています。この報告について、監視委員会の下部組織である評価部会が詳細に検討を行い、その結果を踏まえ、監視委員会が評価を行い、監視季報としてとりまとめております。

季報の内容は次表のとおりです。

季　報	評　価　項　目
第1四半期	短期的変動調査結果（4～6月）
第2四半期	短期的変動調査結果（7～9月）、長期的変動調査結果（4～9月）
第3四半期	短期的変動調査結果（10～12月）
第4四半期	短期的変動調査結果（1～3月）、長期的変動調査結果（10～3月）、年間線量の推定結果（4～3月）

本監視季報は、平成26年度第1四半期及び平成26年度第2四半期における評価項目について、平成27年2月20日に本委員会を開催して評価した結果です。

なお、福島第一原子力発電所事故による茨城県内全域における農畜水産物等への放射性物質の影響については、別に特別調査として報告を受けています。

茨城県東海地区環境放射線監視委員会

委員長（茨城県副知事）山 口 やちゑ

# 目 次

[第168報 平成26年度第1四半期環境放射線監視結果]

I 監視結果の評価	1
II 監視結果の概要	3
II-1 短期的変動調査結果	3
参考1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果	9
III 測定結果	10
III-1 短期的変動調査結果	10
1 環境における測定結果	10
1-1 空間 $\gamma$ 線量率測定結果	10
1-1-1 モニタリングステーション	10
1-1-2 モニタリングポスト	15
1-2 大気中放射能測定結果	21
1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果	21
1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果	24
1-3 農畜産物中の放射能測定結果	25
1-3-1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果( $^{131}\text{I}$ )	25
1-4 海洋における放射能測定結果	25
1-4-1 海水中の放射性核種分析結果( $^3\text{H}$ )	25
2 敷地内における測定結果	27
2-1 空間 $\gamma$ 線量率測定結果	27
2-1-1 モニタリングステーション	27
2-1-2 モニタリングポスト	27
2-2 大気中放射能測定結果	28
2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果	28
3 放出源における測定結果	29
3-1 排 気	29
3-1-1 排気中の放射性核種分析結果	29
3-1-2 排気中の全 $\beta$ 放射能測定結果	41
3-1-3 排気中の全 $\alpha$ 放射能測定結果	44
3-2 排 水	45

3 - 2 - 1	排水中の放射性核種分析結果	45
3 - 2 - 2	排水中の全β放射能測定結果	57
3 - 2 - 3	再処理施設排水中の放射性核種分析結果	60
3 - 2 - 4	再処理施設排水中の全β放射能測定結果	65
3 - 2 - 5	排水中の全γ放射能連続測定結果	66
参考 1	原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果	68
参考 2	主要施設運転状況	71

[第169報 平成26年度第2四半期環境放射線監視結果]

I	監視結果の評価	73
II	監視結果の概要	75
II - 1	短期的変動調査結果	75
II - 2	長期的変動調査結果	81
参考 1	原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果	85
III	測定結果	86
III - 1	短期的変動調査結果	86
1	環境における測定結果	86
1 - 1	空間γ線量率測定結果	86
1 - 1 - 1	モニタリングステーション	86
1 - 1 - 2	モニタリングポスト	91
1 - 2	大気中放射能測定結果	97
1 - 2 - 1	大気塵埃中の放射性核種分析結果	97
1 - 2 - 2	降下塵中の放射性核種分析結果	100
1 - 3	農畜産物中の放射能測定結果	101
1 - 3 - 1	牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 ( <sup>131</sup> I)	101
1 - 4	海洋における放射能測定結果	101
1 - 4 - 1	海水中の放射性核種分析結果 ( <sup>3</sup> H)	101
2	敷地内における測定結果	102
2 - 1	空間γ線量率測定結果	102
2 - 1 - 1	モニタリングステーション	102
2 - 1 - 2	モニタリングポスト	102

2 - 2 大気中放射能測定結果	103
2 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果	103
3 放出源における測定結果	104
3 - 1 排 気	104
3 - 1 - 1 排気中の放射性核種分析結果	104
3 - 1 - 2 排気中の全 $\beta$ 放射能測定結果	116
3 - 1 - 3 排気中の全 $\alpha$ 放射能測定結果	119
3 - 2 排 水	120
3 - 2 - 1 排水中の放射性核種分析結果	120
3 - 2 - 2 排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果	132
3 - 2 - 3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果	135
3 - 2 - 4 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果	140
3 - 2 - 5 排水中の全 $\gamma$ 放射能連続測定結果	141
III - 2 長期的変動調査結果	143
1 環境における測定結果	143
1 - 1 空間 $\gamma$ 線量測定結果	143
1 - 1 - 1 サーベイ結果	143
1 - 1 - 2 積算線量測定結果	148
1 - 2 漁網表面吸収線量率の測定結果	158
1 - 3 大気中放射能測定結果	158
1 - 3 - 1 降下塵中の放射性核種分析結果	158
1 - 4 陸土中の放射能測定結果	161
1 - 4 - 1 土壤中の放射性核種分析結果	161
1 - 4 - 2 河底土中の放射性核種分析結果	161
1 - 4 - 3 海岸砂中の放射性核種分析結果	161
1 - 5 陸水中の放射能測定結果	162
1 - 5 - 1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果	162
1 - 5 - 2 飲料水中の放射性核種分析結果	162
1 - 6 海洋における放射能測定結果	163
1 - 6 - 1 海水中の放射性核種分析結果	163
1 - 6 - 2 海底土中の放射性核種分析結果	164
1 - 7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果	167
2 敷地内における測定結果	168
2 - 1 空間 $\gamma$ 線量測定結果	168
2 - 1 - 1 積算線量測定結果	168

参考 1	原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果	169
参考 2	主要施設運転状況	172

別表 1	環境試料の核種濃度検出限界	174
別表 2	排水中の全 $\beta$ ・全 $\gamma$ 検出限界	175
別表 3	排気の不検出分放出量算出方法	176
別表 4	排水の不検出分放出量算出方法	179

〈用語・記号等の解説〉	181
〈本報告書の解説〉	184

本報告書をご覧になる参考として  
181ページに、〈用語・記号等の解説〉  
184ページに、〈本報告書の解説〉  
を掲載しております。

# I 監 視 結 果 の 評 価

茨城県環境放射線監視計画に基づく監視結果は下記のとおりである。

## 記

### 1 短期的変動調査結果（平成26年4月～平成26年6月）

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、一部の空間ガンマ線量率が平常の変動幅を上回った。また、同様に、大気塵埃及び降下塵から<sup>137</sup>Csなどの放射性核種が検出された。

さらに、原子力施設の排水からも、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による放射性核種が検出された。

## II 監視結果の概要

### II-1 短期的変動調査結果

評価対象期間：平成26年4月から平成26年6月

短期的変動調査は、原子力施設から平常稼動時に放出される放射性物質の他に、事故等により環境へ放出される放射線・放射性物質の有無や環境への影響の有無を早期に把握するために行っている。

前四半期と同様に、空間ガンマ線量率、大気塵埃、降下塵などの測定結果において、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られた。

#### 1 環境における測定結果

##### 1-1 空間ガンマ線量率測定結果（10～20ページ）

空間の放射線（ガンマ線）の測定は、98地点のモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて行っている。評価の対象となっている月平均値は、37nGy／時～180nGy／時の間にあり、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、98地点中8地点において平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を上回った。

なお、1時間値の最大値（原子力機構原科研測定の周辺監視区域境界（MP-19）：4月18日、5月21日及び6月24日）は180nGy／時であった。

## 一般環境（事業所周辺監視区域境界及び敷地内を除く）

(単位：nGy／時)

地区名	月平均値	1時間値の最大値	事故前1時間値の最大値（平成22年度）	事故後1時間値の最大値
東海地区 <21> (東海村, 那珂市, 常陸大宮市 (根本))	43～87	100(亀下:5月9日, 6月24日)	80(亀下:11月)	3,600(豊岡:平成23 年3月15日)
日立地区 <6> (日立市(久慈, 大沼, 留), 常 陸太田市(磯部, 真弓, 久米))	47～69	87(久慈:5月9日, 6月25日)	73(磯部:11月)	3,900(久慈:平成23 年3月15日)
ひたちなか地区 <8> (ひたちなか市)	54～89	110(常陸那珂:6月 24日)	78(馬渡:7月)	3,700(堀口:平成23 年3月15日)
大洗地区 <15> (大洗町, 錐田市(造谷, 荒地, 田崎, 樅山, 上富田, 徳宿), 茨城町(広浦, 海老沢, 谷田部), 水戸市(吉沢, 大場))	47～86	110(造谷:6月24日)	71(荒地:12月)	3,100(広浦:平成23 年3月15日)
比較対照地区 <1> (水戸市石川)	61～62	80(6月24日)	72(7月)	1,500(平成23年3月 15日)
原電又は原子力機構大洗から 10～30km圏内地区 <22> (日立市(十王, 平和, 中里), 常 陸太田市(里美, 町田, 松平), 常 陸大宮市(野上), 錐田市(錐田, 大蔵), 茨城町(下飯沼), 水 戸市(鯉淵), 城里町, 笠間市, 小美玉市, 石岡市, かすみが うら市, 行方市, 鹿嶋市)	37～78	100(石岡市柏原: 6月24日)		

注) &lt;&gt;内は地点数

## 事業所周辺監視区域境界

(単位：nGy／時)

地区名	月平均値	1時間値の最大値	事故前1時間値の最大値（平成22年度）	事故後1時間値の最大値
東海地区 <14> (原子力機構原科研, 原子力 機構サイクル工研, 原電)	注2) 69～180	180(原科研MP-19: 4月18日, 5月21日, 6 月24日)	77(サイクル工研 MP-8:7月)	5,200(原科研MP-19 :平成23年3月15日)
大洗地区 <11> (原子力機構大洗)	注2) 65～160	170(P-11:4月18日, 5月9日, 6月24日)	69(P-6:7月)	3,100(P-11, P-12: 平成23年3月21日)

注1) &lt;&gt;内は地点数

注2) 福島第一原子力発電所事故の影響により、松林等が存在している場所では、空間ガンマ線量率が高くなる。

## 1-2 大気中放射能測定結果

## 1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (21～23ページ)

東海村村松など15地点(東海村6地点, ひたちなか市3地点, 日立市1地点, 錐田市1地点, 茨城町1地点, 大洗町2地点, 水戸市1地点)において1ヶ月分を採取したものを測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs が7地点、<sup>137</sup>Cs が12地点で

検出された。

(検出状況)

(単位 : mBq/m<sup>3</sup>)

検出核種	分析値	事故前の最高値 <sup>注)</sup>	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	<0.1 ~ 0.63	<0.1	2,800 (ひたちなか市長砂:平成23年3月)
<sup>137</sup> Cs	<0.1 ~ 1.6	<0.1	3,800 (東海村村松:平成23年3月)

注) 平成元年以降の最高値。なお、JCO臨界事故時のデータを除く。(以下、同様)

## 1-2-2 降水塵中の放射性核種分析結果 (24ページ)

水戸市上国井町など3地点において1ヶ月分を採取したものを測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csが全地点で検出された。

(検出状況)

(単位 : Bq/m<sup>2</sup>)

検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	0.49 ~ 1.9	<0.4	25,000 (原子力機構大洗構内:平成23年3月)
<sup>137</sup> Cs	1.3 ~ 4.9	<0.4	27,000 (原子力機構大洗構内:平成23年3月)

## 1-3 農畜産物中の放射能測定結果

### 1-3-1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果 (<sup>131</sup>I) (25ページ)

那珂市豊喰など5地点における測定結果は、全て不検出であった。

## 1-4 海洋における放射能測定結果

### 1-4-1 海水中の放射性核種分析結果 (<sup>3</sup>H) (25ページ)

久慈沖(A)など12海域における測定結果は、全て不検出であった。

## 2 主な原子力施設の敷地内における測定結果

### 2-1 空間ガンマ線量率測定結果 (27ページ)

評価対象としている月平均値は、東海地区(原子力機構サイクル工研)が61nGy/時から63nGy/時、大洗地区(原子力機構大洗)が73nGy/時から78nGy/時であった。

なお、1時間値の最大値(原子力機構大洗測定のP-8:6月)は、95nGy/時であった。

(検出状況)

(単位 : nGy/時)

地区名	月平均値	1時間値の最大値	事故前1時間値の最大値(平成22年度)	事故後1時間値の最大値
東海地区 <1> (原子力機構サイクル工研)	61~63	74(4月4日, 6月25日)	52(7月)	4,000(平成23年3月 15日)
大洗地区 <1> (原子力機構大洗)	73~78	95(6月24日)	63(1月)	2,900(平成23年3月 15日)

注) <>内は地点数

## 2-2 大気中放射能測定結果

### 2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果（28ページ）

原子力機構原科研など3地点において1ヶ月分を採取したものを測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Csが1地点、<sup>137</sup>Csが2地点で検出された。

(検出状況)

(単位：mBq/m<sup>3</sup>)

検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	<0.1 ~ 0.29	<0.1	2,300 (原子力機構大洗：平成23年3月)
<sup>137</sup> Cs	<0.1 ~ 0.76	<0.1	2,400 (原子力機構大洗：平成23年3月)

## 3 放出源における測定結果

### 3-1 排気中の放射能測定結果

排気中に含まれる放射性物質については、原子力事業者が放射性核種分析、全ベータ放射能測定、全アルファ放射能測定を行っている。

主要放出核種の放射性核種分析結果は、過去のレベル又はそれ以下であった。全ベータ放射能及び全アルファ放射能については不検出であった。

### 3-1-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（29～39ページ）

測定対象の42排気筒のうち、今期に放出のなかった4排気筒を除いた原子力機構原科研JRR-2、

原子力機構サイクル工研再処理施設の主排気筒など38排気筒において希ガス(<sup>41</sup>Ar、<sup>85</sup>Krなど)、

<sup>3</sup>Hなど各施設の放出核種を測定したところ、下記の5排気筒で検出されたが、過去と同じレベル又はそれ以下であった。

(検出状況)

(単位：Bq/cm<sup>3</sup>)

測定者	施設名	核種名	3ヶ月平均濃度	3ヶ月平均濃度 過去最大値	参考管理目標値
原子力機構原科研	燃料試験施設	希ガス	$7.0 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-2}$	$7.8 \times 10^{-2}$
原子力機構サイクル工研	再処理施設・主排気筒	<sup>3</sup> H	$1.0 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-3}$	$2.4 \times 10^{-1}$
積水メデイカル	第4棟排気筒	<sup>3</sup> H <sup>14</sup> C	$1.9 \times 10^{-5}$ $5.7 \times 10^{-6}$	$2.2 \times 10^{-5}$ $2.3 \times 10^{-5}$	$7.4 \times 10^{-4}$ $1.6 \times 10^{-4}$
NDC	化学分析棟(R棟)	<sup>131</sup> I	$1.2 \times 10^{-9}$	$2.1 \times 10^{-8}$	$7.4 \times 10^{-8}$
日本核燃	照射後試験施設	希ガス	$3.7 \times 10^{-6}$	$5.0 \times 10^{-3}$	$5.2 \times 10^{-3}$

注) 検出された核種のみ記載

### 3-1-1' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（40ページ）

原電東海発電所及び東海第二発電所で<sup>3</sup>Hが検出されたが、過去と同じレベル又はそれ以下であった。

### 3-1-2, 3-1-2' 全ベータ放射能測定結果（41～43ページ）

NDC材料試験棟及び原子力機構原科研JRR-3など23排気筒において測定した結果、いずれも不検出であった。

### 3-1-3 全アルファ放射能測定結果（44ページ）

核管センター新分析棟など3排水溝における測定結果は、いずれも不検出であった。

### 3-2 排水中の放射能測定結果

排水中に含まれる放射性物質の測定は、放射性核種分析、全ベータ放射能測定、再処理施設排水中の放射性核種分析、再処理施設排水中の全ベータ放射能測定、排水中の全ガンマ放射能測定によって行っている。

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>137</sup>Cs及び全ガンマ放射能が検出された。

#### 3-2-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（45～50ページ）

原子力事業者は、今期に放出のなかった三菱原燃排水貯槽及び三菱マテリアル排水貯槽を除く原子力機構原科研第1排水溝、原子力機構サイクル工研第2排水溝など15排水溝において<sup>60</sup>Coなどの核種を測定している。下記の5排水溝で検出されたが、全て法令値（56ページ）以下であった。

（検出状況）(単位: Bq/cm<sup>3</sup>)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月平均濃度	法令値	3ヶ月平均濃度／法令値
原子力機構 原科研	第2排水溝	<sup>3</sup> H	$6.7 \times 10^{-2}$	$6 \times 10$ 注1)	1/900
		<sup>7</sup> Be	$1.1 \times 10^{-4}$	$3 \times 10$	1/270,000
		<sup>137</sup> Cs	$2.6 \times 10^{-5}$	$9 \times 10^{-2}$	1/3,500
原子力機構 大洗	北地区	<sup>3</sup> H	$1.9 \times 10^{-3}$	$6 \times 10$ 注1)	1/32,000
原電	東海第二発電所	<sup>3</sup> H	$4.5 \times 10^{-2}$	$6 \times 10$ 注1)	1/1,300
NDC	排水貯槽	<sup>137</sup> Cs	$3.1 \times 10^{-4}$	$9 \times 10^{-2}$	1/290
積水メディカル	調整槽	<sup>3</sup> H	2.3	$2 \times 10$ 注2)	1/8.7
		<sup>14</sup> C	1.3	2	1/1.5

注) 検出された核種のみ記載。

注1) 水としての法令値

注2) 有機物（メタンを除く）としての法令値

#### 3-2-1' 放射性核種分析結果（主要放出核種）（51～54ページ）

県は原子力機構原科研第1排水溝など12排水溝で測定している。原子力機構原科研第2排水溝など10排水溝で<sup>3</sup>H、<sup>14</sup>C、<sup>60</sup>Co、<sup>137</sup>Cs又はUの5核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

なお、原子力機構大洗北地区、原電東海発電所及び東海第二発電所において検出された<sup>137</sup>Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。

#### 3-2-1'' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（55ページ）

原子力事業者が測定した15排水溝において、主要放出核種以外の核種として原子力機構原科研第1排水溝など4排水溝で、<sup>3</sup>H、<sup>90</sup>Sr、<sup>137</sup>Cs又は<sup>232</sup>Thの4核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

### 3-2-2, 3-2-2' 全ベータ放射能測定結果 (57~59ページ)

原子力事業者、県は原子力機構原科研第1排水溝及び原子力機構サイクル工研第1排水溝など13排水溝において測定している。12排水溝で検出されたが、監視委員会が定めた判断基準を全て下回っていた。

### 3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果 (60~63ページ)

原子力機構サイクル工研が<sup>3</sup>Hなど14核種について分析した結果、<sup>3</sup>Hが検出されたが、法令値（64ページ）以下であった。

また、県が<sup>3</sup>Hなど9核種について測定した結果、<sup>3</sup>H、<sup>137</sup>Cs及びPu( $\alpha$ )の3核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

(検出状況)

(単位：MBq)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月放出量	法令値	3ヶ月放出量／法令値
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	<sup>3</sup> H	$5.5 \times 10^4$	$4.7 \times 10^8$	1/8,500

備考 県の測定では、<sup>3</sup>H、<sup>137</sup>Cs及びPu( $\alpha$ )を検出。3ヶ月間の最大濃度はそれぞれ  $4.0 \times 10^{-4}$  及び  $7.4 \times 10^{-5} \text{Bq/cm}^3$  であり、参考として法令（保安規定）に定める最大放出濃度（それぞれ  $2.5 \times 10^4$ 、 $7.8 \times 10^{-1}$  及び  $3.0 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$ ）と比較すると、それぞれ 1/620、1/4,100及び1/400以下であった。

### 3-2-4 再処理施設排水中の全ベータ放射能測定結果 (65ページ)

原子力機構サイクル工研、県測定とも、不検出であった。

### 3-2-5 排水中の全ガンマ放射能連続測定結果 (66ページ)

原子力機構原科研第2排水溝などの4排水溝で測定したところ、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、2排水溝で検出された。

## 参考 1

### 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果（68～70ページ）

本調査は、原子力機構サイクル工研が、再処理施設の低レベル放射性廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するために毎月実施しているものであり、放出口を中心とした30地点で海水を採取し、全地点で全ベータ放射能及び<sup>3</sup>H濃度、7地点で<sup>137</sup>Cs濃度の測定を行っている。

調査の結果、放射性物質濃度の平均値は、全ベータ放射能について0.040Bq/L、<sup>3</sup>Hについて検出限界値未満、<sup>137</sup>Csについて0.0084Bq/Lであった。検出された全ベータ放射能、<sup>137</sup>Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(測定結果)

区 分	地点数	分 析 値
海 水 の 全 ベ ー タ 放 射 能	30	0.040Bq/L
海 水 中 の <sup>3</sup> H 分 析	30	不検出
海 水 中 の <sup>137</sup> Cs 分 析	7	0.0084Bq/L

### III 測 定 結 果

#### III-1 短期的変動調査結果

##### 1 環境における測定結果

###### 1-1 空間γ線量率測定結果

###### 1-1-1 モニタリングステーション

測定者	測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
	県施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
県	東海村石神	最大	81	80	82	
		平均	66	66	65	66
	豊岡	最大	82	85	86	
		平均	67	67	66	67
	舟石川	最大	84	84	91	
		平均	65	65	66	65
	押延	最大	73	74	75	
		平均	58	57	57	57
	村松	最大	83	82	84	
		平均	69	68	68	68
	三菱原燃	最大	67	66	70	
		平均	52	52	51	52
	原燃工	最大	75	76	76	
		平均	64	64	62	63
	那珂市横堀	最大	68	69	75	
		平均	55	55	54	55
	門部	最大	57	63	64	
		平均	49	48	47	48
	菅谷	最大	91	89	94	
		平均	77	76	76	76
	本米崎	最大	67	67	67	
		平均	52	51	50	51
	額田	最大	59	64	65	
		平均	51	51	51	51
	鴻巣	最大	52	61	68	
		平均	43	43	43	43

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
	那珂市後台	最大	62	63	69	
		平均	49	48	48	48
	瓜連	最大	62	67	68	
		平均	52	52	52	52
	ひたちなか市馬渡	最大	79	77	82	
		平均	67	66	65	66
	常陸那珂	最大	100	100	110 (注3)	
		平均	89	87	84	87
	阿字ヶ浦	最大	78	78	85	
		平均	65	65	64	65
	堀口	最大	83	83	90	
		平均	72	71	70	71
	佐和	最大	71	72	73	
		平均	56	56	55	56
	柳沢	最大	71	71	78	
		平均	59	59	58	59
	日立市久慈	最大	86	87 (注4)	87 (注4)	
		平均	69	68	68	68
	大沼	最大	79	80	82	
		平均	66	66	65	66
	十王	最大	68	73	75	
		平均	58	57	56	57
	平和	最大	63	72	77	
		平均	54	54	53	54
	中里	最大	56	61	62	
		平均	46	46	45	46
	常陸太田市磯部	最大	67	73	74	
		平均	56	56	55	56
	真弓	最大	59	64	66	
		平均	49	48	48	48
	久米	最大	57	60	63	
		平均	47	47	47	47
	里美	最大	54	59	67	
		平均	43	41	41	42

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
	常陸太田市町田	最大	68	78	74	
		平均	56	56	55	56
	〃松平	最大	48	54	59	
		平均	38	38	37	38
	常陸大宮市根本	最大	55	60	66	
		平均	47	45	45	46
	〃野上	最大	56	58	66	
		平均	47	47	47	47
	大洗町大貫	最大	76	80	83	
		平均	65	63	63	64
	〃磯浜	最大	65	65	71	
		平均	54	54	53	54
	鉾田市造谷	最大	98	100	110 (注5)	
		平均	86	85	84	85
	〃荒地	最大	83	82	88	
		平均	69	68	67	68
	〃田崎	最大	73	75	78	
		平均	61	60	59	60
	〃樅山	最大	78	80	82	
		平均	65	64	63	64
	〃上富田	最大	71	72	77	
		平均	59	59	57	58
	〃徳宿	最大	71	72	73	
		平均	59	58	57	58
	〃鉾田	最大	73	71	88	
		平均	58	57	57	57
	〃大藏	最大	80	78	76	
		平均	64	63	62	63
	茨城町広浦	最大	80	82	89	
		平均	70	69	68	69
	〃海老沢	最大	73	75	85	
		平均	62	62	61	62
	〃谷田部	最大	68	70	74	
		平均	57	57	56	57

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
茨城県	茨城町下飯沼	最大	64	62	70	
		平均	51	51	50	51
水戸市吉沢	水戸市吉沢	最大	62	62	66	
		平均	49	48	47	48
大場	大場	最大	74	75	78	
		平均	62	62	61	62
石川	石川	最大	73	74	80 (注6)	
		平均	62	61	61	61
鯉淵	鯉淵	最大	84	77	86	
		平均	64	62	61	62
城里町石塚	城里町石塚	最大	62	64	66	
		平均	52	51	51	51
笠間市大橋	笠間市大橋	最大	71	73	86	
		平均	62	61	61	61
下郷	下郷	最大	83	83	89	
		平均	72	71	70	71
小美玉市堅倉	小美玉市堅倉	最大	59	59	77	
		平均	44	44	43	44
川戸	川戸	最大	57	58	71	
		平均	44	44	43	44
石岡市柏原	石岡市柏原	最大	85	85	100 (注7)	
		平均	72	71	70	71
三村	三村	最大	84	83	95	
		平均	72	68	68	69
かすみがうら市坂	かすみがうら市坂	最大	86	86	85	
		平均	75	74	73	74
行方市芹沢	行方市芹沢	最大	68	67	88	
		平均	55	54	53	54
蔵川	蔵川	最大	63	60	66	
		平均	46	46	46	46
鹿嶋市津賀	鹿嶋市津賀	最大	97	90	93	
		平均	78	77	76	77
構原子力機研	東海村須和間	最大	80	79	80	
		平均	63	62	62	62

測定者	測定地點	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
構原子 科力研機	東海村龜下	最大	95	100 (注8)	100 (注8)	
		平均	87	82	82	84
原子 力機 構サイ クル工 研	久舟石川	最大	68	69	69	
		平均	53	53	52	53
	ひたちなか市長砂	最大	81	80	86	
		平均	66	65	64	65
	久高野	最大	69	68	71	
		平均	55	55	54	55
原子 力機 構大 洗	周辺監視区域境界 (P-2)	最大	100	100	110	
		平均	92	89	86	89
	久 (P-6)	最大	81	80	86	
		平均	68	66	65	66
原電	東海村船場	最大	67	65	69	
		平均	53	52	52	52
	日立市留	最大	76	79	80	
		平均	63	62	61	62

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、空間ガンマ線量率が高くなる傾向にある。

(注3) ひたちなか地区の一般環境における1時間値の最大値110nGy/時（県測定：ひたちなか市常陸那珂）が観測されたのは、6月24日12時であり、降雨の影響である。

(注4) 日立地区の一般環境における1時間値の最大値87nGy/時（県測定：日立市久慈）が観測されたのは、5月9日17時及び6月25日19時であり、降雨の影響である。

(注5) 大洗地区の一般環境における1時間値の最大値110nGy/時（県測定：鉾田市造谷）が観測されたのは、6月24日9時であり、降雨の影響である。

(注6) 比較対照地点における1時間値の最大値80nGy/時（県測定：水戸市石川）が観測されたのは、6月24日11時であり、降雨の影響である。

(注7) 原電又は原子力機構大洗から10~30km圏内地区における1時間値の最大値100nGy/時（県測定：石岡市柏原）が観測されたのは、6月24日8時であり、降雨の影響である。

(注8) 東海地区の一般環境における1時間値の最大値100nGy/時（原子力機構原科研測定：東海村龜下）が観測されたのは、5月9日17時及び6月24日11時であり、降雨の影響である。

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構原研	周辺監視区域境界 (MP-11)	最大	110	110	110	
		平均	99	98	96	98
	〃 (MP-16)	最大	120	110	110	
		平均	100	97	94	97
	〃 (MP-17)	最大	110	110	110	
		平均	94	92	90	92
	〃 (MP-18)	最大	150	150	150	
		平均	150	140	140	140
	〃 (MP-19)	最大	180 (注3)	180 (注3)	180 (注3)	
		平均	180	170	170	170
原子力機構サイクル工研	周辺監視区域境界 (MP-1)	最大	120	120	120	
		平均	110	100	100	100
	〃 (MP-6)	最大	110	110	110	
		平均	94	91	90	92
	〃 (ST-5)	最大	100	100	100	
		平均	88	86	85	86
	〃 (MP-7)	最大	130	130	130	
		平均	120	120	110	120
	〃 (MP-8)	最大	130	130	130	
		平均	120	110	110	110
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-1)	最大	99	95	100	
		平均	86	83	80	83
	大洗町成田 (P-3)	最大	82	77	82	
		平均	67	67	65	66
	〃 (P-4)	最大	90	89	89	
		平均	84	81	78	81
	周辺監視区域境界 (P-5)	最大	87	86	92	
		平均	76	73	70	73
	〃 (P-7)	最大	120	120	120	
		平均	110	110	100	110

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-11)	最大	170 (注4)	170 (注4)	170 (注4)	
		平均	160	160	150	160
	〃 (P-12)	最大	160	150	150	
		平均	150	150	140	150
	〃 (P-13)	最大	100	99	100	
		平均	97	94	90	94
	〃 (P-14)	最大	100	93	100	
		平均	86	85	82	84
	〃 (P-15)	最大	110	100	110	
		平均	96	93	90	93
	〃 (P-16)	最大	89	86	92	
		平均	78	76	74	76
原電	周辺監視区域境界 (A)	最大	85	85	80	
		平均	72	71	69	71
	〃 (B)	最大	110	100	99	
		平均	91	89	86	89
	〃 (C)	最大	97	97	96	
		平均	83	82	81	82
	〃 (D)	最大	120	110	110	
		平均	98	96	93	96
	東海村 豊岡	最大	95	96	91	
		平均	81	79	77	79

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、空間ガンマ線量率が高くなる傾向にある。

(注3) 東海地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値180nGy/時（原子力機構原科研測定：MP-19）が観測されたのは、4月18日11時、5月21日3時及び6月24日7時であり、降雨の影響である。

(注4) 大洗地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値170nGy/時（原子力機構大洗測定：P-11）が観測されたのは、4月18日12時、5月9日15時及び6月24日12時であり、降雨の影響である。

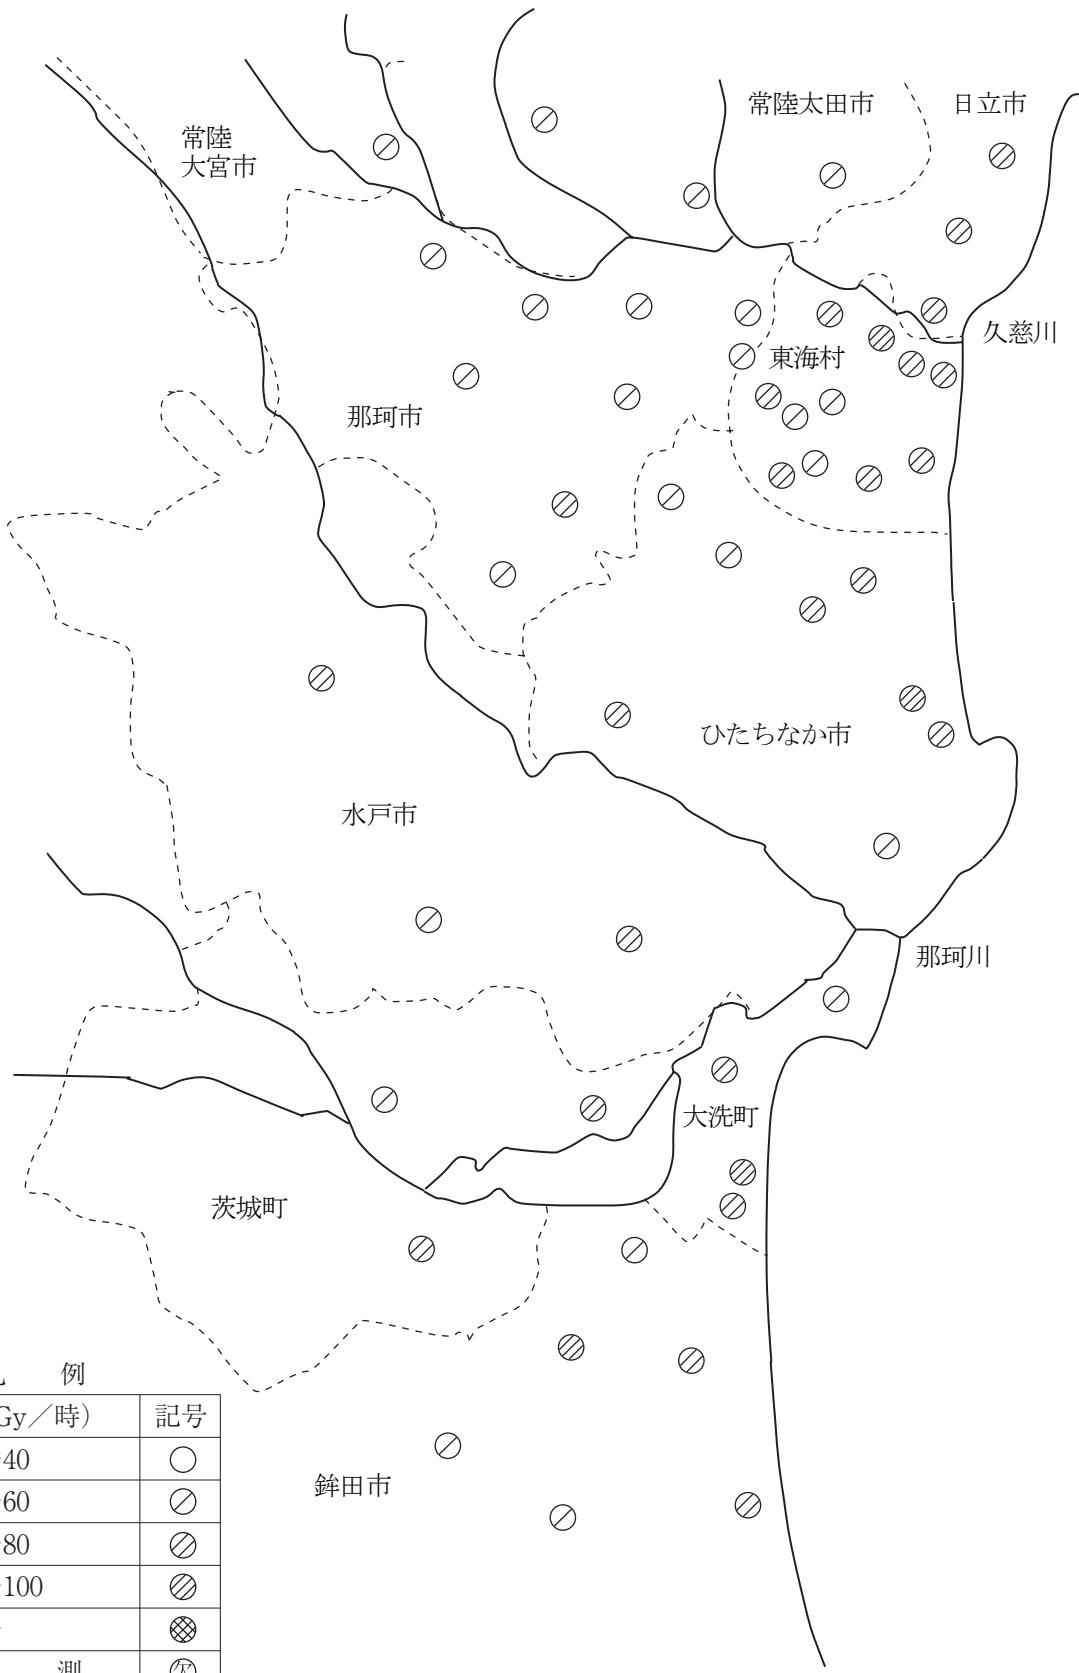


図1 原電又は原子力機構大洗から10km圏内的一般環境における空間 $\gamma$ 線量率測定結果（3ヶ月平均値）  
 (事業所周辺監視区域境界を除く)



図2 原電又は原子力機構から10~30km圏内地区における空間 $\gamma$ 線量率測定結果（3ヶ月平均値）

平成26年度第1四半期におけるモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて測定した空間線量率の経月変化

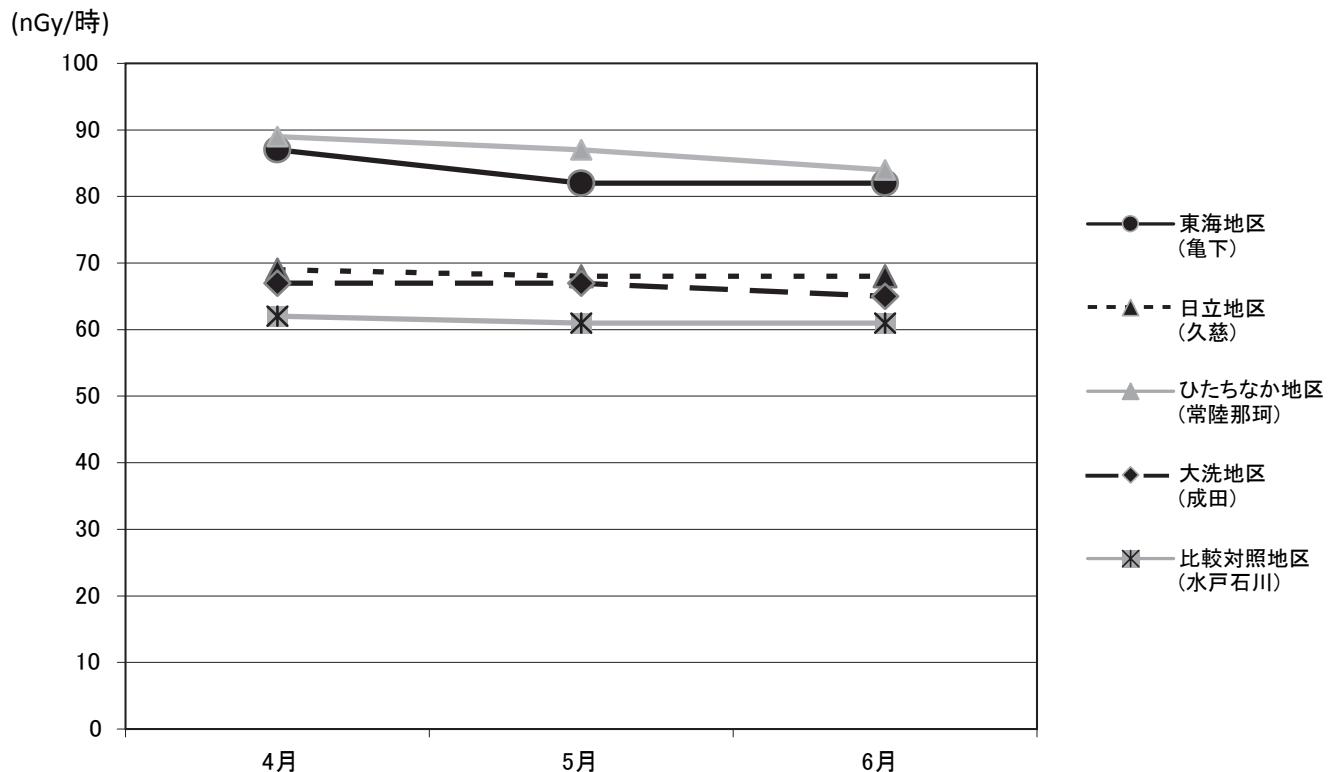


図1 空間ガンマ線量率測定結果の一般環境における月平均値の経月変化



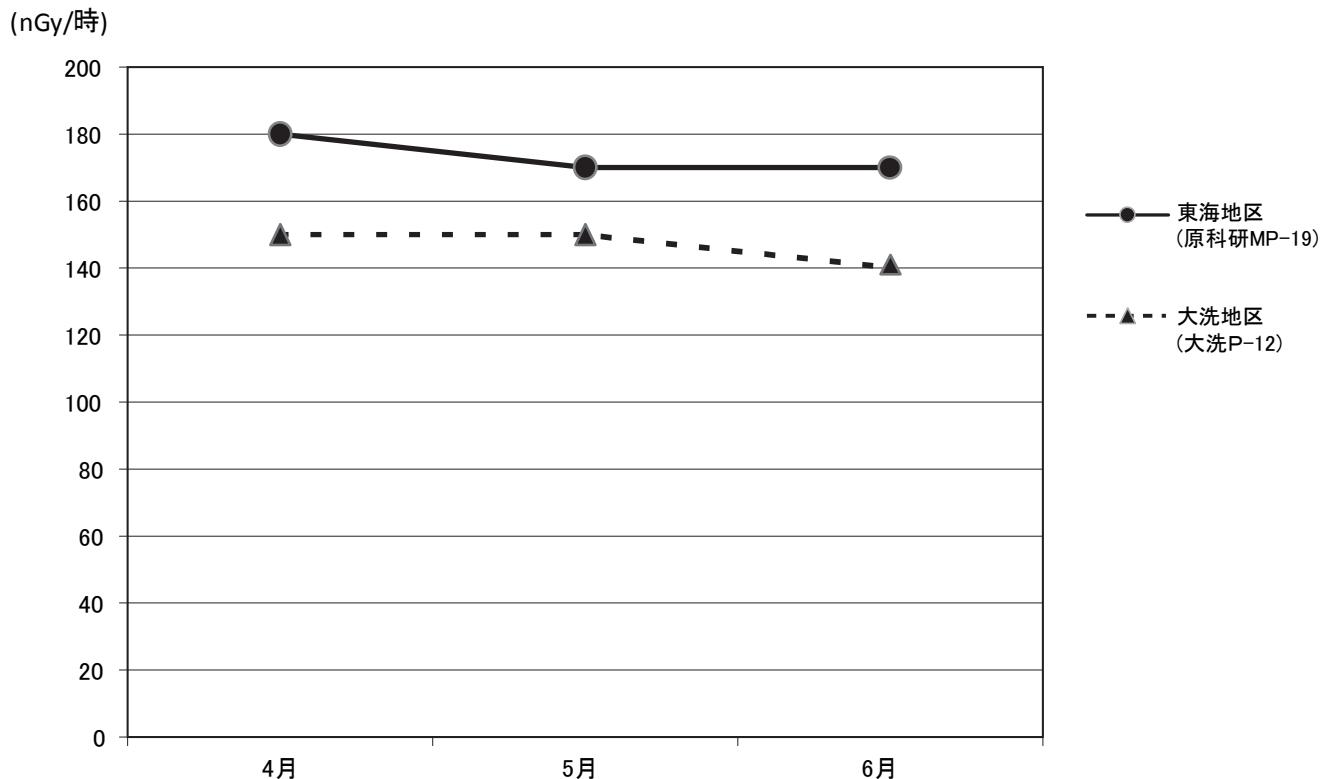


図2 空間ガンマ線量率測定結果の事業所周辺監視区域境界の経月変化

空間ガンマ線量率測定結果の一般環境における月平均値の経月変化  
(福島第一原子力発電所事故前 (平成23年2月) から平成26年6月まで)

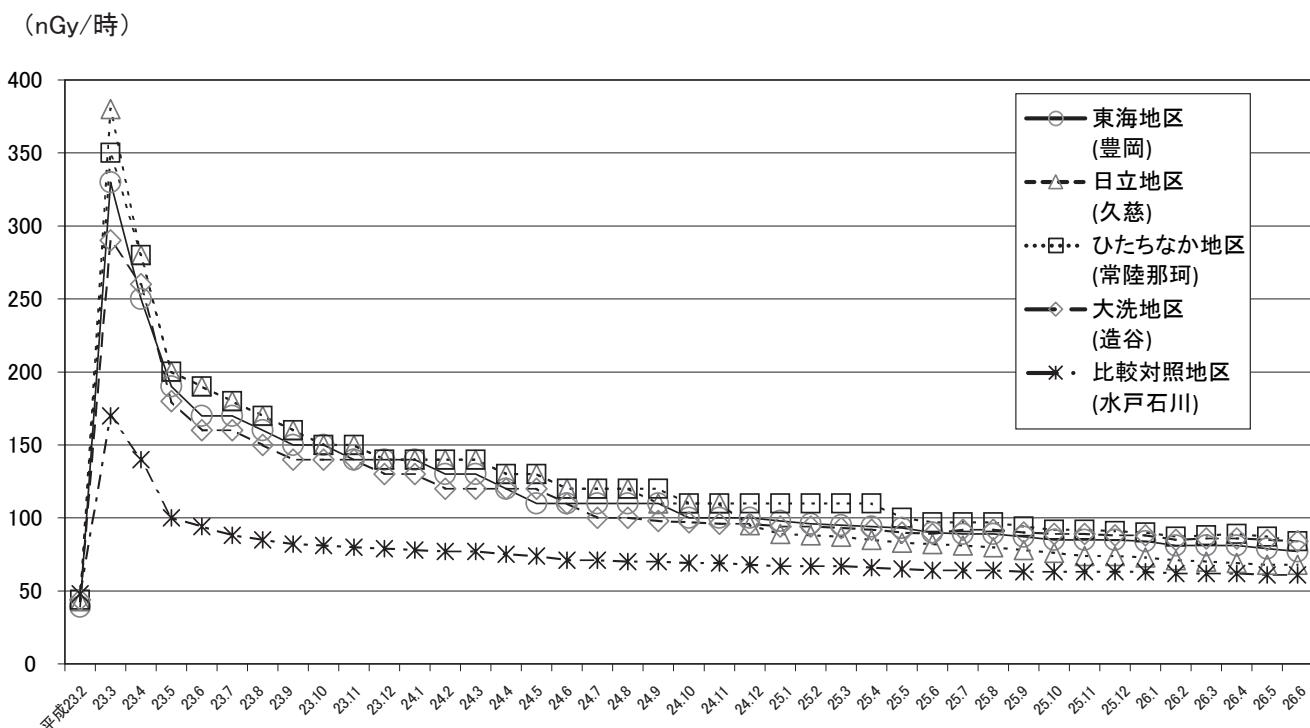

今期の測定の中で降雨によって最大値が観測された局における  
空間線量率の時系列 (芹沢局)

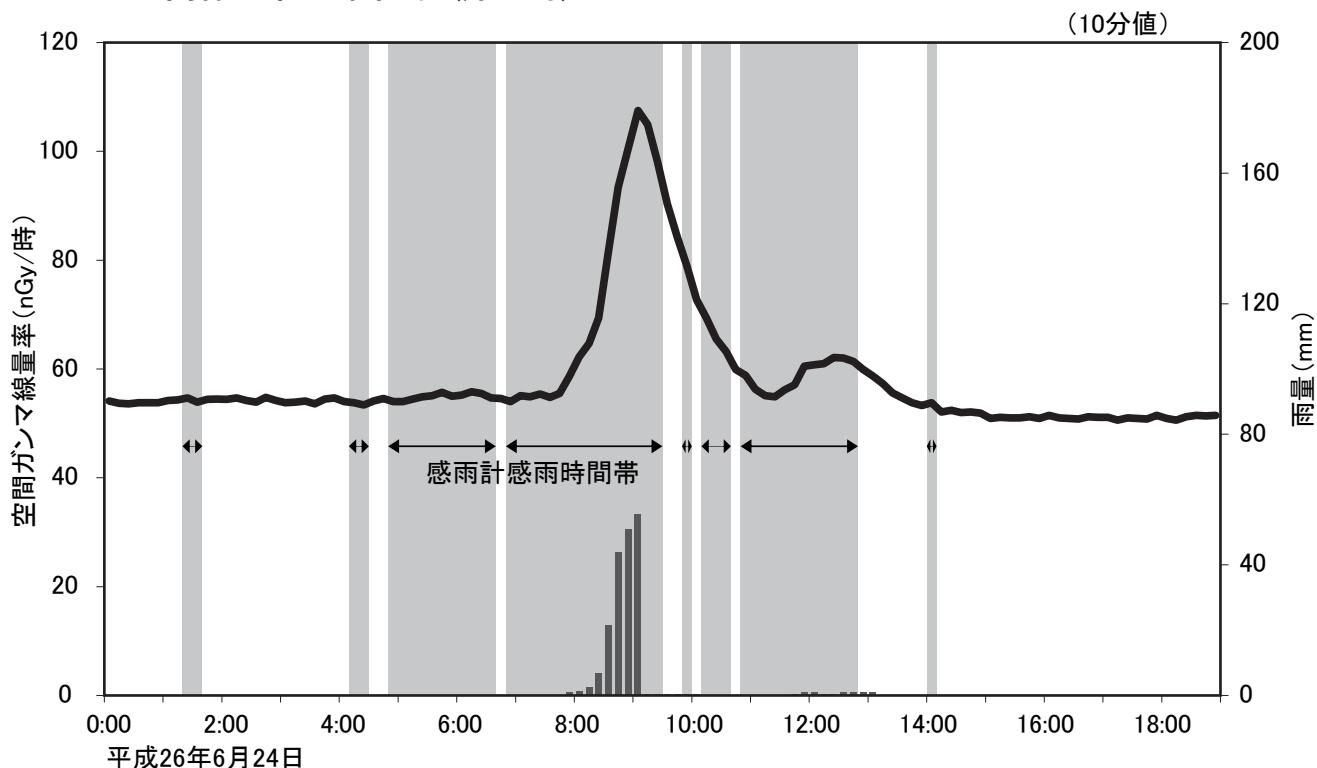

(注)

当該グラフにおける空間ガンマ線量率の上昇の原因は降雨によるもの。  
降雨により空間線量率が上昇するのは、自然放射性核種（ラドンとトロンから生まれた核種）が雨により地表に落下するためであり、それらの核種の半減期は短いことから、雨が止んでから短時間で線量率は降雨前の水準に戻る。

## 1 - 2 大気中放射能測定結果

### 1 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果


測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce	Pu
県	水戸市石川	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	0.18 [*]	*	
		5. 1~6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1~7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	東海村村松	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1~6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1~7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	ひたちなか市 常陸那珂	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1~6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1~7. 1	*	*	*	*	*	0.11 [*]	*	
原子力機構原研	茨城町広浦	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	0.47 [0.17]	*	
		5. 1~6. 1	*	*	*	*	*	0.33 [0.12]	*	
		6. 1~7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	鉾田市造谷	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	0.21 [*]	*	
		5. 1~6. 1	*	*	*	*	*	0.26 [*]	*	
		6. 1~7. 1	*	*	*	*	*	0.10 [*]	*	
	周辺監視区域境界 (MS-2)	3.31~4.28	*	*	*	*	*	0.11 [*]	*	
		4.28~6. 2	*	*	*	*	*	0.25 [0.10]	*	
		6. 2~6.30	*	*	*	*	*	0.14 [*]	*	
	東海村須和間	3.31~4.28	*	*	*	*	*	1.0 [0.40]	*	
		4.28~6. 2	*	*	*	*	*	0.50 [0.20]	*	
		6. 2~6.30	*	*	*	*	*	0.15 [*]	*	
	〃 亀下	3.31~4.28	*	*	*	*	*	0.66 [0.26]	*	
		4.28~6. 2	*	*	*	*	*	1.0 [0.39]	*	
		6. 2~6.30	*	*	*	*	*	0.22 [*]	*	

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce	Pu
原子力機構サイクル工研	東海村 舟石川	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	0.23 [*]	*	*
		5. 1~6. 2	*	*	*	*	*	0.26 [0.11]	*	
		6. 2~7. 1	*	*	*	*	*	0.23 [*]	*	
	ひたちなか市長砂	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. 1~6. 2	*	*	*	*	*	0.18 [*]	*	
		6. 2~7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構大洗	〃 高野	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	1.0 [0.41]	*	*
		5. 1~6. 2	*	*	*	*	*	1.6 [0.63]	*	
		6. 2~7. 1	*	*	*	*	*	0.11 [*]	*	
	(P-2)	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	0.21 [*]	*	*/\
		5. 1~6. 2	*	*	*	*	*	0.24 [*]	*	
		6. 2~7. 1	*	*	*	*	*	0.18 [*]	*	
原電	東海村 船場	4. 2~5. 7	*	*	*	*	*	*	*	*/\
		5. 7~6. 4	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 4~7. 2	*	*	*	*	*	*	*	
	日立市 留	4. 2~5. 7	*	*	*	*	*	*	*	*/\
		5. 7~6. 4	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 4~7. 2	*	*	*	*	*	*	*	

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

## 大気塵埃中の<sup>137</sup>Cs経月変化 (mBq/m<sup>3</sup>)

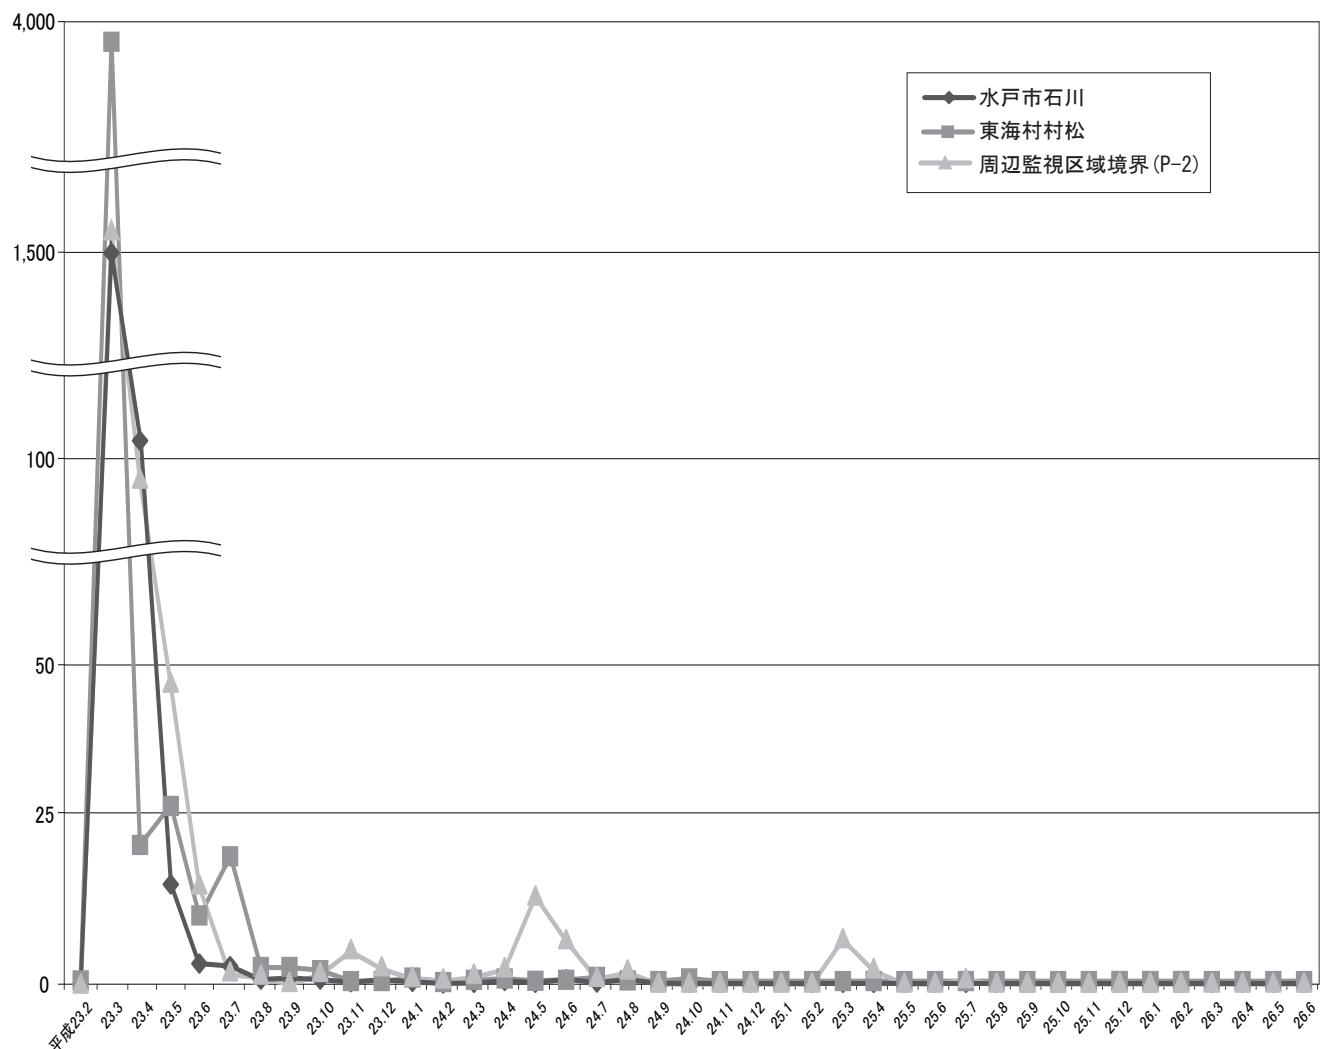


1 - 2 - 2 降下塵中の放射性核種分析結果

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m <sup>2</sup> )						
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce
県	水戸市 上国井町	4. 1～5. 1	*	*	*	*	*	3.2 [1.2]	*
		5. 1～6. 2	*	*	*	*	*	2.6 [0.99]	*
		6. 2～7. 1	*	*	*	*	*	1.3 [0.49]	*
原子力機構原科研	構内	4. 1～5. 1	*	*	*	*	*	4.4 [1.7]	*
		5. 1～6. 2	*	*	*	*	*	4.9 [1.9]	*
		6. 2～7. 1	*	*	*	*	*	3.2 [1.1]	*
原子力機構大洗	構内	4. 1～5. 1	*	*	*	*	*	2.7 [1.1]	*
		5. 1～6. 2	*	*	*	*	*	3.0 [1.1]	*
		6. 2～7. 1	*	*	*	*	*	1.5 [0.57]	*

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

降下塵中の<sup>137</sup>Cs経月変化 (Bq/m<sup>2</sup>)

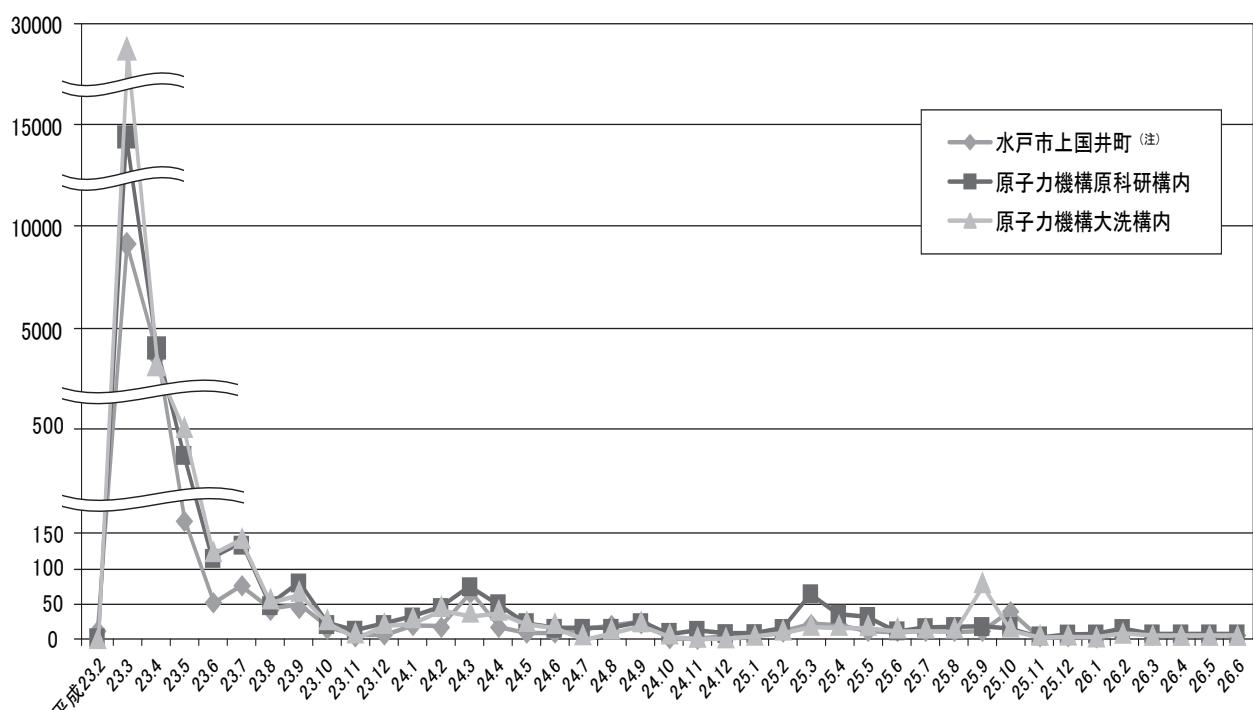

(注) 平成25年3月26日より水戸市愛宕町から水戸市上国井町に地点変更。

1-3 農畜産物中の放射能測定結果

1-3-1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果 ( $^{131}\text{I}$ )

測定者	採取地點	採取月日	核種	分析値 (Bq/L)
県	那珂市 豊喰	4.24	$^{131}\text{I}$	×
	大洗町 磯浜	4.24	$^{131}\text{I}$	×
	水戸市 見川	4.24	$^{131}\text{I}$	×
原子力機構サイクル工研	ひたちなか市 部田野	4.9	$^{131}\text{I}$	×
原子力機構大洗	鉾田市 子生	4.3	$^{131}\text{I}$	×

1-4 海洋における放射能測定結果


1-4-1 海水中の放射性核種分析結果 ( $^3\text{H}$ )

測定者	採水海域	採水月日	水温 (°C)	塩素量 (‰)	核種	分析値 (Bq/L)
県	久慈沖 (A)	4.14	12.0	18.23	$^3\text{H}$	×
	原子力機構サイクル工研沖 (G)	4.14	12.3	18.40	$^3\text{H}$	×
	阿字ヶ浦沖 (I)	4.14	12.7	18.24	$^3\text{H}$	×
	那珂湊沖 (J)	4.14	12.7	18.11	$^3\text{H}$	×
	大貫沖 (K)	4.14	12.8	17.16	$^3\text{H}$	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.15	13.9	17.43	$^3\text{H}$	×
原子力機構原科研	原子力機構原科研沖 (C)	4.14	13.7	16.24	$^3\text{H}$	×
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖 (F)	4.15	13.4	17.44	$^3\text{H}$	×
	長砂沖 (H)	4.15	13.7	17.62	$^3\text{H}$	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.15	13.9	17.43	$^3\text{H}$	×
原子力機構大洗	原子力機構大洗沖 (L)	4.10	13.9	17.28	$^3\text{H}$	×
	〃 (M)	4.10	14.0	16.08	$^3\text{H}$	×
原電	原電沖 (B)	4.9	11.6	13.47	$^3\text{H}$	×


(注1) 採水海域:( )内は採取海域記号。採取地点は26ページの図を参照。

(注2) 表層水を採取。

海水採取地点（大洗地区）

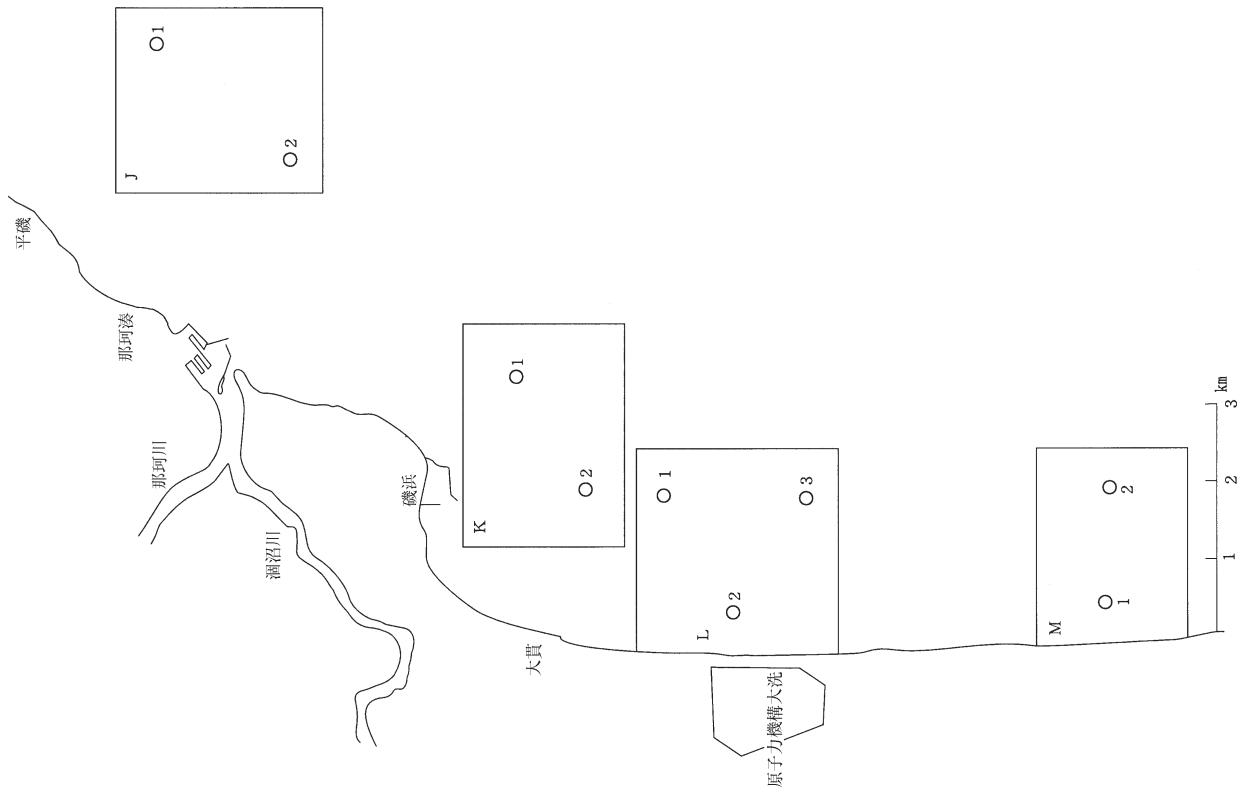

海水採取地点（東海地区）

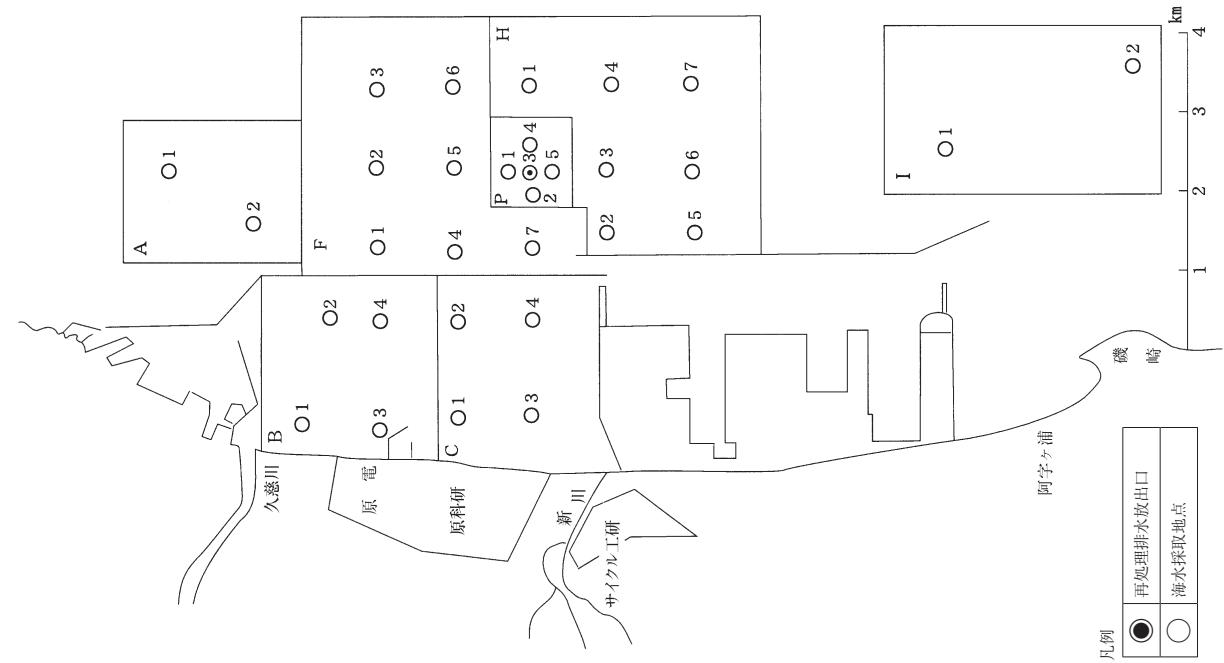

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間γ線量率測定結果

#### 2-1-1 モニタリングステーション

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原 子 力 機 構 研 サ イ ク ル 工	S T - 1	最大	74	72	74	
		平均	63	62	61	62

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質放出の影響を含む。

(注2) 最大値74nGy／時は、4月4日19時及び6月25日19時に観測されたものであり、降雨の影響である。

#### 2-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原 子 力 機 構 洗 大	構 (P - 8) 内	最大	90	90	95	
		平均	78	76	73	76

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質放出の影響を含む。

(注2) 最大値95nGy／時は、6月24日12時に観測されたものであり、降雨の影響である。

2 - 2 大気中放射能測定結果

2 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

測 定 者	採取地点	採取月日	核 種・分 析 値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce	Pu
原 子 力 機 構 研 原 子 科	MS - 1	3.31～ 4.28	×	×	×	×	×	×	×	
		4.28～ 6. 2	×	×	*	*	*	*	*	
		6. 2～ 6.30	*	*	*	*	*	*	*	
原 子 力 機 構 サイクル工研	ST - 1	4. 1～ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1～ 6. 2	*	*	*	*	*	0.19 [*]	*	
		6. 2～ 7. 1	*	*	*	*	*	0.76 [0.29]	*	
原 子 力 機 構 洗 大	構 内	4. 1～ 5. 1	*	*	*	*	*	0.18 [*]	*	
		5. 1～ 6. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 2～ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

### 3 放出源における測定結果

#### 3-1 排 気

##### 3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

(主要放出核種)

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注2) 原子力機構 原科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.1 \times 10^{-4}$ ~ $1.3 \times 10^{-4}$
		放出量 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$5.0 \times 10^{-1}$	$4.7 \times 10^{-1}$	$4.7 \times 10^{-1}$	計 1.4	
J R R - 3		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量 (GBq)	0	0	0	計 0	$1.3 \times 10^{-3}$
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.8 \times 10^{-5}$ ~ $4.2 \times 10^{-5}$
		放出量 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	4.2	4.0	3.7	計 $1.2 \times 10$	
N S R R	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量 (GBq)	0	0	0	計 0	$1.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			*		希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	
		放出量 (GBq)	0	0	0	計 0	$2.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (GBq)	0	0	$3.4 \times 10^{-1}$	計 $3.4 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$6.0 \times 10^{-9}$ ~ $1.3 \times 10^{-8}$
		放出量 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$9.6 \times 10^{-5}$	$7.1 \times 10^{-5}$	$7.0 \times 10^{-5}$	計 $2.4 \times 10^{-4}$	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注2) 原子力機構 原科研	燃料試験施設 燃料サイクル 安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$9.2 \times 10^{-3}$	$7.5 \times 10^{-3}$	※		希ガス ( <sup>85</sup> Kr) $6.3 \times 10^{-3}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.0 \times 10^{-3}$	$6.9 \times 10^{-3}$	※	$7.0 \times 10^{-3}$	$\sim$ $7.6 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	6.3	$5.9 \times 10^{-1}$	0	計 6.9	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$3.0 \times 10^2$	$3.1 \times 10^2$	$3.1 \times 10^2$	計 $9.2 \times 10^2$	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$1.3 \times 10^{-9}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$\sim$ $2.2 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$7.2 \times 10^{-5}$	$8.4 \times 10^{-5}$	$7.8 \times 10^{-5}$	計 $2.3 \times 10^{-4}$	$Bq/cm^3$
原子力機構 サイクル 工研	主排気筒 再処理施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		希ガス ( <sup>138</sup> Xe)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$9.0 \times 10^{-4}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$1.6 \times 10^2$	$1.7 \times 10^2$	$1.6 \times 10^2$	計 $4.9 \times 10^2$	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$6.9 \times 10^{-10}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$\sim$ $1.1 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$1.5 \times 10^{-4}$	$1.8 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-4}$	計 $4.6 \times 10^{-4}$	$Bq/cm^3$
原子力機構 サイクル 工研	主排気筒 再処理施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>85</sup> Kr
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$2.4 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (GBq)	$6.0 \times 10^2$	$7.3 \times 10^2$	$7.0 \times 10^2$	計 $2.0 \times 10^3$	$Bq/cm^3$
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.4 \times 10^{-4}$	$1.2 \times 10^{-4}$	$1.2 \times 10^{-4}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.2 \times 10^{-4}$	$9.7 \times 10^{-5}$	$9.7 \times 10^{-5}$	$1.0 \times 10^{-4}$	$3.7 \times 10^{-5}$
		放出実測分 (GBq)	$2.9 \times 10$	$3.3 \times 10$	$2.6 \times 10$	計 $8.8 \times 10$	
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>14</sup> C
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$4.0 \times 10^{-5}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (GBq)	9.4	$1.4 \times 10$	$1.1 \times 10$	計 $3.4 \times 10$	$Bq/cm^3$

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理第一付属施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>129</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>85</sup> Kr
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$2.4 \times 10^{-3}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
	再処理第一付属施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-5}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>14</sup> C
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$4.0 \times 10^{-5}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
	再処理第一付属施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>129</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
	再処理第一付属施設	放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
	再処理第一付属施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>85</sup> Kr $2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$2.2 \times 10^2$	$2.3 \times 10^2$	$2.2 \times 10^2$	計 $6.7 \times 10^2$	<sup>3</sup> H $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	3.2	3.9	3.1	計 $1.0 \times 10$	<sup>14</sup> C $4.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	3.4	4.3	3.4	計 $1.1 \times 10$	<sup>131</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	<sup>129</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	$3.2 \times 10^{-3}$	$3.9 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	計 $1.0 \times 10^{-2}$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>希ガス</sup> $\left[ {}^{85}\text{Kr} \atop {}^{133}\text{Xe} \right]$ $2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$1.6 \times 10^2$	$1.6 \times 10^2$	$1.5 \times 10^2$	計 $4.7 \times 10^2$	
	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	<sup>2.4 \times 10^{-3}</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	$2.3$	$2.2$	$2.8$	計 $7.3$	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$2.3 \times 10^{-3}$	$2.2 \times 10^{-3}$	$2.8 \times 10^{-3}$	計 $7.3 \times 10^{-3}$	
(注3)原子力機構大洗	J M T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>41</sup> Ar]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$2.7 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$2.0 \times 10^2$	$1.9 \times 10^2$	$9.2 \times 10$	計 $4.8 \times 10^2$	
原子力機構大洗	H T T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>88</sup> Kr, <sup>138</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.8 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$1.2 \times 10^2$	$1.3 \times 10^2$	$1.1 \times 10^2$	計 $3.6 \times 10^2$	
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $1.3 \times 10^{-9}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$7.0 \times 10^{-5}$	$9.0 \times 10^{-5}$	$6.7 \times 10^{-5}$	計 $2.3 \times 10^{-4}$	
(注3)原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $2.0 \times 10^{-5}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	1.1	1.2	1.2	計3.5	
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					希ガス [主に <sup>85</sup> Kr, <sup>138</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.3 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	0	0	0	計0	
(注3)原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>131</sup> I $5.7 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	不検出分(GBq)	0	0	0	計0	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注3) 原子力機構大洗	高速実験炉 「常陽」	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		希ガス 主に <sup>41</sup> Ar, <sup>85</sup> Kr, <sup>133</sup> Xe 1.3×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.3×10 <sup>2</sup>	1.3×10 <sup>2</sup>	1.3×10 <sup>2</sup>	計3.9×10 <sup>2</sup>	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I 2.4×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.7×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	計5.0×10 <sup>-4</sup>	
(注4) 原子力機構那珂	JT-60 〔臨界プラズマ〕 試験装置 実験棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>3</sup> H 2.0×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計0	
(注5) 原子力発電所	東海発電所	排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	<sup>60</sup> Co 1.3×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	
			放出実測分 (GBq)	0	0	0	
			不検出分 (GBq)	1.5×10 <sup>-4</sup>	1.6×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>	
		その他排気口	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	<sup>137</sup> Cs 1.3×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	
			放出実測分 (GBq)	0	0	0	
			不検出分 (GBq)	1.5×10 <sup>-4</sup>	1.6×10 <sup>-4</sup>	1.5×10 <sup>-4</sup>	
		その他排気口	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	<sup>60</sup> Co 1.6×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	
			放出実測分 (GBq)	0	0	0	
			不検出分 (GBq)	2.0×10 <sup>-4</sup>	2.0×10 <sup>-4</sup>	2.0×10 <sup>-4</sup>	
		その他排気口	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	<sup>137</sup> Cs 1.6×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	
			放出実測分 (GBq)	0	0	0	
			不検出分 (GBq)	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.0×10 <sup>-4</sup>	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注5) 原電	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>85</sup> Kr, <sup>133</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	<sup>131</sup> I 1.0×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	7.0×10 <sup>2</sup>	7.2×10 <sup>2</sup>	6.9×10 <sup>2</sup>	計2.1×10 <sup>3</sup>	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		2.8×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	1.9×10 <sup>-3</sup>	1.9×10 <sup>-3</sup>	1.9×10 <sup>-3</sup>	計5.7×10 <sup>-3</sup>	
住友鉱山	技術センター	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.0×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
(注6) J C O	第1管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	第2管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	第3管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	固体廃棄物処理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*	*		
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	0	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
三 菱 原 燃 積 水 メ デ イ カ ル	転換工場	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	成形工場	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	第1廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	第2廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	燃料加工 試験棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	集合排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>3</sup> H $1.9 \times 10^{-5}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>14</sup> C $3.7 \times 10^{-6}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
積水メデイカル	第4棟 排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.0×10 <sup>-5</sup>	2.1×10 <sup>-5</sup>	※		<sup>3</sup> H
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.9×10 <sup>-5</sup>	1.9×10 <sup>-5</sup>	※	1.9×10 <sup>-5</sup>	1.9×10 <sup>-5</sup>
		放出実測分(GBq)	3.1×10 <sup>-3</sup>	7.7×10 <sup>-3</sup>	0	計1.1×10 <sup>-2</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.9×10 <sup>-5</sup>	1.1×10 <sup>-4</sup>	※		<sup>14</sup> C
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	5.2×10 <sup>-6</sup>	8.0×10 <sup>-6</sup>	※	5.7×10 <sup>-6</sup>	3.7×10 <sup>-6</sup>
		放出実測分(GBq)	5.5×10 <sup>-2</sup>	1.6×10 <sup>-1</sup>	0	計2.1×10 <sup>-1</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
(注7) N	照射後試験棟(F棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		希ガス
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	(主に <sup>85</sup> Kr)
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	2.0×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(GBq)	1.0×10 <sup>2</sup>	1.1×10 <sup>2</sup>	1.0×10 <sup>2</sup>	計3.1×10 <sup>2</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	2.4×10 <sup>-10</sup>
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	~ 4.2×10 <sup>-10</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
D	化学分析棟(R棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	3.2×10 <sup>-9</sup>	※	1.0×10 <sup>-9</sup>		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.6×10 <sup>-9</sup>	※	9.8×10 <sup>-10</sup>	1.2×10 <sup>-9</sup>	8.7×10 <sup>-10</sup>
		放出実測分(GBq)	2.0×10 <sup>-5</sup>	0	4.8×10 <sup>-6</sup>	計2.5×10 <sup>-5</sup>	~ 1.4×10 <sup>-9</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
C	ウラン実験棟(U棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	1.8×10 <sup>-10</sup>
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	~ 3.2×10 <sup>-10</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
	燃料試験棟(A棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	4.0×10 <sup>-11</sup>
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	~ 7.1×10 <sup>-11</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注8) 東	原子炉棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>41</sup> Ar
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量実測分(GBq)	0	0	0	計0	4.0×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	0	0	0	計0	
大	ライナック棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>13</sup> N+ <sup>15</sup> O
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量実測分(GBq)	0	0	0	計0	2.0×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	8.0×10 <sup>-3</sup>	5.6×10 <sup>-2</sup>	8.0×10 <sup>-2</sup>	計1.4×10 <sup>-1</sup>	
原	加工工場	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量実測分(GBq)	0	0	0	計0	1.3×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
燃	廃棄物処理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量実測分(GBq)	0	0	0	計0	1.3×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
工	HTR燃料製造施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量実測分(GBq)	0	0	0	計0	1.3×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
三菱マテリアル	開発試験第I棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量実測分(GBq)	0	0	0	計0	4.0×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
三菱マテリアル	開発試験第II棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量実測分(GBq)	0	0	0	計0	4.0×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注9) 日本核燃	照射後試験施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$1.8 \times 10^{-4}$		希ガス $[^{85}\text{Kr}, ^{133}\text{Xe}]$ $6.7 \times 10^{-5}$ ~ 1.0 × 10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$1.1 \times 10^{-5}$	$3.7 \times 10^{-6}$	
		放出実測分 (GBq)	0	0	$2.9 \times 10^{-1}$	計 $2.9 \times 10^{-1}$	
		不検出分 (GBq)	1.9	1.9	1.9	計 5.7	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		$^{131}\text{I}$ $1.8 \times 10^{-9}$ ~ 2.2 × 10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (GBq)	$4.9 \times 10^{-5}$	$4.9 \times 10^{-5}$	$5.0 \times 10^{-5}$	計 $1.5 \times 10^{-4}$	

(注1) 平均濃度は、検出された放出量を月間排気量で除した値。

(注2) 原子力機構原科研

JRR-3：4月～6月は施設定期検査、原子炉停止、希ガスの放出なし。

JRR-4：4月～6月は施設定期検査、原子炉停止、希ガスの放出なし。

NSRR：4月、5月は原子炉停止、希ガスの放出なし。

(注3) 原子力機構大洗

JMTR、HTTR、高速実験炉「常陽」：4月～6月は施設定期検査。

照射燃料集合体試験施設（FMF）：4月～6月は放出を伴う運転なし。

(注4) 原子力機構那珂

JT-60実験棟：JT-60SAに向けた改造工事のためJT-60の運転なし。

(注5) 原電

東海発電所その他排気口：使用済燃料冷却池建屋、サービス建屋等からの排気。

(注6) JCO

固体廃棄物処理棟：4月は核燃料物質等の処理がなく運転をしなかったため、放出なし。

(注7) NDC

化学分析棟（R棟）： $^{131}\text{I}$ は、チャコールフィルタの吸着試験に伴って検出されたもの。

(注8) 東大

原子炉棟：今期は放出を伴う運転なし。

(注9) 日本核燃

6月は燃料ペレット処理試験を実施。

3-1-1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原電	東海発電所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.7 \times 10^{-6}$	$6.6 \times 10^{-6}$	$9.2 \times 10^{-6}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.4 \times 10^{-6}$	$5.9 \times 10^{-6}$	$8.2 \times 10^{-6}$		$3.6 \times 10^{-7}$
		放出量(実測分) (GBq)	$7.6 \times 10^{-1}$	$7.4 \times 10^{-1}$	1.0	計 2.5	Bq/cm <sup>3</sup>
電	東海第二発電所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.4 \times 10^{-6}$	$2.5 \times 10^{-6}$	$2.7 \times 10^{-6}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.1 \times 10^{-6}$	$2.2 \times 10^{-6}$	$2.6 \times 10^{-6}$		$4.0 \times 10^{-7}$
		放出量(実測分) (GBq)	1.4	1.6	1.7	計 4.7	Bq/cm <sup>3</sup>

(注) 東海発電所 : <sup>3</sup>H 炉内グラファイトの不純物 (<sup>6</sup>Li) の放射化による。月間平均濃度の過去最大値は,  
 $1.4 \times 10^{-3}$  Bq/cm<sup>3</sup>。

東海第二発電所 : <sup>3</sup>H 冷却材中の重水素の放射化による。月間平均濃度の過去最大値は,  $1.4 \times 10^{-4}$  Bq/cm<sup>3</sup>。

## 3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
N	材料試験棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>60</sup> Co 2.4×10 <sup>-10</sup> ～ <sup>5.9</sup> ×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	<sup>60</sup> Co 3.2×10 <sup>-11</sup> ～ <sup>5.8</sup> ×10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>60</sup> Co 3.2×10 <sup>-11</sup> ～ <sup>5.8</sup> ×10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	<sup>60</sup> Co 4.0×10 <sup>-11</sup> ～ <sup>7.2</sup> ×10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>60</sup> Co 4.0×10 <sup>-11</sup> ～ <sup>7.2</sup> ×10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	<sup>60</sup> Co 59Fe 2.5×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
東北大	ホットラボ棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>60</sup> Co 59Fe 2.5×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	<sup>60</sup> Co等 1.5×10 <sup>-9</sup>
		不検出分 (GBq)	6.9×10 <sup>-5</sup>	7.1×10 <sup>-5</sup>	6.9×10 <sup>-5</sup>	計2.1×10 <sup>-4</sup>	
日揮	第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>60</sup> Co等 1.5×10 <sup>-9</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	<sup>60</sup> Co等 1.5×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	1.1×10 <sup>-5</sup>	1.0×10 <sup>-5</sup>	1.1×10 <sup>-5</sup>	計3.1×10 <sup>-5</sup>	
三菱マテリアル	開発試験第IV棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>60</sup> Co等 1.5×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	<sup>60</sup> Co等 1.5×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	

## 3 - 1 - 2' 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構原科研	J R R - 2	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.2 \times 10^{-10}$ ~ $5.9 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	J R R - 3	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$6.6 \times 10^{-11}$ ~ $1.2 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	J R R - 4	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.0 \times 10^{-10}$ ~ $7.1 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	N S R R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.6 \times 10^{-10}$ ~ $3.1 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
原子力機構サイクル工研	燃料試験施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.3 \times 10^{-11}$ ~ $5.9 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.9 \times 10^{-11}$ ~ $3.9 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	再処理施設	主排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
		第一付属排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
原子力機構大洗	J M T R	第二付属排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
	H T T R	J M T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.1 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
	H T T R	H T T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.1 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.8 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	高速実験炉「常陽」	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$2.7 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
原電	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.3 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	廃棄物処理建屋	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$5.8 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
東大	原子炉棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.0 \times 10^{-7}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
NDC	照射後試験棟(F棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$5.3 \times 10^{-11}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$9.6 \times 10^{-11}$

3 - 1 - 3 排気中の全 $\alpha$ 放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注)核管センター	開発棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					Pu, U    1.6 × 10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	0	0	0	計 0	
	新分析棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu, U    1.6 × 10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構原研	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu    1.0 × 10 <sup>-11</sup> ~ 1.9 × 10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構サイクル工研	プルトニウム燃料第一開発室、プルトニウム燃料第二開発室、プルトニウム燃料第三開発室、プルトニウム廃棄物処理開発施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu    1.5 × 10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	5.3 × 10 <sup>-5</sup>	5.3 × 10 <sup>-5</sup>	6.6 × 10 <sup>-5</sup>	計 1.7 × 10 <sup>-4</sup>	

(注) 核管センター：開発棟については、設備解体のため給排気停止。

### 3-2 排 水

#### 3-2-1 排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	排出基準
施設者	月平均濃度	法令値

(主要放出核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原子力機構 原科研	第1	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-3}$ ~ $2.8 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	微	微	微	計微	
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.0 \times 10^{-1}$	$5.9 \times 10^{-2}$	$5.0 \times 10^{-2}$	$6.7 \times 10^{-2}$	<sup>3</sup> H $4.3 \times 10^{-2}$ ~ $2.3 \times 10^{-1}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	$1.4 \times 10^4$	$1.0 \times 10^4$	$8.9 \times 10^3$	計 $3.3 \times 10^4$	
		不検出分(MBq)	8.4	3.9	$1.4 \times 10$	計 $2.6 \times 10$	
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.2 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-4}$	<sup>7</sup> Be $1.6 \times 10^{-2}$ ~ $3.0 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	$1.7 \times 10$	$1.8 \times 10$	$1.8 \times 10$	計 $5.3 \times 10$	
		不検出分(MBq)	$3.5 \times 10^{-1}$	$7.3 \times 10^{-1}$	1.3	計2.4	
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>14</sup> C $1.1 \times 10^{-1}$ ~ $1.2 \times 10^{-1}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	$2.2 \times 10^2$	$1.4 \times 10^2$	$8.0 \times 10$	計 $4.4 \times 10^2$	
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>22</sup> Na
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>54</sup> Mn
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $1.9 \times 10^{-3}$ ~ $2.9 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	4.3	3.3	1.6	計9.2	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原子力機構原科研	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	$2.6 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$	$2.6 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $2.1 \times 10^{-3}$ ～ $3.3 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	$4.5 \times 10^{-1}$	$2.2 \times 10^{-1}$	計 $6.7 \times 10^{-1}$	
		不検出分 (MBq)	5.7	4.0	2.3	計 $1.2 \times 10$	
	第3	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>60</sup> Co $1.9 \times 10^{-3}$ ～ $2.8 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
(注2) 原子力機構サイクル工研	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	Pu (α)
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	U
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
(注3) 原子力機構大洗	北地区	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.7 \times 10^{-3}$			$1.9 \times 10^{-3}$	<sup>3</sup> H
		放出実測分 (MBq)	$2.1 \times 10^2$	0	0	計 $2.1 \times 10^2$	$9.8 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※			※	<sup>60</sup> Co
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$2.5 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	1.9	0	0	計 1.9	
	南地区	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※			※	<sup>137</sup> Cs
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$3.8 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	2.8	0	0	計 2.8	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>60</sup> Co
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.8 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注4) 那原子力機構	貯水槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	<sup>3</sup> H
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$4.3 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	$3.6 \times 10^{-1}$	計 $3.6 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
(注5) 原電	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.5 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$5.8 \times 10^{-1}$	$6.0 \times 10^{-1}$	$1.7 \times 10^{-1}$	計1.4	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$8.3 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$7.2 \times 10^{-1}$	$7.1 \times 10^{-1}$	$1.6 \times 10^{-1}$	計1.6	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>152</sup> Eu
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$3.7 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	3.1	3.0	$7.5 \times 10^{-1}$	計6.9	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>154</sup> Eu
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	1.8	1.5	$4.5 \times 10^{-1}$	計3.8	Bq/cm <sup>3</sup>
電	東海第二発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.0 \times 10^{-2}$	*	$6.2 \times 10^{-2}$	$4.5 \times 10^{-2}$	<sup>3</sup> H
		放出実測分 (MBq)	$3.5 \times 10^3$	0	$8.0 \times 10^3$	計 $1.2 \times 10^4$	$4.9 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	$1.4 \times 10$	$1.0 \times 10$	9.1	計 $3.3 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$6.7 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	3.0	1.3	4.6	計8.9	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>58</sup> Co
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	3.1	1.4	4.7	計9.2	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$8.3 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	3.8	1.6	5.7	計 $1.1 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注5) 原電	東海第二発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )				*	<sup>89</sup> Sr
		放出量 (MBq)	(3ヶ月合成試料)			計0	$7.6 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)				計 $5.4 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )				*	<sup>90</sup> Sr
		放出量 (MBq)	(3ヶ月合成試料)			計0	$6.7 \times 10^{-5}$
		不検出分 (MBq)				計 $8.3 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
JCIO	廃水ポンンド	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	$7.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	$2.1 \times 10^{-1}$	$5.3 \times 10^{-1}$	$2.1 \times 10^{-1}$	計 $9.5 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$3.1 \times 10^{-1}$	$7.8 \times 10^{-1}$	$3.1 \times 10^{-1}$	計1.4	Bq/cm <sup>3</sup>
(注6) 三菱原燃	排水ポンンド	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	$4.0 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	$5.5 \times 10^{-1}$	$2.4 \times 10^{-1}$	$7.4 \times 10^{-1}$	計1.5	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	1.4	$5.9 \times 10^{-1}$	1.9	計3.9	Bq/cm <sup>3</sup>
原燃	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					U
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	$4.0 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					Th, Pa
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注7) N D C	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	0	0	$3.1 \times 10^{-4}$	$3.1 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs
		放出量実測分(MBq)	0	0	$1.3 \times 10^{-2}$	計 $1.3 \times 10^{-2}$	$2.3 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	0	0	0	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	0	0	※	※	<sup>60</sup> Co
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.3 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	0	0	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	0	0	※	※	<sup>58</sup> Co
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.3 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	0	0	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	0	0	※	※	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	0	0	$4.8 \times 10^{-2}$	計 $4.8 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
原燃工	排水ポンド	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$3.4 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	$1.2 \times 10^{-1}$	$4.0 \times 10^{-2}$	$1.9 \times 10^{-1}$	計 $3.5 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	Th, Pa
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$8.4 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	$2.9 \times 10^{-1}$	$9.8 \times 10^{-2}$	$4.8 \times 10^{-1}$	計 $8.7 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
(注8) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					Th, Pa
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$4.4 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
積水メデイカル	調整槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.9	2.5	2.5	2.3	<sup>3</sup> H
		放出量実測分(MBq)	$3.1 \times 10^3$	$3.4 \times 10^3$	$4.0 \times 10^3$	計 $1.1 \times 10^4$	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.2	1.3	1.3	1.3	<sup>14</sup> C
		放出量実測分(MBq)	$2.0 \times 10^3$	$1.7 \times 10^3$	$2.1 \times 10^3$	計 $5.9 \times 10^3$	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
(注9)住友鉱山	屋外排水槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$7.4 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	0	微	0	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	Th, Pa
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	0	$8.8 \times 10^{-3}$	0	計 $8.8 \times 10^{-3}$	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率  $1.4 \times 10^3$ 倍。

第2：希釈倍率  $1.1 \times 10^2$ 倍。

第3：希釈倍率  $1.2 \times 10$ 倍。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第2：Pu ( $\alpha$ )、Uは月合成試料。

(注3) 原子力機構大洗

北地区：希釈倍率  $1.0 \times 10^3$ 倍。5月、6月は排水の放出なし。

(注4) 原子力機構那珂

貯水槽：希釈倍率  $1.9 \times 10^3$ 倍。4月、5月は排水の放出なし。

(注5) 原電

東海発電所：希釈倍率  $2.8 \times 10$ 倍。

東海第二発電所：希釈倍率  $2.0 \times 10^2$ 倍。

<sup>3</sup>Hは月合成試料。<sup>89</sup>Sr, <sup>90</sup>Srは3ヶ月合成試料。

(注6) 三菱原燃

排水貯槽：今期は排水の放出なし。

(注7) NDC

排水貯槽：4月、5月は排水の放出なし。

(注8) 三菱マテリアル

排水貯槽：今期は排水の放出なし。

(注9) 住友鉱山

屋外排水槽：4月、6月は排水の放出なし。

## 3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構 原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	＊	<sup>60</sup> Co $3.4 \times 10^{-5}$ ～ $3.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.3	5.1	6.3		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
県 (注1) 〃 (第2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.6 \times 10^{-4}$	$4.7 \times 10^{-2}$	$2.0 \times 10^{-3}$	8.6 × 10 <sup>-3</sup>	<sup>3</sup> H $2.8 \times 10^{-4}$ ～ $8.1 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		採水月日	4.3	5.1	6.3		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.1 \times 10^{-4}$	$6.2 \times 10^{-4}$	$6.7 \times 10^{-4}$		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	＊	<sup>7</sup> Be $2.5 \times 10^{-4}$ ～ $5.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		採水月日	4.3	5.1	6.3		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	＊	<sup>14</sup> C $2.1 \times 10^{-3}$ ～ $4.7 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		採水月日	4.3	5.1	6.3		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	＊	<sup>22</sup> Na $3.7 \times 10^{-5}$ ～ $6.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		採水月日	4.3	5.1	6.3		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	＊	<sup>54</sup> Mn $2.5 \times 10^{-5}$ ～ $3.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		採水月日	4.3	5.1	6.3		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県	(注1) 原子力機構 原科研 (第2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>60</sup> Co $3.3 \times 10^{-5}$ ～ $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.3	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.6 \times 10^{-5}$	※	$6.6 \times 10^{-5}$	$9.0 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $3.4 \times 10^{-5}$ ～ $6.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.3	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.2 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-4}$	$8.2 \times 10^{-5}$		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
	(注2) 〃 (第3)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>60</sup> Co $2.8 \times 10^{-5}$ ～ $4.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.16	5.28	6.5		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※		※		
		採水月日	4.23		6.11		
	(注3) 原子力機構 サイクル工研 (第2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.5 \times 10^{-5}$	$9.4 \times 10^{-6}$	$8.4 \times 10^{-6}$	$1.1 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $5.0 \times 10^{-6}$ ～ $7.4 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.16	5.15	6.6		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>Pu</sup> ( $\alpha$ ) $1.2 \times 10^{-6}$ ～ $3.0 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.16	5.15	6.6		
	(注3) 原子力機構 大洗 (北地区)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.5 \times 10^{-4}$	$4.9 \times 10^{-4}$	$4.9 \times 10^{-4}$	$4.4 \times 10^{-4}$	<sup>3</sup> H $2.7 \times 10^{-4}$ ～ $3.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.7	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.0 \times 10^{-4}$	$3.7 \times 10^{-4}$	$5.3 \times 10^{-4}$		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>60</sup> Co $3.3 \times 10^{-5}$ ～ $4.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.7	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$9.2 \times 10^{-5}$	$2.7 \times 10^{-4}$	$7.0 \times 10^{-5}$	$1.0 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs $3.2 \times 10^{-5}$ ～ $4.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.7	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.0 \times 10^{-5}$	$7.5 \times 10^{-5}$	※		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注4) 原電 (東海)	(注4) 原電 (東海)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $5.8 \times 10^{-5}$ ~ $7.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
	(注5) 〃 (東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.5 \times 10^{-4}$	*	*	$1.4 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs $8.2 \times 10^{-5}$ ~ $1.6 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$1.1 \times 10^{-4}$		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
県 (注5) 〃 (東海第二)	(注5) 〃 (東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.0 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-3}$	*	$7.3 \times 10^{-4}$	<sup>3</sup> H $2.6 \times 10^{-4}$ ~ $3.7 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.5 \times 10^{-4}$	$1.6 \times 10^{-4}$	$3.0 \times 10^{-4}$		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
	(注5) 〃 (東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn $4.6 \times 10^{-5}$ ~ $1.4 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
	(注5) 〃 (東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $4.8 \times 10^{-5}$ ~ $8.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.1	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
J C O	(注5) 〃 (東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$1.4 \times 10^{-4}$	$9.6 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $5.7 \times 10^{-5}$ ~ $1.1 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.1	6.3		
	(注5) 〃 (東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.15	6.17		
三菱原燃	(注5) 〃 (東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.4 \times 10^{-5}$	$3.7 \times 10^{-5}$	$4.2 \times 10^{-5}$	$5.4 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $1.6 \times 10^{-5}$ ~ $2.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.3	5.1	6.6		
	(注5) 〃 (東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.4 \times 10^{-5}$	$3.3 \times 10^{-5}$	$5.2 \times 10^{-5}$	$5.6 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $1.6 \times 10^{-5}$ ~ $2.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.4	5.1	6.11		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県	原燃工	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.7 \times 10^{-5}$	$1.7 \times 10^{-5}$	$9.8 \times 10^{-6}$	$1.5 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $8.3 \times 10^{-6}$ ～ $1.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.7	5.20	6.2		
	(注6) N D C	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			$6.4 \times 10^{-5}$	$2.1 \times 10^{-5}$	<sup>60</sup> Co $4.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日			6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	<sup>58</sup> Co $4.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日			6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			$2.7 \times 10^{-4}$	$9.0 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $7.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	積水 メディカル	採水月日			6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.4	2.6	2.6		<sup>3</sup> H $1.3 \times 10^{-2}$ ～ $1.5 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.3	5.15	6.3	2.3	
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.0	2.5	2.7		
		採水月日	4.16	5.23	6.17		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.2	1.1	1.1		<sup>14</sup> C $8.2 \times 10^{-3}$ ～ $1.0 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.3	5.15	6.3	1.1	
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.9 \times 10^{-1}$	1.1	1.2		
		採水月日	4.16	5.23	6.17		

(注1) 原子力機構原科研(第2)：<sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) 原子力機構原科研(第3)：5月の2回目は排水の放出なし。

(注3) 原子力機構大洗(北地区)：<sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

(注4) 原電(東海)：<sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

(注5) 原電(東海第二)：<sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

(注6) NDC：4月、5月は排水の放出なし。

## 3 - 2 - 1" 排水中の放射性核種分析結果

(その他検出された核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原子力機構原科 研	第1	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	5.5 × 10 <sup>-8</sup>				<sup>137</sup> Cs 5.6 × 10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)	3.9 × 10 <sup>-3</sup>			計 3.9 × 10 <sup>-3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			9.4 × 10 <sup>-8</sup>		<sup>232</sup> Th 3.6 × 10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)			7.8 × 10 <sup>-3</sup>	計 7.8 × 10 <sup>-3</sup>	
	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		(3ヶ月合成試料)			2.9 × 10 <sup>-8</sup> <sup>90</sup> Sr 5.9 × 10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)					計 1.4 × 10 <sup>-2</sup>
	第3	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	4.1 × 10 <sup>-1</sup>				<sup>3</sup> H 1.1 × 10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)	2.3 × 10			計 2.3 × 10	
(注2) 原電	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		(3ヶ月合成試料)			3.3 × 10 <sup>-6</sup> <sup>90</sup> Sr 6.4 × 10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)					計 1.7 × 10 <sup>-2</sup>

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率 $1.4 \times 10^3$ 倍。<sup>137</sup>Cs：東京大学からの廃液。<sup>232</sup>Th：第4研究棟からの廃液。第2：希釈倍率 $1.1 \times 10^2$ 倍。<sup>90</sup>Sr：放射性廃棄物処理施設からの廃液。第3：希釈倍率 $1.2 \times 10^2$ 倍。<sup>3</sup>H：核融合炉物理中性子源施設からの廃液。

(注2) 原電

東海発電所：希釈倍率 $2.8 \times 10^2$ 倍。

参考) 排液中又は排水中の濃度限度

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示  
(昭和63年7月26日科学技術庁告示第20号、平成17年11月30日文部科学省告示第163号により一部改正)

核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> ) <small>(注1)</small>	核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )
<sup>3</sup> H	<sup>(注2)</sup> $6 \times 10$	<sup>65</sup> Zn	$2 \times 10^{-1}$	<sup>134</sup> Cs	$6 \times 10^{-2}$
<sup>7</sup> Be	$3 \times 10$	<sup>87</sup> Y	2	<sup>137</sup> Cs	$9 \times 10^{-2}$
<sup>14</sup> C	2	<sup>89</sup> Sr	$3 \times 10^{-1}$	<sup>144</sup> Ce	$2 \times 10^{-1}$
<sup>22</sup> Na	$3 \times 10^{-1}$	<sup>90</sup> Sr	$3 \times 10^{-2}$	<sup>152</sup> Eu	$6 \times 10^{-1}$
<sup>35</sup> S	1	<sup>95</sup> Zr	$9 \times 10^{-1}$	<sup>154</sup> Eu	$4 \times 10^{-1}$
<sup>36</sup> Cl	$9 \times 10^{-1}$	<sup>95</sup> Nb	1	<sup>192</sup> Ir	$6 \times 10^{-1}$
<sup>51</sup> Cr	$2 \times 10$	<sup>99m</sup> Tc	$4 \times 10$	<sup>232</sup> Th	$4 \times 10^{-3}$
<sup>54</sup> Mn	1	<sup>103</sup> Ru	1	<sup>234</sup> Th	$2 \times 10^{-1}$
<sup>57</sup> Co	$4 \times 10$	<sup>106</sup> Ru	$1 \times 10^{-1}$	U	$2 \times 10^{-2}$
<sup>58</sup> Co	1	<sup>110m</sup> Ag	$3 \times 10^{-1}$	<sup>237</sup> Np	$9 \times 10^{-3}$
<sup>59</sup> Fe	$4 \times 10^{-1}$	<sup>129</sup> I	$9 \times 10^{-3}$	<sup>239</sup> Pu	$4 \times 10^{-3}$
<sup>60</sup> Co	$2 \times 10^{-1}$	<sup>131</sup> I	$4 \times 10^{-2}$	<sup>241</sup> Am	$5 \times 10^{-3}$

(注1) 濃度限度は3ヶ月平均濃度であり、<sup>3</sup>H以外の核種はその核種において最も低い値である。

(注2) 水としての濃度限度。有機物(メタンを除く)としての濃度限度は $2 \times 10$ Bq/cm<sup>3</sup>。

3 - 2 - 2 排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	月最高濃度	$2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	月平均濃度	$4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
県	測定毎濃度	$2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構原研	第1	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $2.0 \times 10^{-5}$ ~ $2.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	第2	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs $2.1 \times 10^{-5}$ ~ $2.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	第3	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ ~ $2.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
(注1) サ原 イ子 タクル 力工 機研構	第1	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$4.7 \times 10^{-6}$	$1.4 \times 10^{-6}$		U $1.8 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$2.1 \times 10^{-6}$	$1.3 \times 10^{-6}$	$1.5 \times 10^{-6}$	
		放出実測分(MBq)	0	$1.4 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-2}$	計 $2.7 \times 10^{-2}$	
		不検出分(MBq)	$1.6 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-2}$	$9.5 \times 10^{-3}$	計 $3.8 \times 10^{-2}$	
大原子 力機 構	北地区	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.0 \times 10^{-4}$	$2.8 \times 10^{-4}$	*		<sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs $2.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$2.0 \times 10^{-4}$	*	$2.0 \times 10^{-4}$	
(注2) 那原 子力 機構	貯水槽	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*		全 $\beta$ $3.5 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	
メ積 デイ カル水	調整槽	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		全 $\beta$ $2.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	

(注1) 原子力機構サイクル工研：希釈倍率  $1.3 \times 10^2$ 倍。連続採取による合成試料。

(注2) 原子力機構那珂：希釈倍率  $1.9 \times 10^3$ 倍。4月、5月は排水の放出なし。

## 3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			4月	5月	6月	平均
原子力機構原研 (第 1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	$4.1 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.3	5.1	6.3	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	
		採水月日	4.16	5.15	6.17	
〃 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	$2.0 \times 10^{-4}$	$2.2 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.3	5.1	6.3	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	$3.0 \times 10^{-4}$	*	
		採水月日	4.16	5.15	6.17	
〃 (第 3) (注 1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$3.1 \times 10^{-4}$	*	$2.0 \times 10^{-4}$	$1.9 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.16	5.28	6.5	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*		*	
		採水月日	4.23		6.11	
県 原子力機構サイクル工研 (第 1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$3.6 \times 10^{-4}$	$4.3 \times 10^{-4}$	$3.7 \times 10^{-4}$	$4.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.3	5.1	6.3	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$4.4 \times 10^{-4}$	$4.1 \times 10^{-4}$	$5.9 \times 10^{-4}$	
		採水月日	4.16	5.15	6.17	
〃 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	$3.5 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.16	5.15	6.6	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	$3.5 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-4}$	
		採水月日	4.7	5.1	6.3	
原子力機構大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$2.0 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.16	5.15	6.17	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$6.5 \times 10^{-4}$	$4.5 \times 10^{-4}$	$4.7 \times 10^{-4}$	
		採水月日	4.4	5.1	6.11	
三菱原燃	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$6.0 \times 10^{-4}$	$6.6 \times 10^{-4}$	$3.4 \times 10^{-4}$	$5.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.16	5.16	6.17	

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			4月	5月	6月	平均
原燃工 (注2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	7.3×10 <sup>-4</sup>	7.2×10 <sup>-4</sup>	6.6×10 <sup>-4</sup>		5.4×10 <sup>-4</sup>
	採水月日	4.7	5.20	6.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	6.2×10 <sup>-4</sup>		4.9×10 <sup>-4</sup>		
	採水月日	4.25		6.19		
J C O 県	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	2.3×10 <sup>-4</sup>	2.5×10 <sup>-4</sup>	2.7×10 <sup>-4</sup>		3.0×10 <sup>-4</sup>
	採水月日	4.3	5.1	6.6		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	3.8×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	2.7×10 <sup>-4</sup>		
	採水月日	4.10	5.15	6.25		
N D C (注3)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			8.2×10 <sup>-4</sup>		2.7×10 <sup>-4</sup>
	採水月日			6.3		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	2.1×10 <sup>-4</sup>	3.0×10 <sup>-4</sup>	3.6×10 <sup>-4</sup>		4.9×10 <sup>-4</sup>
	採水月日	4.3	5.15	6.3		
積水メデイカル	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	6.8×10 <sup>-4</sup>	8.8×10 <sup>-4</sup>	4.8×10 <sup>-4</sup>		
	採水月日	4.16	5.23	6.17		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		2.7×10 <sup>-4</sup>			9.0×10 <sup>-5</sup>
	採水月日		5.28			
住友鉱山 (注4)						

(注1) 原子力機構原科研(第3)：5月の2回目は排水の放出なし。

(注2) 原燃工：5月の2回目は排水の放出なし。

(注3) NDC：4月、5月は排水の放出なし。

(注4) 住友鉱山：4月、6月は排水の放出なし。

3 - 2 - 3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	3ヶ月放出量	保安規定に定める3ヶ月当たりの最大放出量
県	測定毎濃度	保安規定に定める最大放出濃度

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.3×10	9.4	3.1×10	2.4×10	<sup>3</sup> H
		放出量実測分(MBq)	1.3×10 <sup>4</sup>	5.5×10 <sup>3</sup>	3.6×10 <sup>4</sup>	計5.5×10 <sup>4</sup>	3.7
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>89</sup> Sr
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	2.2×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	1.3	1.3	2.6	計5.2	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>90</sup> Sr
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.1×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	6.4×10 <sup>-1</sup>	6.4×10 <sup>-1</sup>	1.3	計2.6	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>95</sup> Zr
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	2.5×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	1.5	1.5	2.9	計5.9	Bq/cm <sup>3</sup>
	施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>95</sup> Nb
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.8×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	1.0	1.0	2.1	計4.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>103</sup> Ru
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.1×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	6.4×10 <sup>-1</sup>	6.4×10 <sup>-1</sup>	1.3	計2.6	Bq/cm <sup>3</sup>
	再処理施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>106</sup> Ru- <sup>106</sup> Rh
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	3.2×10 <sup>-2</sup>
		不検出分(MBq)	1.9×10	1.9×10	3.7×10	計7.5×10	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構	再処理	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>129</sup> I
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	$1.4 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	$8.1 \times 10^{-1}$	$8.1 \times 10^{-1}$	1.6	計 3.2	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>131</sup> I
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	1.0	1.0	2.1	計 4.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>134</sup> Cs
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	$6.4 \times 10^{-1}$	$6.4 \times 10^{-1}$	1.3	計 2.6	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs
サイクル工研	施設	放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	1.0	1.0	2.1	計 4.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>141</sup> Ce
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	$2.2 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	1.3	1.3	2.6	計 5.2	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>144</sup> Ce- <sup>144</sup> Pr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	$2.2 \times 10^{-2}$
		不検出分(MBq)	$1.3 \times 10$	$1.3 \times 10$	$2.6 \times 10$	計 $5.2 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Pu ( $\alpha$ )
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	$3.7 \times 10^{-5}$
		不検出分(MBq)	$2.2 \times 10^{-2}$	$2.1 \times 10^{-2}$	$4.3 \times 10^{-2}$	計 $8.6 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>

(注) <sup>89</sup>Sr, <sup>90</sup>Sr, <sup>129</sup>I及びPu ( $\alpha$ ) は月合成試料。

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.2×10	8.8	4.0×10	1.5×10	<sup>3</sup> H $5.0 \times 10^{-2}$ ~ $9.0 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			2.0×10		
		採水月日			6.24		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>95</sup> Zr $2.1 \times 10^{-4}$ ~ $3.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*		
		採水月日			6.24		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>95</sup> Nb $2.0 \times 10^{-4}$ ~ $3.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*		
		採水月日			6.24		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>106</sup> Ru $8.7 \times 10^{-4}$ ~ $9.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*		
		採水月日			6.24		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>131</sup> I $4.5 \times 10^{-4}$ ~ $1.9 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*		
		採水月日			6.24		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>134</sup> Cs $1.7 \times 10^{-4}$ ~ $2.4 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*		
		採水月日			6.24		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.6 × 10 <sup>-4</sup>	*	*		<sup>137</sup> Cs 1.2 × 10 <sup>-4</sup> ~ 2.1 × 10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			1.9 × 10 <sup>-4</sup>		
		採水月日			6.24		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>144</sup> Ce 5.6 × 10 <sup>-4</sup> ~ 7.3 × 10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			*		
		採水月日			6.24		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	3.7 × 10 <sup>-5</sup>	7.4 × 10 <sup>-6</sup>	7.4 × 10 <sup>-5</sup>		Pu(α) 3.6 × 10 <sup>-6</sup> ~ 1.8 × 10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			3.2 × 10 <sup>-5</sup>		
		採水月日			6.24		

(注) 4月の2回目、5月の2回目は排水の放出なし。

## 参考 法令値

核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（平成12年12月26日科学技術庁告示第13号、平成17年11月22日経済産業省告示第293号により一部改正）第9条第2～4項（再処理施設に適用）

海洋放出に起因する線量限度は3ヶ月間につき250マイクロシーベルトとするに基づき、原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定では、次表のとおり放出の基準を定めている。

なお、本基準の「1年間の最大放出量」で放射性液体廃棄物を海洋へ放出した場合の実効線量は、年間約5.4マイクロシーベルトに相当する。また、「3ヶ月当たりの最大放出量」は、「1年間の最大放出量」の4分の1に当たる。「最大放出濃度」及び「1日当たりの最大放出量」は、これらを守るための日常の運転管理に係る基準である。

区分	最大放出濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1日当たりの 最大放出量 (GBq)	3ヶ月当たりの 最大放出量 (GBq)	1年間の 最大放出量 (GBq)
全α放射能	$3.0 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$	1.0	$4.1$
全β放射能 ( <sup>3</sup> Hを除く)	$1.2 \times 10$	3.7	$2.4 \times 10^2$	$9.6 \times 10^2$
<sup>89</sup> Sr	(注1) $2.3 \times 10^{-1}$	(注2) $7.0 \times 10^{-2}$	4.1	$1.6 \times 10$
<sup>90</sup> Sr	(注1) $4.8 \times 10^{-1}$	(注2) $1.4 \times 10^{-1}$	8.1	$3.2 \times 10$
<sup>95</sup> Zr - <sup>95</sup> Nb	$5.9 \times 10^{-1}$	$1.7 \times 10^{-1}$	$1.0 \times 10$	$4.1 \times 10$
<sup>103</sup> Ru	$9.3 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-1}$	$1.6 \times 10$	$6.4 \times 10$
<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	7.4	2.1	$1.3 \times 10^2$	$5.1 \times 10^2$
<sup>134</sup> Cs	$8.5 \times 10^{-1}$	$2.5 \times 10^{-1}$	$1.5 \times 10$	$6.0 \times 10$
<sup>137</sup> Cs	$7.8 \times 10^{-1}$	$2.3 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10$	$5.5 \times 10$
<sup>141</sup> Ce	$8.1 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-2}$	1.5	5.9
<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr	1.7	$5.2 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10$	$1.2 \times 10^2$
<sup>3</sup> H	$2.5 \times 10^4$	$7.4 \times 10^3$	$4.7 \times 10^5$	$1.9 \times 10^6$
<sup>129</sup> I	(注1) $3.7 \times 10^{-1}$	(注2) $1.1 \times 10^{-1}$	6.7	$2.7 \times 10$
<sup>131</sup> I	1.6	$5.2 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10$	$1.2 \times 10^2$
Pu ( $\alpha$ )	(注1) $3.0 \times 10^{-2}$	(注2) $1.1 \times 10^{-2}$	$5.9 \times 10^{-1}$	2.3

(注1) 1ヶ月平均1日最大放出濃度

(注2) 1ヶ月平均1日最大放出量

3 - 2 - 4 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	評価対象	再処理排水に係わる低減化目標値
施設者	月最高濃度	10 Bq/cm <sup>3</sup>
	月平均濃度	4 Bq/cm <sup>3</sup>
県	測定毎濃度	10 Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$2.2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	$1.3 \times 10$	$1.3 \times 10$	$2.6 \times 10$	計 $5.2 \times 10$	

3 - 2 - 4' 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				※
			4月	5月	6月	平均	
県	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.22	5.13	6.10		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*		
		採水月日				6.24	

(注) 4月の2回目、5月の2回目は排水の放出なし。

3-2-5 排水中の全 $\gamma$ 放射能連続測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				
			4月	5月	6月	平均	
県	原子力機構 原科研 (第2)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.7×10 <sup>-1</sup>	1.2×10 <sup>-1</sup>	1.0×10 <sup>-1</sup>	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	2.0×10 <sup>-2</sup>	*	2.0×10 <sup>-2</sup>
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	排水時間 全期間	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
	原子力機構 大洗 (北地区)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.0×10 <sup>-1</sup>	1.1×10 <sup>-1</sup>	1.1×10 <sup>-1</sup>	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
原電 (東海第二)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	

(注) 測定値は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

平成26年度第1四半期における排水から検出された核種を福島第一原子力発電所事故起因とする理由

事業所名	排水溝名	福島第一原子力発電所 事故起因とする核種名	福島第一原子力発電所事故起因とする（各事業所起因でない）理由
原 子 力 機 構 洗 大	北地区 (JMTTR, HTTR, 常陽, FMF)	<sup>137</sup> Cs	<p>(JMTTR, HTTR及び常陽)            ○それぞれの原子炉は、施設定期検査中であり、放射性物質の放出を伴う運転等は実施されていない。            (FMF)            ○燃料ピン切断作業やピンパンクチャーテスト等の放射性物質の放出を伴う運転は実施されなかつた。</p> <p>(全施設共通)            ○管理区域からの排水については、<sup>3</sup>H以外は検出されていない。</p> <p>○主要核種である<sup>60</sup>Coが検出されていない。</p>
原 電	東海発電所	<sup>137</sup> Cs	<p>○廃止措置中であり、全燃料が取り出されている。            ○放射性物質の所外放出を伴うような設備の損傷はない。</p> <p>○<sup>60</sup>Co等の放射化生成物は放出前の排水測定において検出されていない。</p>
	東海第二発電所	<sup>137</sup> Cs	<p>○東北地方太平洋沖地震により停止し、平成23年5月21日から第25回定期検査中である。            ○放射性物質の所外放出を伴うような設備の損傷はない。</p> <p>○<sup>60</sup>Co等の放射化生成物は放出前の排水測定において検出されていない。</p>

# 参考 1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果

## 1. 調査目的

再処理施設低レベル廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するため、放出口を中心とした一定海域について海水の放射性物質濃度の調査を行う。

## 2. 調査方法

放出口周辺、東西 3 km、南北10kmの海域において表層30地点で採水し、全 $\beta$ 放射能（30地点）、トリチウム（30地点）、 $^{137}\text{Cs}$ （7 地点）について分析する。

本調査は、原則として毎月上旬に定期的に実施する他、排水中の全 $\beta$ 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えた場合に実施する。

## 3. 調査結果

当期の調査は、4月8日、5月7日及び6月4日に実施した。

その結果、上記海域の海水中放射性物質濃度の平均値は、全 $\beta$ 放射能について $0.040\text{Bq}/\text{L}$ 、トリチウムについて検出限界値（ $40\text{Bq}/\text{L}$ ）未満、 $^{137}\text{Cs}$ について $0.0084\text{Bq}/\text{L}$ であった。なお、放出排水の全 $\beta$ 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えることはなかった。

なお、東京電力福島第一原子力発電所事故の放射性物質放出の影響により $^{137}\text{Cs}$ が検出された。

採水地点別濃度 (3ヶ月平均値)


採水地点	全β放射能	トリチウム	$^{137}\text{Cs}$
	(Bq/L)	(Bq/L)	(Bq/L)
1	*	*	0.010
2	*	*	
3	*	*	
4	*	*	
5	*	*	
6	*	*	
7	*	*	
8	*	*	
9	*	*	0.0072
10	*	*	
11	*	*	
12	*	*	
13	*	*	0.0071
19	*	*	0.0078
20	*	*	
21	*	*	0.0087
22	*	*	
23	0.040	*	
24	*	*	
25	*	*	
26	*	*	
27	*	*	
28	*	*	
29	*	*	
30	0.040	*	0.0078
放出点	*	*	0.0098

(注1) 検出限界値：全β放射能 0.04 Bq/L

トリチウム 40 Bq/L

(注2) 放出点：放出口周辺 5 地点 (14~18) の平均値

## 環境影響詳細調査計画図

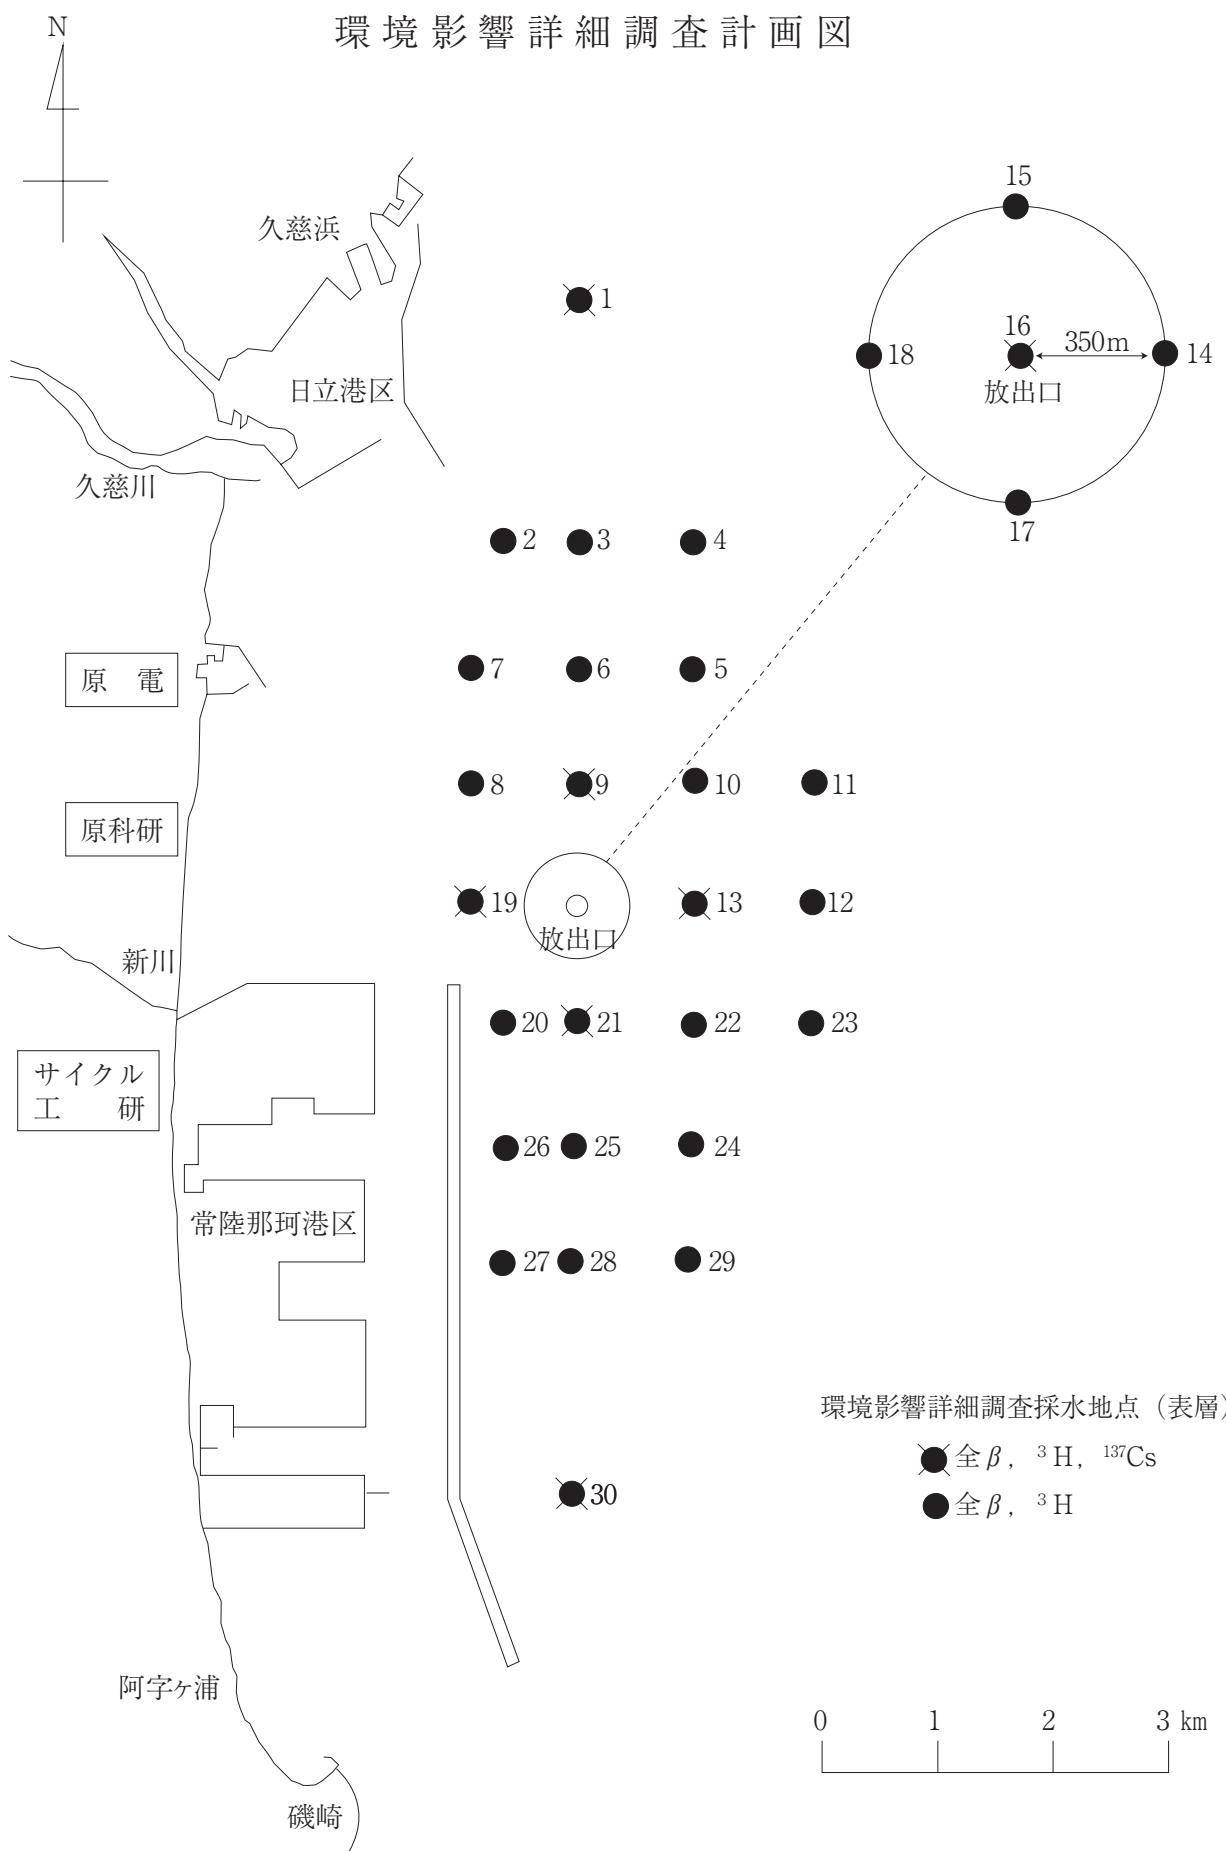

環境影響詳細調査採水地点（表層）

● 全 $\beta$ ,  ${}^3\text{H}$ ,  ${}^{137}\text{Cs}$

● 全 $\beta$ ,  ${}^3\text{H}$

0 1 2 3 km

参考2 主要施設運転状況

事業所名	施設名	4月	5月	6月
(注1) 原子力機構 原科研	J R R - 2	残存施設の維持管理		
	J R R - 3	施設定期検査		
(注2) 原子力機構 サイクル工研	再処理施設	施設定期検査		
		施設定期検査		
(注3) 原子力機構 大洗	J M T R	施設定期検査		
	H T T R	施設定期検査		
	高速実験炉 「常陽」	施設定期検査		
(注4) 原電	東海発電所	廃止措置		
	東海第二発電所	第25回定期検査		

(注1) 原子力機構原科研

J R R - 2 : 平成8年12月19日に共同利用運転を終了し解体工事に着手。原子炉本体を密封するとともに周辺機器の撤去を終了し、平成16年4月より残存施設の維持管理中。

J R R - 3 : 施設定期検査(平成22年11月20日から受検)。

(注2) 原子力機構サイクル工研

再処理施設：施設定期検査(平成19年7月30日から受検)。

(注3) 原子力機構大洗

J M T R : 施設定期検査(平成18年9月1日から受検)。

H T T R : 施設定期検査(平成23年2月1日から受検)。

高速実験炉「常陽」：施設定期検査(平成19年5月15日から受検)。

(注4) 原電

東海発電所：平成10年3月31日 発電(運転)停止。

平成13年12月4日 廃止措置着手。

東海第二発電所：平成23年5月21日 第25回定期検査開始。

再処理施設処理状況（せん断処理について記載）

処理期間	対象発電所名	炉型式 (PWR, BWR又はATR)	処理量 (T)	平均燃焼度 (MWD/T)	冷却日数 (年)
計					

# I 監視結果の評価

茨城県環境放射線監視計画に基づく監視結果は下記のとおりである。

## 記

### 1 短期的変動調査結果（平成26年7月～平成26年9月）

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、一部の空間ガンマ線量率が平常の変動幅を上回った。また、同様に、大気塵埃及び降下塵から<sup>137</sup>Csなどの放射性核種が検出された。

さらに、原子力施設の排水からも、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による放射性核種が検出された。

### 2 長期的変動調査結果（平成26年4月～平成26年9月）

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、サーベイ（空間ガンマ線量率）の測定結果が事故前の測定値を上回り、積算線量の測定結果も平常の変動幅を上回った。また、同様に、土壤、飲料水、海水、海底土などから<sup>137</sup>Csなどの放射性核種が検出された。

## II 監視結果の概要

### II-1 短期的変動調査結果

評価対象期間：平成26年7月から平成26年9月

短期的変動調査は、原子力施設から平常稼動時に放出される放射性物質の他に、事故等により環境へ放出される放射線・放射性物質の有無や環境への影響の有無を早期に把握するために行っている。

前四半期と同様に、空間ガンマ線量率、大気塵埃、降下塵などの測定結果において、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られた。

#### 1 環境における測定結果

##### 1-1 空間ガンマ線量率測定結果（86～96ページ）

空間の放射線（ガンマ線）の測定は、98地点のモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて行っている。評価の対象となっている月平均値は、37nGy／時～160nGy／時の間にあり、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、98地点中6地点において平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を上回った。

なお、1時間値の最大値（原子力機構原科研測定の周辺監視区域境界（MP-19）：7月14日、8月1日及び9月13日並びに原子力機構大洗測定の周辺監視区域境界（P-11）：8月25日）は170nGy／時であった。

一般環境（事業所周辺監視区域境界及び敷地内を除く）

(単位:nGy／時)

地区名	月平均値	1時間値の最大値	事故前1時間値の最大値(平成22年度)	事故後1時間値の最大値
東海地区 <21> (東海村, 那珂市, 常陸大宮市 (根本))	42~83	100(亀下: 7月27日)	80(亀下: 11月)	3,600(豊岡: 平成23年3月15日)
日立地区 <6> (日立市(久慈, 大沼, 留), 常陸太田市(磯部, 真弓, 久米))	47~67	86(久慈: 7月1日)	73(磯部: 11月)	3,900(久慈: 平成23年3月15日)
ひたちなか地区 <8> (ひたちなか市)	53~84	100(常陸那珂: 7月18日, 8月26日)	78(馬渡: 7月)	3,700(堀口: 平成23年3月15日)
大洗地区 <15> (大洗町, 錐田市(造谷, 荒地, 田崎, 横山, 上富田, 徳宿), 茨城町(広浦, 海老沢, 谷田部), 水戸市(吉沢, 大場))	47~83	100(造谷: 9月11日)	71(荒地: 12月)	3,100(広浦: 平成23年3月15日)
比較対照地区 <1> (水戸市石川)	60~61	76(7月1日)	72(7月)	1,500(平成23年3月15日)
原電又は原子力機構大洗から10~30km圏内地区 <22> (日立市(十王, 平和, 中里), 常陸太田市(里美, 町田, 松平), 常陸大宮市(野上), 錐田市(錐田, 大蔵), 茨城町(下飯沼), 水戸市(鯉淵), 城里町, 笠間市, 小美玉市, 石岡市, かすみがうら市, 行方市, 鹿嶋市)	37~76	98(鹿嶋市津賀: 9月11日)		

注) <>内は地点数

事業所周辺監視区域境界

(単位:nGy／時)

地区名	月平均値	1時間値の最大値	事故前1時間値の最大値(平成22年度)	事故後1時間値の最大値
東海地区 <14> (原子力機構原科研, 原子力機構サイクル工研, 原電)	注2) 69~160	170(原科研MP-19: 7月14日, 8月1日, 9月13日)	77(サイクル工研MP-8: 7月)	5,200(原科研MP-19: 平成23年3月15日)
大洗地区 <11> (原子力機構大洗)	注2) 64~160	170(P-11: 8月25日)	69(P-6: 7月)	3,100(P-11, P-12: 平成23年3月21日)

注1) <>内は地点数

注2) 福島第一原子力発電所事故の影響により、松林等が存在している場所では、空間ガンマ線量率が高くなる。

## 1-2 大気中放射能測定結果

### 1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (97~99ページ)

東海村村松など15地点(東海村6地点, ひたちなか市3地点, 日立市1地点, 錐田市1地点, 茨城町1地点, 大洗町2地点, 水戸市1地点)において1ヶ月分を採取したものを測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Csが6地点、<sup>137</sup>Csが10地点で検

出された。

(検出状況)

(単位 : mBq/m<sup>3</sup>)

検出核種	分析値	事故前の最高値 <sup>注)</sup>	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	<0.1 ~ 0.39	<0.1	2,800 (ひたちなか市長砂:平成23年3月)
<sup>137</sup> Cs	<0.1 ~ 1.2	<0.1	3,800 (東海村村松:平成23年3月)

注) 平成元年以降の最高値。なお、JCO臨界事故時のデータを除く。(以下、同様)

## 1-2-2 降水塵中の放射性核種分析結果 (100ページ)

水戸市上国井町など3地点において1ヶ月分を採取したものを測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csが全地点で検出された。

(検出状況)

(単位 : Bq/m<sup>2</sup>)

検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	<0.4 ~ 0.74	<0.4	25,000 (原子力機構大洗構内:平成23年3月)
<sup>137</sup> Cs	<0.4 ~ 2.1	<0.4	27,000 (原子力機構大洗構内:平成23年3月)

## 1-3 農畜産物中の放射能測定結果

### 1-3-1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果(<sup>131</sup>I) (101ページ)

那珂市豊喰など5地点における<sup>131</sup>Iの測定結果は、全て不検出であった。

なお、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csが1地点で検出された。

(検出状況)

(単位 : Bq/L)

検出核種	分析値 <sup>注1)</sup>	事故前の最高値	事故後の最高値 <sup>注2)</sup>
<sup>134</sup> Cs	<0.4 ~ 0.79	<0.4	
<sup>137</sup> Cs	<0.4 ~ 2.3	<0.4	

注1) この測定結果は、国が定める牛乳の基準値(50Bq/L)を下回っている。

注2) 事故後は県内全域の特別調査を実施しており、同地点における平成23年度の測定結果(最高値)はない。

## 1-4 海洋における放射能測定結果

### 1-4-1 海水中の放射性核種分析結果(<sup>3</sup>H) (101ページ)

久慈沖(A)など12海域における測定結果は、全て不検出であった。

## 2 主な原子力施設の敷地内における測定結果

### 2-1 空間ガンマ線量率測定結果 (102ページ)

評価対象としている月平均値は、東海地区(原子力機構サイクル工研)が60nGy/時、大洗地区(原子力機構大洗)が71nGy/時から73nGy/時であった。

なお、1時間値の最大値(原子力機構大洗測定のP-8:7月)は、88nGy/時であった。

(検出状況)

(単位:nGy／時)

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値	事故前1時間値の最大値(平成22年度)	事故後1時間値の最大値
東 海 地 区 <1> (原子力機構サイクル工研)	60	75(7月15日)	52(7月)	4,000(平成23年3月15日)
大 洗 地 区 <1> (原子力機構大洗)	71~73	88(7月18日)	63(1月)	2,900(平成23年3月15日)

注) &lt;&gt;内は地点数

## 2-2 大気中放射能測定結果

### 2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (103ページ)

原子力機構原科研など3地点において1ヶ月分を採取したものを測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csが2地点で検出された。

(検出状況)

(単位:mBq/m<sup>3</sup>)

検出核種	分 析 値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	<0.1 ~ 0.51	<0.1	2,300(原子力機構大洗:平成23年3月)
<sup>137</sup> Cs	<0.1 ~ 1.5	<0.1	2,400(原子力機構大洗:平成23年3月)

## 3 放出源における測定結果

### 3-1 排気中の放射能測定結果

排気中に含まれる放射性物質については、原子力事業者が放射性核種分析、全ベータ放射能測定、全アルファ放射能測定を行っている。

主要放出核種の放射性核種分析結果は、過去のレベル又はそれ以下であった。全ベータ放射能及び全アルファ放射能については不検出であった。

### 3-1-1 放射性核種分析結果 (主要放出核種) (104~114ページ)

測定対象の42排気筒のうち、今期に放出のなかった4排気筒を除いた原子力機構原科研JRR-2、

原子力機構サイクル工研再処理施設の主排気筒など38排気筒において希ガス(<sup>41</sup>Ar、<sup>85</sup>Krなど)、<sup>3</sup>Hなど各施設の放出核種を測定したところ、下記の6排気筒で検出されたが、過去と同じレベル又はそれ以下であった。

(検出状況)

(単位:Bq/cm<sup>3</sup>)

測 定 者	施 設 名	核種名	3ヶ月平均濃度	3ヶ月平均濃度 過去 最 大 値	参考 管理目標値
原子力機構 原科研	N S R R 燃料試験施設	希ガス 希ガス	$2.4 \times 10^{-5}$ $6.7 \times 10^{-3}$	$6.6 \times 10^{-4}$ $1.4 \times 10^{-2}$	$1.9 \times 10^{-1}$ $7.8 \times 10^{-2}$
原子力機構 サイクル工研	再処理施設・主排気筒	<sup>3</sup> H	$1.1 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-3}$	$2.4 \times 10^{-1}$
積水 メディカル	第4棟排気筒	<sup>3</sup> H <sup>14</sup> C	$1.9 \times 10^{-5}$ $5.3 \times 10^{-6}$	$2.2 \times 10^{-5}$ $2.3 \times 10^{-5}$	$7.4 \times 10^{-4}$ $1.6 \times 10^{-4}$
N D C	照射後試験棟(F棟)	希ガス	$2.0 \times 10^{-3}$	$3.2 \times 10^{-3}$	$4.8 \times 10^{-3}$
日本核燃	照射後試験施設	希ガス	$1.1 \times 10^{-3}$	$5.0 \times 10^{-3}$	$5.2 \times 10^{-3}$

注) 検出された核種のみ記載

### 3-1-1' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（115ページ）

原電東海発電所で<sup>3</sup>H及び<sup>36</sup>Cl、東海第二発電所で<sup>3</sup>Hが検出されたが、過去と同じレベル又はそれ以下であった。

### 3-1-2, 3-1-2' 全ベータ放射能測定結果（116～118ページ）

NDC材料試験棟及び原子力機構原科研JRR-3など23排気筒において測定した結果、いずれも不検出であった。

### 3-1-3 全アルファ放射能測定結果（119ページ）

核管センター新分析棟など3排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

## 3-2 排水中の放射能測定結果

排水中に含まれる放射性物質の測定は、放射性核種分析、全ベータ放射能測定、再処理施設排水中の放射性核種分析、再処理施設排水中の全ベータ放射能測定、排水中の全ガンマ放射能測定によって行っている。

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>137</sup>Cs及び全ガンマ放射能が検出された。

### 3-2-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（120～125ページ）

原子力事業者は、今期に放出のなかった原子力機構那珂貯水槽を除く原子力機構原科研第1排水溝、原子力機構サイクル工研第2排水溝など16排水溝において<sup>60</sup>Coなどの核種を測定している。下記の5排水溝で検出されたが、全て法令値（131ページ）以下であった。

（検出状況） (単位 : Bq/cm<sup>3</sup>)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月平均濃度	法令値	3ヶ月平均濃度／法令値
原子力機構 原科研	第2排水溝	<sup>3</sup> H	$7.9 \times 10^{-2}$	$6 \times 10$ 注1)	1/760
		<sup>7</sup> Be	$1.0 \times 10^{-4}$	$3 \times 10$	1/300,000
		<sup>22</sup> Na	$6.7 \times 10^{-6}$	$3 \times 10^{-1}$	1/45,000
		<sup>54</sup> Mn	$2.2 \times 10^{-5}$	1	1/45,000
		<sup>137</sup> Cs	$2.6 \times 10^{-5}$	$9 \times 10^{-2}$	1/3,500
原子力機構 大洗	北地区	<sup>3</sup> H	$6.8 \times 10^{-3}$	$6 \times 10$ 注1)	1/8,800
原電	東海第二発電所	<sup>3</sup> H	$3.1 \times 10^{-2}$	$6 \times 10$ 注1)	1/1,900
N D C	排水貯槽	<sup>137</sup> Cs	$4.8 \times 10^{-4}$	$9 \times 10^{-2}$	1/190
積水メディカル	調整槽	<sup>3</sup> H	1.9	$2 \times 10$ 注2)	1/11
		<sup>14</sup> C	1.4	2	1/1.4

注) 検出された核種のみ記載。

注1) 水としての法令値

注2) 有機物（メタンを除く）としての法令値

### 3-2-1' 放射性核種分析結果（主要放出核種）（126～129ページ）

県は原子力機構原科研第1排水溝など12排水溝で測定している。原子力機構原科研第2排水溝など10排水溝で<sup>3</sup>H、<sup>14</sup>C、<sup>60</sup>Co、<sup>137</sup>Cs又はUの5核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

なお、原子力機構大洗北地区、原電東海発電所及び東海第二発電所において検出された<sup>137</sup>Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。

### 3-2-1" 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（130ページ）

原子力事業者が測定した16排水溝において、主要放出核種以外の核種として原子力機構原科研第1排水溝など3排水溝で、<sup>90</sup>Sr、<sup>137</sup>Cs、<sup>232</sup>Th又は<sup>238</sup>Uの4核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

### 3-2-2, 3-2-2' 全ベータ放射能測定結果（132～134ページ）

原子力事業者、県は今期に放出のなかった原子力機構那珂貯水槽を除く原子力機構原科研第1排水溝及び原子力機構サイクル工研第1排水溝など12排水溝において測定している。11排水溝で検出されたが、監視委員会が定めた判断基準を全て下回っていた。

### 3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果（135～138ページ）

原子力機構サイクル工研が<sup>3</sup>Hなど14核種について分析した結果、<sup>3</sup>Hが検出されたが、法令値（139ページ）以下であった。

また、県が<sup>3</sup>Hなど9核種について測定した結果、<sup>3</sup>H、<sup>137</sup>Cs及びPu( $\alpha$ )の3核種が検出されたが、いずれも法令値（139ページ）以下であった。

（検出状況）

（単位：MBq）

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月放出量	法令値	3ヶ月放出量／法令値
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	<sup>3</sup> H	$3.3 \times 10^4$	$4.7 \times 10^8$	1/14,000

備考 県の測定では、<sup>3</sup>H、<sup>137</sup>Cs及びPu( $\alpha$ )を検出。3ヶ月間の最大濃度はそれぞれ $4.4 \times 10$ 、 $1.6 \times 10^{-4}$ 及び $6.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm<sup>3</sup>であり、参考として法令（保安規定）に定める最大放出濃度（それぞれ $2.5 \times 10^4$ 、 $7.8 \times 10^{-1}$ 及び $3.0 \times 10^{-2}$ Bq/cm<sup>3</sup>）と比較すると、それぞれ1/560、1/4,800及び1/440以下であった。

### 3-2-4 再処理施設排水中の全ベータ放射能測定結果（140ページ）

原子力機構サイクル工研、県測定とも、不検出であった。

### 3-2-5 排水中の全ガンマ放射能連続測定結果（141ページ）

原子力機構原科研第2排水溝などの4排水溝で測定したところ、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、3排水溝で検出された。

## II-2 長期的変動調査結果

評価対象期間：平成26年4月から平成26年9月

長期的変動調査は、原子力施設からの放射性物質の影響による周辺の環境における放射線と放射性物質のレベル、蓄積傾向及び地域分布の状況などの長期的変動の有無を把握するために行っている。

なお、サーベイ、積算線量、土壌などの測定結果において、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られた。

### 1 環境における測定結果

#### 1-1 空間ガンマ線量率測定結果

##### 1-1-1 サーベイ結果（143～147ページ）

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、全ての地点で事故前の測定値を上回った。

（検出状況）

（単位：nGy／時）

測定地点	地点数	測定値	事故前の最高値 (平成22年度)	事故後の最高値 <sup>注2)</sup>
東海地区	36	48～100	47	
大洗地区	18	50～110	64	
比較対照地区	2	56～66	40	

注1) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、サーベイ（空間ガンマ線量率）が高くなる傾向にある。

注2) 事故後は県内全域の特別調査を実施しており、同地点における平成23年度の測定結果（最高値）はない。

##### 1-1-2 積算線量測定結果（148～157ページ）

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、93地点中91地点において平常の変動幅の上限を上回った。

（検出状況）

（単位：mGy／6ヶ月）

		地点数	測定値	事故前の最高値 (平成22年度上期)	事故後の最高値 (平成23年度上期)
行政区域	東海地区	65	47	0.21～0.56	0.22
	大洗地区		15	0.25～0.60	0.18
	比較対照地区		3	0.26～0.33	0.17
施設境界	東海地区	28	20	0.20～1.6	0.22
	大洗地区		8	0.37～1.8	0.13

注) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、積算線量が高くなる傾向にある。

##### 1-2 漁網表面吸収線量率の測定結果（158ページ）

東海沖において29時間曳航し、測定した結果は、不検出であった。

### 1-3 大気中の放射能測定結果

#### 1-3-1 降下塵中の放射性核種分析結果（158～160ページ）

水戸市上国井町など3地点で1ヶ月分を採取したものを分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csが全地点で検出された。

(検出状況)

(単位：Bq/m<sup>3</sup>)

検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	<0.4～1.9	<0.4	25,000(原子力機構大洗構内:平成23年3月)
<sup>137</sup> Cs	<0.4～4.9	<0.4	27,000(原子力機構大洗構内:平成23年3月)

### 1-4 陸土中の放射能測定結果

#### 1-4-1 土壤中の放射性核種分析結果（161ページ）

水戸市見川など8地点で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csが全地点で検出された。

(検出状況)

(単位：Bq/kg・乾)

検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値 <sup>注</sup>
<sup>134</sup> Cs	5.9～370	<1	
<sup>137</sup> Cs	20～1,000	85(東海村須和間:平成5年度)	

注) 事故後は県内全域の特別調査を実施しており、同地点における平成23年度の測定結果(最高値)はない。

#### 1-4-2 河底土中の放射性核種分析結果（161ページ）

東海村新川河口で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csが検出された。

(検出状況)

(単位：Bq/kg・乾)

検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	4.4	<1	120(東海村新川河口:平成23年6月)
<sup>137</sup> Cs	12	1.5(東海村新川河口:平成2年度)	140(東海村新川河口:平成23年6月)

#### 1-4-3 海岸砂中の放射性核種分析結果（161ページ）

大洗町大貫など3地点で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Csが2地点、<sup>137</sup>Csが全地点で検出された。

(検出状況)

(単位：Bq/kg・乾)

検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	<1～1.3	<1	48(日立市久慈:平成23年7月)
<sup>137</sup> Cs	1.9～4.2	0.57(大洗町大貫:平成4年度)	53(日立市久慈:平成23年7月)

## 1-5 陸水中の放射能測定結果

### 1-5-1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果（162ページ）

那珂川下流など7地点で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Csが6地点、<sup>137</sup>Csが全地点で検出された。

(検出状況)

(単位:Bq/L)

検出核種	分析値 <sup>注)</sup>	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	<0.004～0.0099	<0.004	0.42(涸沼(北松川)：平成23年6月)
<sup>137</sup> Cs	0.0078～0.024	<0.004	0.49(那珂川下流：平成23年6月)

注) 福島第一原子力発電所事故を踏まえて実施している測定では、河川水等をそのまま測定しているため、検出限界値が約0.5Bq/Lとなっているが、本測定では蒸発乾固して測定しているため、検出限界値が0.004Bq/Lとなっている。

### 1-5-2 飲料水中の放射性核種分析結果（162ページ）

水戸市上国井町など10地点で採取、測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>137</sup>Csが1地点で検出された。

(検出状況)

(単位:Bq/L)

検出核種	分析値 <sup>注1)</sup>	事故前の最高値	事故後の最高値 <sup>注2)</sup>
<sup>137</sup> Cs	<0.004～0.0063	<0.004	

注1) 福島第一原子力発電所事故を踏まえて実施している測定では、飲料水等をそのまま測定しているため、検出限界値が約0.5Bq/Lとなっているが、本測定では蒸発乾固して測定しているため、検出限界値が0.004Bq/Lとなっている。なお、この測定結果は、国が定める飲料水の基準値(10Bq/L)を下回っている。

注2) 事故後は県内全域の特別調査を実施しており、同地点における平成23年度の測定結果(最高値)はない。

## 1-6 海洋における放射能測定結果

### 1-6-1 海水中の放射性核種分析結果（163ページ）

久慈沖(A)など12海域で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Csが5海域、<sup>137</sup>Csが全海域で検出された。

(検出状況)

(単位:Bq/L)

検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値 <sup>注)</sup>
<sup>134</sup> Cs	<0.004～0.016	<0.004	
<sup>137</sup> Cs	0.0074～0.037	0.0048(久慈沖:平成元年)	

注) 事故後は県内全域の特別調査を実施しており、同地点における平成23年度の測定結果(最高値)はない。

### 1-6-2 海底土中の放射性核種分析結果（164～165ページ）

久慈沖(A)など12海域で採取、分析した(ただしPu分析は9海域)結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csが全海域で検出された。また、Puが9海域で検出されたが、過去のレベルと同程度であった。

(検出状況)		(単位:Bq/kg・乾)	
検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>134</sup> Cs	1.3 ~ 35	<0.4	110 (再処理排水放出口周辺:平成23年7月)
<sup>137</sup> Cs	4.0 ~ 99	4.7 (再処理排水放出口周辺:平成3年)	530 (サイクル工研沖:平成24年2月)
Pu	0.19 ~ 0.63	1.8 (阿字ヶ浦沖:平成3年)	1.3 (サイクル工研沖:平成24年2月)

#### 1-7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果 (167ページ)

原子力機構原科研第1排水口付近など6地点において採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、<sup>137</sup>Csが5地点で検出された。

(検出状況)		(単位:Bq/kg・乾)	
検出核種	分析値	事故前の最高値	事故後の最高値
<sup>137</sup> Cs	1.1 ~ 2.0	<1	34 (原子力機構大洗:平成23年7月)

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間ガンマ線量測定結果

#### 2-1-1 積算線量測定結果 (168ページ)

敷地内における積算線量の測定結果は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により平常の変動幅の上限を上回った。

(検出状況) (単位:mGy/6ヶ月)

測定地点	測定値	平常の変動幅 (上限)	事故前の最高値 (平成22年度上期)	事故後の最高値 (平成23年度上期)
原子力機構原科研 MS-1	0.74	0.19	0.17	1.7

注) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、積算線量が高くなる傾向にある。

## 参考 1

### 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果（169～171ページ）

本調査は、原子力機構サイクル工研が、再処理施設の低レベル放射性廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するために毎月実施しているものであり、放出口を中心とした30地点で海水を採取し、全地点で全ベータ放射能及び<sup>3</sup>H濃度、7地点で<sup>137</sup>Cs濃度の測定を行っている。

調査の結果、放射性物質濃度の平均値は、全ベータ放射能について0.040Bq/L、<sup>3</sup>Hについて検出限界値未満、<sup>137</sup>Csについて0.0081Bq/Lであった。検出された全ベータ放射能、<sup>137</sup>Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(測定結果)

区 分	地点数	分 析 値
海 水 の 全 ベ ー タ 放 射 能	30	0.040Bq/L
海 水 中 の <sup>3</sup> H 分 析	30	不検出
海 水 中 の <sup>137</sup> Cs 分 析	7	0.0081Bq/L

### III 測 定 結 果

#### III-1 短期的変動調査結果

##### 1 環境における測定結果

###### 1-1 空間γ線量率測定結果

###### 1-1-1 モニタリングステーション

測定者	測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
	県施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
県	東海村石神	最大	82	75	78	
		平均	64	64	64	64
	豊岡	最大	85	79	77	
		平均	66	65	65	65
	舟石川	最大	84	76	78	
		平均	65	64	64	64
	押延	最大	79	70	65	
		平均	56	56	56	56
	村松	最大	87	81	75	
		平均	67	67	67	67
	三菱原燃	最大	67	61	65	
		平均	51	51	51	51
	原燃工	最大	79	71	66	
		平均	62	61	61	61
	那珂市横堀	最大	75	67	67	
		平均	54	54	54	54
	門部	最大	69	58	60	
		平均	47	47	48	47
	菅谷	最大	89	86	84	
		平均	75	75	75	75
	本米崎	最大	70	62	67	
		平均	50	50	50	50
	額田	最大	66	58	62	
		平均	51	50	50	50
	鴻巣	最大	66	55	57	
		平均	42	42	42	42

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
	那珂市後台	最大	66	62	65	
		平均	47	47	48	47
	瓜連	最大	68	63	72	
		平均	51	51	51	51
	ひたちなか市馬渡	最大	81	76	75	
		平均	65	64	64	64
	常陸那珂	最大	100 (注3)	100 (注3)	94	
		平均	83	84	83	83
	阿字ヶ浦	最大	79	77	74	
		平均	64	63	63	63
	堀口	最大	86	84	81	
		平均	69	69	69	69
	佐和	最大	71	67	64	
		平均	54	53	53	53
	柳沢	最大	72	69	68	
		平均	58	58	58	58
	日立市久慈	最大	86 (注4)	80	79	
		平均	67	67	66	67
	大沼	最大	82	74	73	
		平均	65	64	62	64
	十王	最大	76	69	77	
		平均	56	55	55	55
	平和	最大	72	62	63	
		平均	53	53	52	53
	中里	最大	65	66	64	
		平均	46	46	45	46
	常陸太田市磯部	最大	77	66	75	
		平均	55	55	55	55
	真弓	最大	67	58	62	
		平均	48	48	48	48
	久米	最大	68	56	59	
		平均	47	47	47	47
	里美	最大	67	60	73	
		平均	41	41	42	41

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
	常陸太田市町田	最大	79	77	76	
		平均	56	56	55	56
	〃松平	最大	62	50	55	
		平均	38	37	37	37
	常陸大宮市根本	最大	69	59	69	
		平均	46	45	46	46
	〃野上	最大	70	61	61	
		平均	47	47	47	47
	大洗町大貫	最大	80	76	72	
		平均	62	62	62	62
	〃磯浜	最大	66	64	65	
		平均	53	53	53	53
	鉾田市造谷	最大	98	95	100 (注5)	
		平均	83	83	83	83
	〃荒地	最大	85	78	84	
		平均	67	67	66	67
	〃田崎	最大	73	70	74	
		平均	58	58	58	58
	〃樅山	最大	77	75	81	
		平均	62	62	61	62
	〃上富田	最大	68	68	71	
		平均	56	56	55	56
	〃徳宿	最大	71	68	77	
		平均	56	56	56	56
	〃鉾田	最大	70	74	78	
		平均	56	56	56	56
	〃大藏	最大	73	82	91	
		平均	61	62	61	61
	茨城町広浦	最大	81	79	75	
		平均	67	66	66	66
	〃海老沢	最大	75	73	79	
		平均	61	61	60	61
	〃谷田部	最大	67	69	63	
		平均	56	56	56	56

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
茨城県	茨城町下飯沼	最大	63	64	62	
		平均	50	50	50	50
水戸市吉沢	水戸市吉沢	最大	63	60	61	
		平均	47	48	48	48
大場	大場	最大	76	72	71	
		平均	61	61	61	61
石川	石川	最大	76 (注6)	74	71	
		平均	61	60	60	60
鯉淵	鯉淵	最大	81	78	77	
		平均	61	61	60	61
城里町石塚	城里町石塚	最大	69	62	72	
		平均	51	51	51	51
笠間市大橋	笠間市大橋	最大	79	75	83	
		平均	60	60	60	60
下郷	下郷	最大	84	85	80	
		平均	69	69	68	69
小美玉市堅倉	小美玉市堅倉	最大	61	61	64	
		平均	42	43	42	42
川戸	川戸	最大	58	62	59	
		平均	43	43	43	43
石岡市柏原	石岡市柏原	最大	83	85	85	
		平均	69	69	68	69
三村	三村	最大	84	89	88	
		平均	68	69	68	68
かすみがうら市坂	かすみがうら市坂	最大	86	91	93	
		平均	73	73	72	73
行方市芹沢	行方市芹沢	最大	64	66	74	
		平均	52	53	52	52
蔵川	蔵川	最大	62	65	77	
		平均	45	45	45	45
鹿嶋市津賀	鹿嶋市津賀	最大	88	92	98 (注7)	
		平均	76	75	75	75
構原子力機研	東海村須和間	最大	88	75	68	
		平均	61	60	60	60

測定者	測定地點	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
構原子力研機	東海村龜下	最大	100 (注8)	96	99	
		平均	82	82	83	82
原子力機構サイクル工研	久 舟石川	最大	68	64	63	
		平均	52	52	52	52
	ひたちなか市長砂	最大	80	76	72	
		平均	64	64	63	64
	久 高野	最大	70	67	61	
		平均	54	54	53	54
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	最大	99	100	97	
		平均	84	86	84	85
	久 (P-6)	最大	80	78	75	
		平均	64	65	64	64
原電	東海村船場	最大	70	65	61	
		平均	52	52	52	52
	日立市留	最大	81	73	74	
		平均	61	61	61	61

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、空間ガンマ線量率が高くなる傾向にある。

(注3) ひたちなか地区の一般環境における1時間値の最大値100nGy/時(県測定:ひたちなか市常陸那珂)が観測されたのは、7月18日6時及び8月26日15時であり、降雨の影響である。

(注4) 日立地区の一般環境における1時間値の最大値86nGy/時(県測定:日立市久慈)が観測されたのは、7月1日5時であり、降雨の影響である。

(注5) 大洗地区の一般環境における1時間値の最大値100nGy/時(県測定:鉾田市造谷)が観測されたのは、9月11日14時であり、降雨の影響である。

(注6) 比較対照地点における1時間値の最大値76nGy/時(県測定:水戸市石川)が観測されたのは、7月1日5時であり、降雨の影響である。

(注7) 原電又は原子力機構大洗から10~30km圏内地区における1時間値の最大値98nGy/時(県測定:鹿嶋市津賀)が観測されたのは、9月11日14時であり、降雨の影響である。

(注8) 東海地区の一般環境における1時間値の最大値100nGy/時(原子力機構原科研測定:東海村龜下)が観測されたのは、7月27日16時であり、降雨の影響である。

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	最大	110	110	110	
		平均	94	96	96	95
	〃 (MP-16)	最大	120	110	100	
		平均	92	94	94	93
	〃 (MP-17)	最大	120	110	100	
		平均	89	91	91	90
	〃 (MP-18)	最大	150	150	150	
		平均	140	140	140	140
	〃 (MP-19)	最大	170 (注3)	170 (注3)	170 (注3)	
		平均	160	160	160	160
原子力機構サイクル工研	周辺監視区域境界 (MP-1)	最大	130	120	110	
		平均	100	100	100	100
	〃 (MP-6)	最大	110	100	97	
		平均	89	90	89	89
	〃 (ST-5)	最大	110	100	98	
		平均	84	84	83	84
	〃 (MP-7)	最大	130	130	120	
		平均	110	120	120	120
	〃 (MP-8)	最大	130	120	120	
		平均	110	110	110	110
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-1)	最大	94	93	93	
		平均	78	80	78	79
	大洗町成田 (P-3)	最大	79	77	74	
		平均	65	65	64	65
	〃 (P-4)	最大	84	86	83	
		平均	77	79	78	78
	周辺監視区域境界 (P-5)	最大	84	86	81	
		平均	70	71	71	71
	〃 (P-7)	最大	120	120	110	
		平均	100	100	100	100

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-11)	最大	160	170 <sup>(注4)</sup>	160	
		平均	150	160	150	150
	〃 (P-12)	最大	150	150	150	
		平均	140	140	140	140
	〃 (P-13)	最大	96	97	98	
		平均	89	90	90	90
	〃 (P-14)	最大	95	91	93	
		平均	82	81	80	81
	〃 (P-15)	最大	100	100	100	
		平均	89	90	88	89
	〃 (P-16)	最大	85	85	82	
		平均	73	74	73	73
原電	周辺監視区域境界 (A)	最大	87	76	76	
		平均	69	70	69	69
	〃 (B)	最大	110	95	94	
		平均	85	87	86	86
	〃 (C)	最大	100	89	88	
		平均	80	81	80	80
	〃 (D)	最大	120	100	100	
		平均	91	94	93	93
	東海村豊岡	最大	95	87	87	
		平均	76	78	78	77

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、空間ガンマ線量率が高くなる傾向にある。

(注3) 東海地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値170nGy/時（原子力機構原科研測定：MP-19）が観測されたのは、7月14日24時、8月1日18時及び9月13日19時であり、降雨の影響である。

(注4) 大洗地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値170nGy/時（原子力機構大洗測定：P-11）が観測されたのは、8月25日9時であり、降雨の影響である。

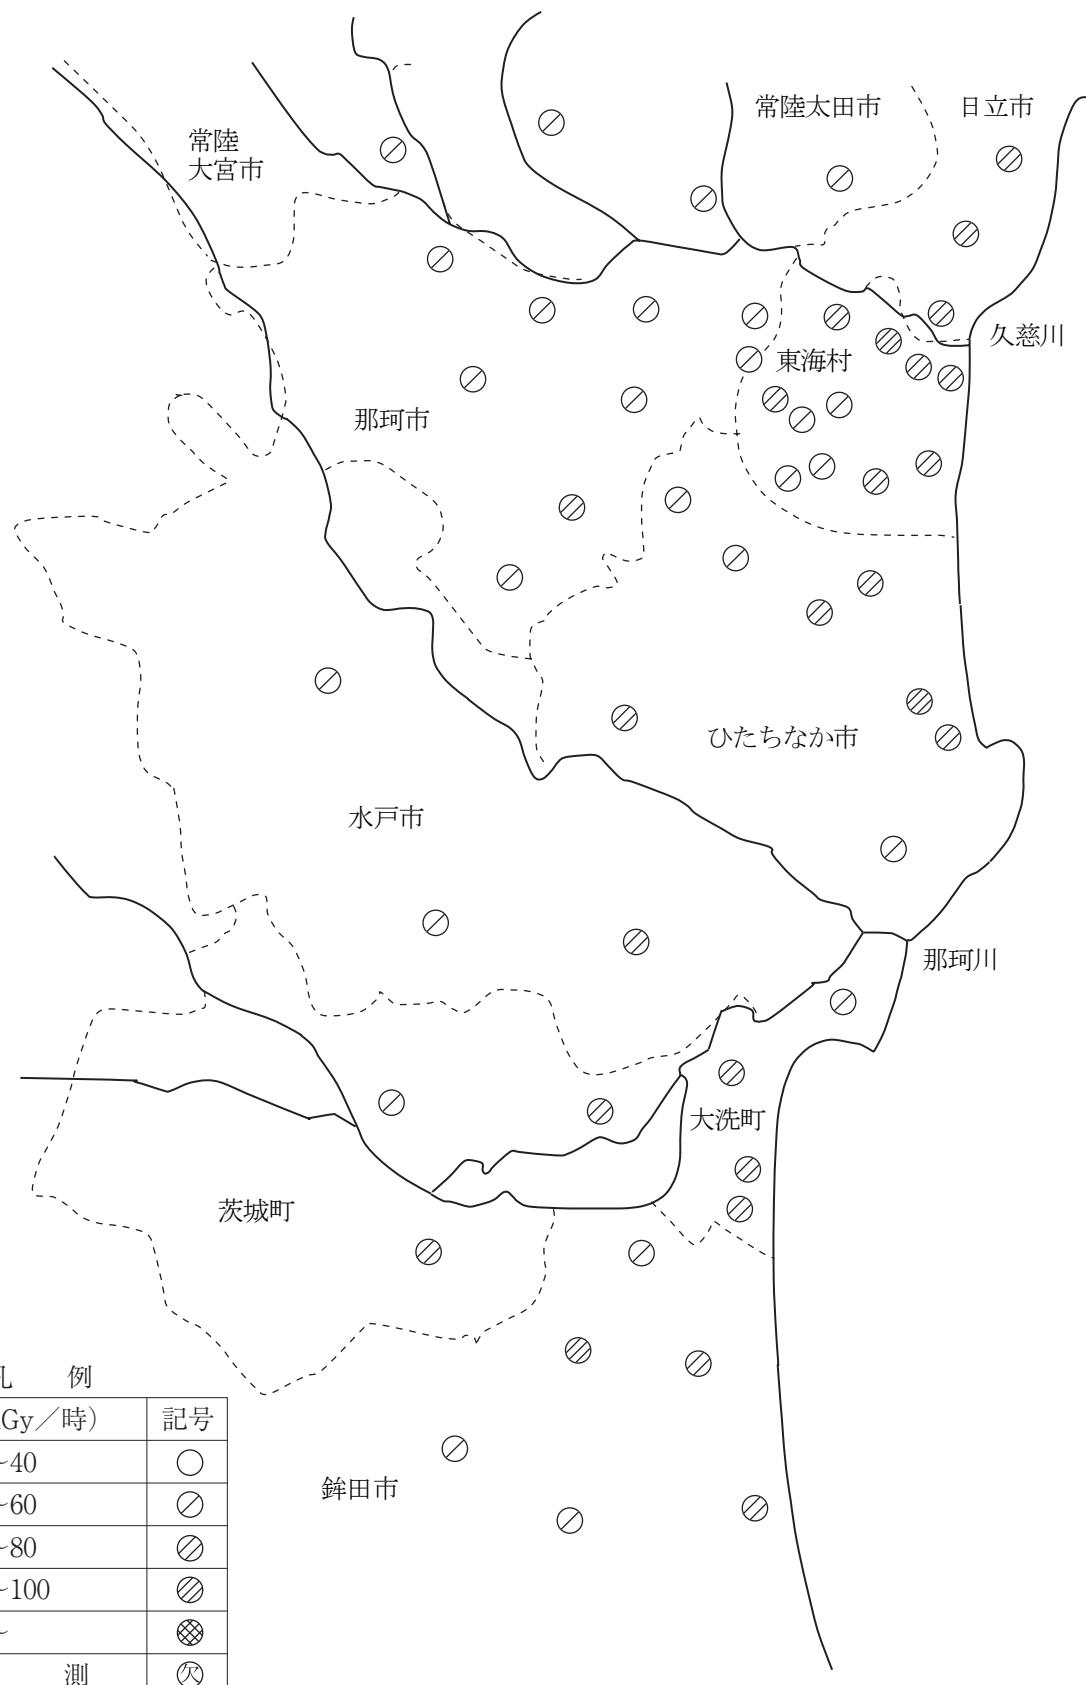


図1 原電又は原子力機構大洗から10km圏内の一般環境における空間 $\gamma$ 線量率測定結果（3ヶ月平均値）  
(事業所周辺監視区域境界を除く)



図2 原電又は原子力機構から10~30km圏内地区における空間 $\gamma$ 線量率測定結果（3ヶ月平均値）

平成26年度第2四半期におけるモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて測定した空間線量率の経月変化

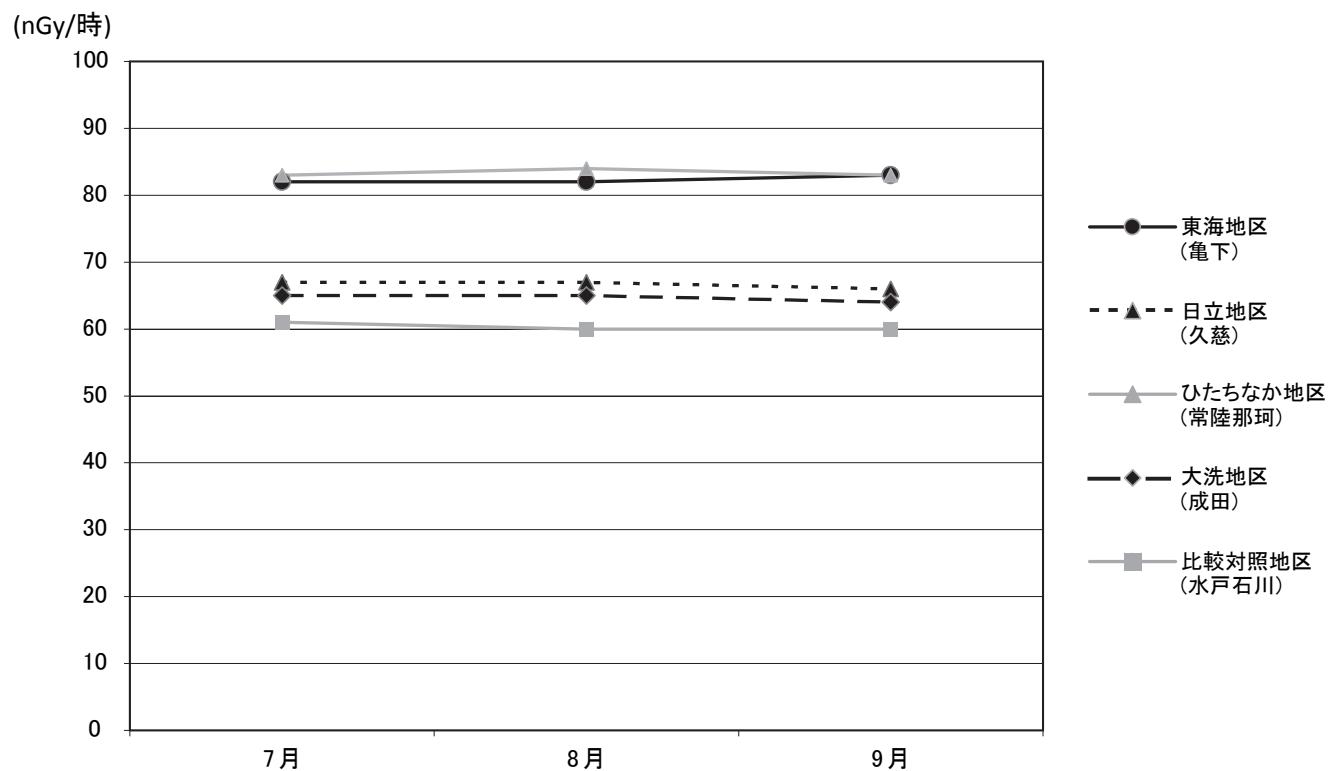


図1 空間ガンマ線量率測定結果の一般環境における月平均値の経月変化


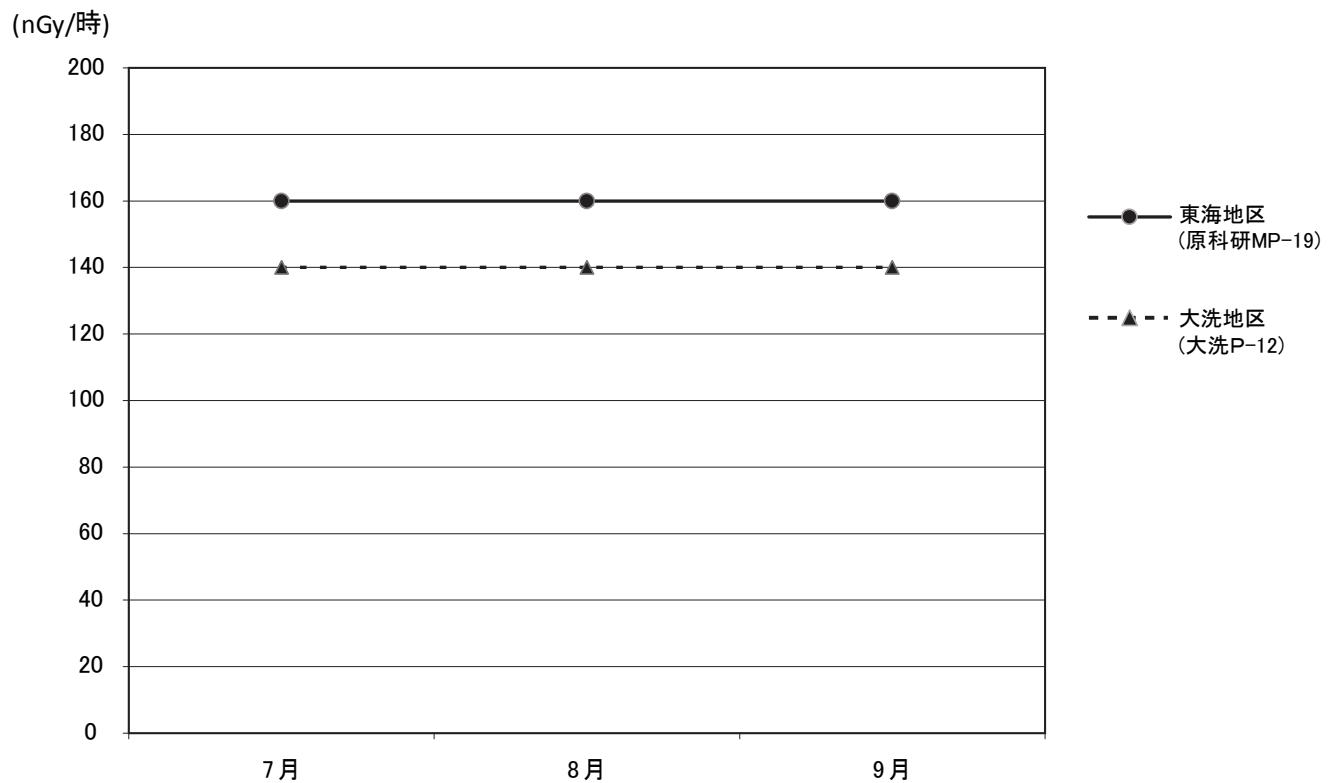



図2 空間ガンマ線量率測定結果の事業所周辺監視区域境界の経月変化

**空間ガンマ線量率測定結果の一般環境における月平均値の経月変化  
(福島第一原子力発電所事故前 (平成23年2月) から平成26年9月まで)**

(nGy/時)

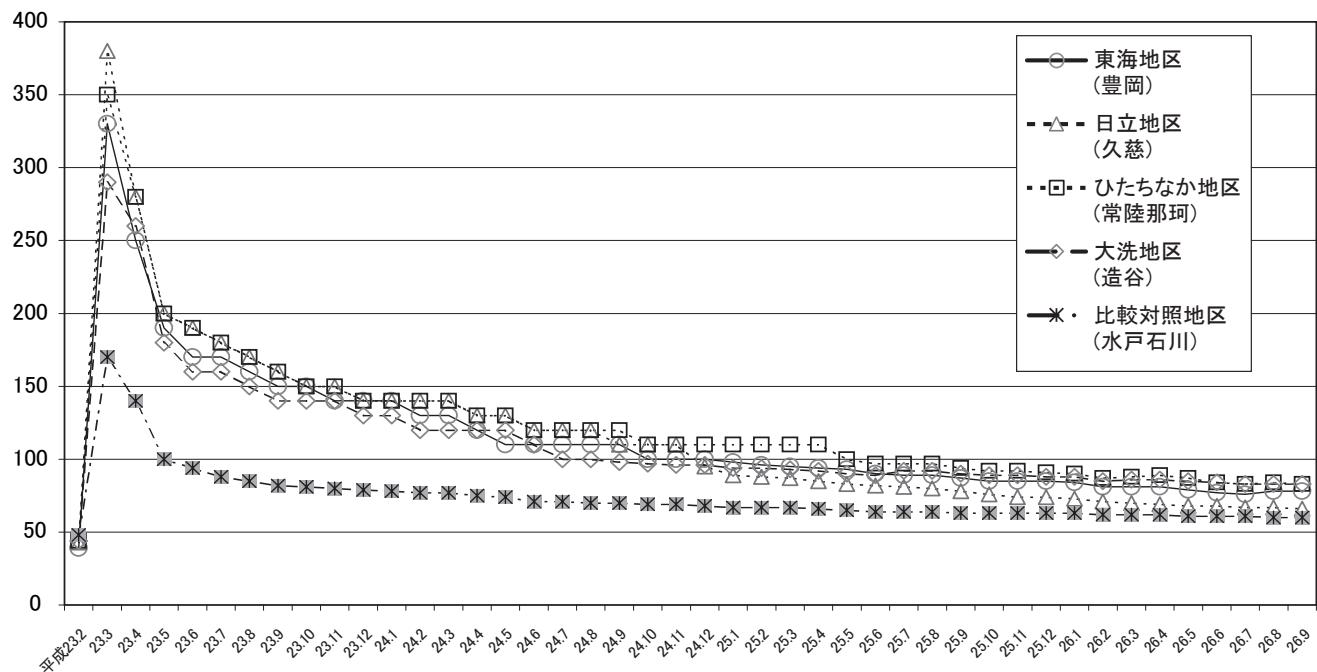

今期の測定の中で降雨によって最大値が観測された局における  
空間線量率の時系列 (鴻巣局)

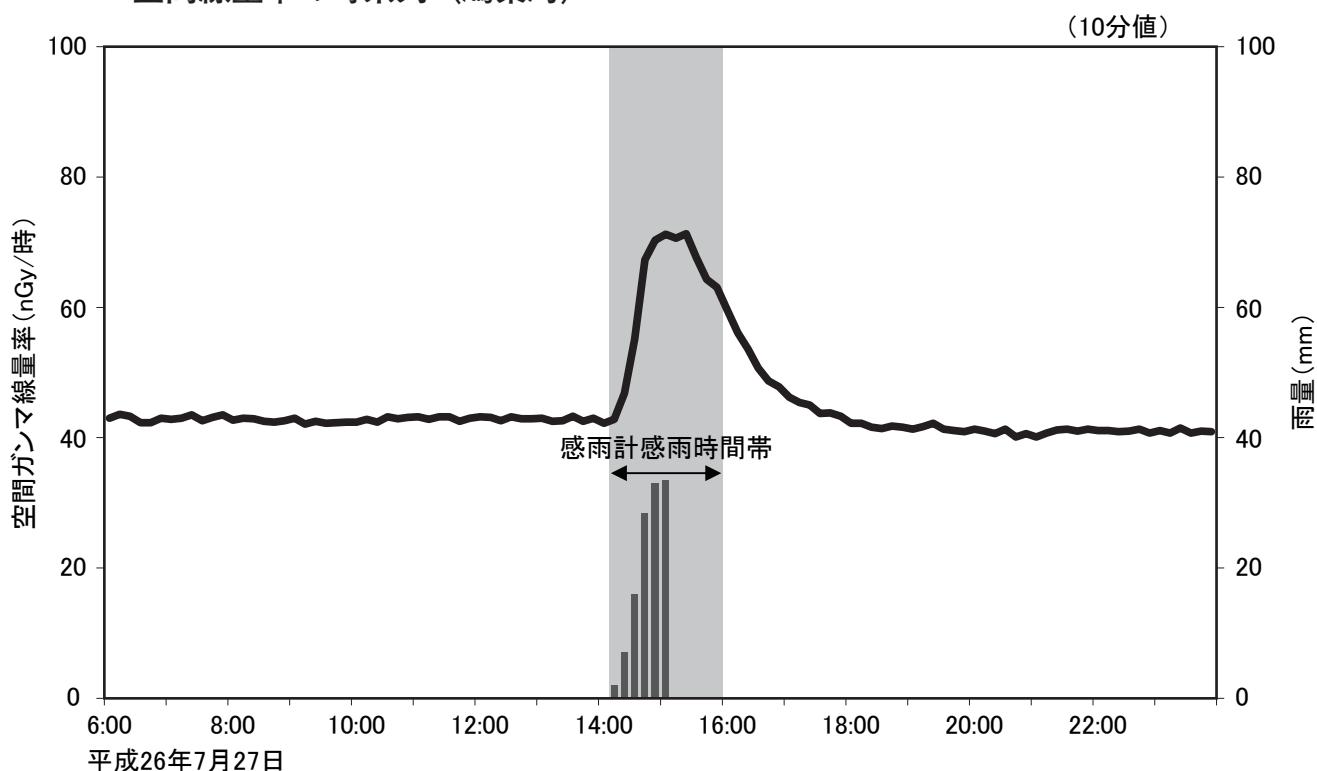

(注)

当該グラフにおける空間ガンマ線量率の上昇の原因は降雨によるもの。  
降雨により空間線量率が上昇するのは、自然放射性核種（ラドンとトロンから生まれた核種）が雨により地表に落下するためであり、それらの核種の半減期は短いことから、雨が止んでから短時間で線量率は降雨前の水準に戻る。

1 - 2 大気中放射能測定結果

1 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果


測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 ( $\text{mBq}/\text{m}^3$ )							
			$^{54}\text{Mn}$	$^{60}\text{Co}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{137}\text{Cs}$ [ $^{134}\text{Cs}$ ]	$^{144}\text{Ce}$	Pu
県	水戸市石川	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	0.11 [*]	*	
	東海村村松	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	ひたちなか市 常陸那珂	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	0.12 [*]	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構原研	茨城町広浦	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	鉾田市造谷	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	0.10 [*]	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	0.30 [0.10]	*	
	周辺監視区域境界 (MS-2)	6.30~8. 4	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 4~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~9.29	*	*	*	*	*	*	*	
	東海村須和間	6.30~8. 4	*	*	*	*	*	0.39 [0.14]	*	
		8. 4~9. 1	*	*	*	*	*	0.32 [0.12]	*	
		9. 1~9.29	*	*	*	*	*	0.14 [*]	*	
	〃 亀下	6.30~8. 4	*	*	*	*	*	0.45 [0.16]	*	
		8. 4~9. 1	*	*	*	*	*	0.19 [*]	*	
		9. 1~9.29	*	*	*	*	*	0.16 [*]	*	

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce	Pu
原子力機構サイクル工研	東海村 舟石川	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	1.2 [0.39]	*	*
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	0.24 [*]	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	0.35 [0.13]	*	
	ひたちなか市長砂	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	0.10 [*]	*	
原子力機構大洗	〃 高野	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	0.56 [0.20]	*	
	周辺監視区域境界 (P-2)	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	0.28 [0.10]	*	
原電	東海村 船場	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	日立市 留	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	0.16 [*]	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

## 大気塵埃中の<sup>137</sup>Cs経月変化 (mBq/m<sup>3</sup>)

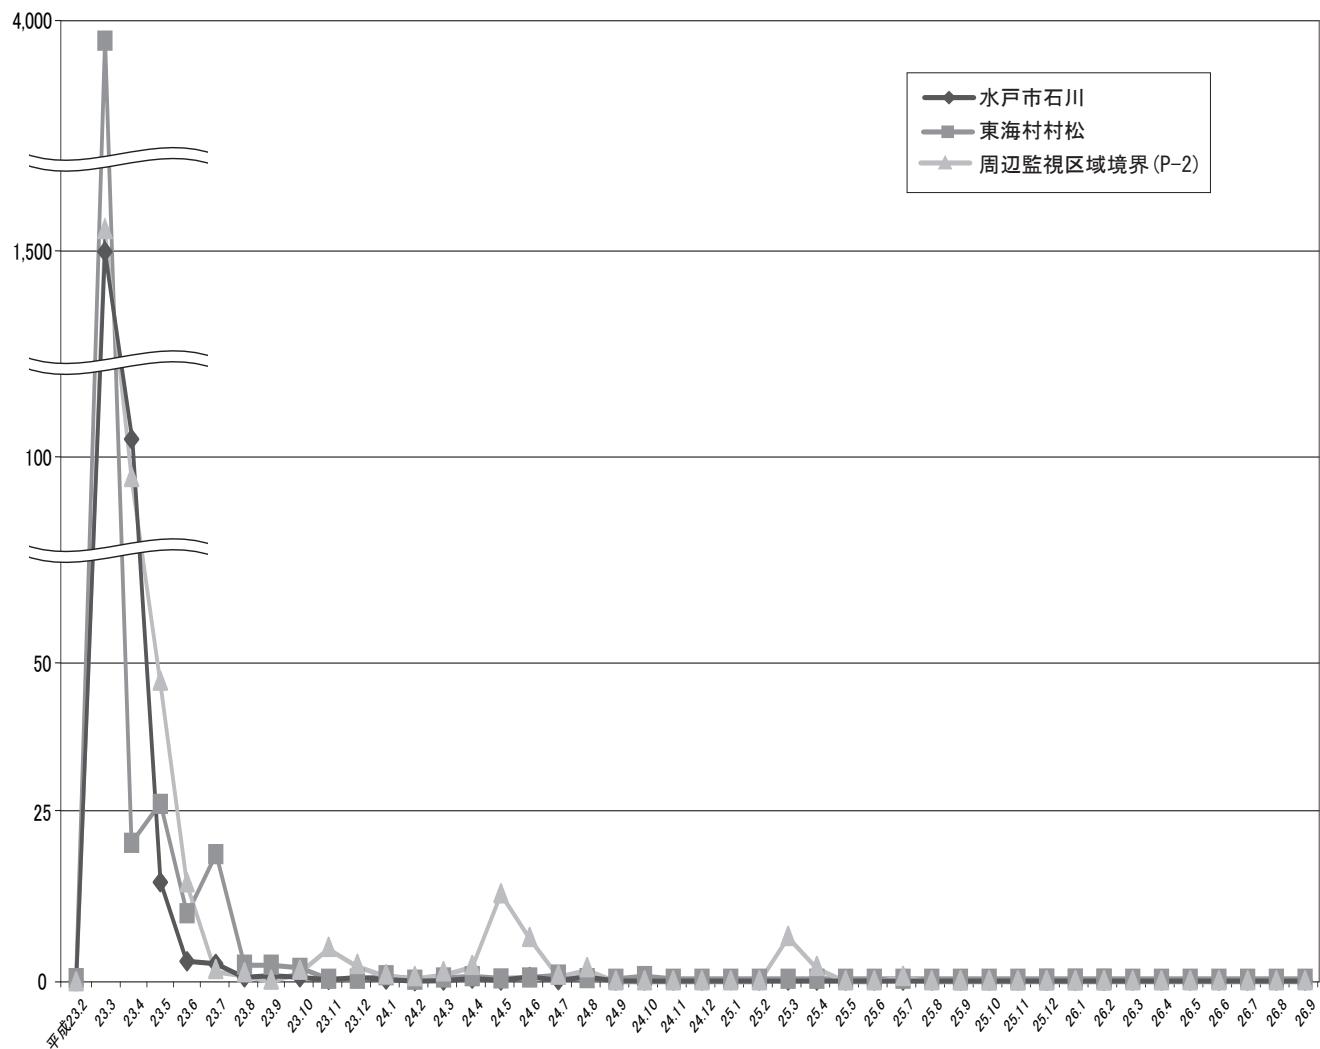

## 1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m <sup>2</sup> )						
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce
県	水戸市 上国井町	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	1.3 [0.47]	*
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	0.75 [*]	*
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構原研	構内	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	2.0 [0.71]	*
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	2.1 [0.74]	*
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	1.2 [0.45]	*
原子力機構大洗	構内	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	1.9 [0.64]	*
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	1.8 [0.65]	*
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	0.88 [*]	*

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

### 1-3 農畜産物中の放射能測定結果

#### 1-3-1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果 ( $^{131}\text{I}$ )

測定者	採取地點	採取月日	核種	分析値 (Bq/L)
県	那珂市 豊喰 <sup>(注)</sup>	7.22	$^{131}\text{I}$	×
	大洗町 磯浜	7.10	$^{131}\text{I}$	×
	水戸市 見川	7.11	$^{131}\text{I}$	×
原子力機構サイクル工研	ひたちなか市 部田野	7.10	$^{131}\text{I}$	×
原子力機構大洗	鉾田市 子生	7.2	$^{131}\text{I}$	×

(注) 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、 $^{134}\text{Cs}$  (0.79Bq/L) 及び $^{137}\text{Cs}$  (2.3Bq/L) が検出された。

### 1-4 海洋における放射能測定結果

#### 1-4-1 海水中の放射性核種分析結果 ( $^3\text{H}$ )

測定者	採水海域	採水月日	水温 (°C)	塩素量 (‰)	核種	分析値 (Bq/L)
県	久慈沖 (A)	7.28	23.4	17.47	$^3\text{H}$	×
	原子力機構サイクル工研沖 (G)	7.28	22.8	18.53	$^3\text{H}$	×
	阿字ヶ浦沖 (I)	7.28	23.4	18.32	$^3\text{H}$	×
	那珂湊沖 (J)	7.28	23.0	14.99	$^3\text{H}$	×
	大貫沖 (K)	7.28	23.4	17.20	$^3\text{H}$	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	7.2	22.3	16.48	$^3\text{H}$	×
原子力機構原科研	原子力機構原科研沖 (C)	7.9	20.0	15.13	$^3\text{H}$	×
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖 (F)	7.2	21.6	16.44	$^3\text{H}$	×
	長砂沖 (H)	7.2	22.4	16.04	$^3\text{H}$	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	7.2	22.3	15.68	$^3\text{H}$	×
原子力機構大洗	原子力機構大洗沖 (L)	7.7	20.9	17.03	$^3\text{H}$	×
	タ (M)	7.7	20.2	17.60	$^3\text{H}$	×
原電	原電沖 (B)	7.15	21.1	9.37	$^3\text{H}$	×

(注1) 採水海域：( ) 内は採取海域記号。採取地点は166ページの図を参照。

(注2) 表層水を採取。

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間γ線量率測定結果

#### 2-1-1 モニタリングステーション

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原 子 力 機 構 研 サ イ ク ル 工	S T - 1	最大	75	70	67	
		平均	60	60	60	60

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質放出の影響を含む。

(注2) 最大値75nGy／時は、7月15日1時に観測されたものであり、降雨の影響である。

#### 2-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原 子 力 機 構 洗 大	構 (P - 8) 内	最大	88	86	84	
		平均	71	73	71	72

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質放出の影響を含む。

(注2) 最大値88nGy／時は、7月18日6時に観測されたものであり、降雨の影響である。

2-2 大気中放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

測 定 者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce	Pu
原 子 力 機 構 研 原 子 科	MS - 1	6.30～8.4	×	×	×	×	×	×	×	
		8.4～9.1	×	×	*	*	*	*	*	
		9.1～9.29	*	*	*	*	*	*	*	
原 子 力 機 構 サイクル工研	ST - 1	7.1～8.1	*	*	*	*	*	0.11 [*]	*	
		8.1～9.1	*	*	*	*	*	*	*	*
		9.1～10.1	*	*	*	*	*	1.5 [0.51]	*	
原 子 力 機 構 洗 大	構 内	7.1～8.1	*	*	*	*	*	0.39 [0.13]	*	
		8.1～9.1	*	*	*	*	*	0.23 [*]	*	
		9.1～10.1	*	*	*	*	*	0.12 [*]	*	

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

### 3 放出源における測定結果

#### 3-1 排 気

##### 3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

(主要放出核種)

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注2) 原子力機構 原科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.3 \times 10^{-4}$ ~ $1.5 \times 10^{-4}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$5.6 \times 10^{-1}$	$4.7 \times 10^{-1}$	$5.6 \times 10^{-1}$	計 1.6	
(注2) 原子力機構 原科 研	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					$1.2 \times 10^{-3}$ ~ $1.3 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.6 \times 10^{-5}$ ~ $4.4 \times 10^{-5}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	3.7	3.7	3.7	計 $1.1 \times 10$	
N S R R	N S R R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.7 \times 10^{-5}$	$5.5 \times 10^{-6}$	$5.0 \times 10^{-5}$	$2.4 \times 10^{-5}$	$1.2 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	$7.6 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-2}$	計 $1.0 \times 10^{-1}$	$2.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (GBq)	$6.8 \times 10^{-1}$	$2.3 \times 10^{-1}$	2.1	計 3.0	Bq/cm <sup>3</sup>
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$7.6 \times 10^{-9}$ ~ $2.5 \times 10^{-8}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$9.2 \times 10^{-5}$	$8.1 \times 10^{-5}$	$7.7 \times 10^{-5}$	計 $2.5 \times 10^{-4}$	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注2) 原子力機構 原科研	燃料試験施設 燃料サイクル 安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.7 \times 10^{-3}$	$7.7 \times 10^{-3}$	$8.0 \times 10^{-3}$		希ガス ( <sup>85</sup> Kr) $6.3 \times 10^{-3}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.7 \times 10^{-3}$	$6.7 \times 10^{-3}$	$6.8 \times 10^{-3}$	$6.7 \times 10^{-3}$	$\sim$ $7.6 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	1.7	$8.0 \times 10^{-1}$	$2.3 \times 10^{-2}$	計 2.5	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$3.0 \times 10^2$	$3.0 \times 10^2$	$3.0 \times 10^2$	計 $9.0 \times 10^2$	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.4 \times 10^{-9}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$\sim$ $2.0 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$8.8 \times 10^{-5}$	$6.9 \times 10^{-5}$	$6.6 \times 10^{-5}$	計 $2.2 \times 10^{-4}$	$Bq/cm^3$
原子力機構 サイクル 工研	主排気筒 再処理施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス ( <sup>138</sup> Xe)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$9.0 \times 10^{-4}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$1.7 \times 10^2$	$1.7 \times 10^2$	$1.6 \times 10^2$	計 $5.0 \times 10^2$	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$6.5 \times 10^{-10}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$\sim$ $1.0 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$1.8 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-4}$	計 $4.6 \times 10^{-4}$	$Bq/cm^3$
原子力機構 サイクル 工研	主排気筒 再処理施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>85</sup> Kr
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$2.4 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$7.2 \times 10^2$	$7.1 \times 10^2$	$6.9 \times 10^2$	計 $2.1 \times 10^3$	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.2 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-4}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.1 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-4}$	$1.2 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-4}$	$3.7 \times 10^{-5}$
		放出実測分 (GBq)	$2.9 \times 10$	$3.8 \times 10$	$3.2 \times 10$	計 $9.9 \times 10$	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>14</sup> C
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$4.0 \times 10^{-5}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$1.1 \times 10$	$1.3 \times 10$	$1.1 \times 10$	計 $3.5 \times 10$	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理第一付属施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>129</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>85</sup> Kr
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$2.4 \times 10^{-3}$
	再処理第二付属施設	放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-5}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>14</sup> C
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$4.0 \times 10^{-5}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.7	3.3	2.7	計8.7	Bq/cm <sup>3</sup>
再処理第三付属施設	再処理気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.5 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	$2.5 \times 10^{-3}$	計 $8.1 \times 10^{-3}$	Bq/cm <sup>3</sup>
	再処理気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>129</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出量不検出分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.5 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	$2.5 \times 10^{-3}$	計 $8.1 \times 10^{-3}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>85</sup> Kr $2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$2.2 \times 10^2$	$2.2 \times 10^2$	$2.2 \times 10^2$	計 $6.6 \times 10^2$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	3.1	3.9	3.1	計 $1.0 \times 10$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>14</sup> C $4.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	3.4	4.2	3.4	計 $1.1 \times 10$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$3.1 \times 10^{-3}$	$3.9 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	計 $1.0 \times 10^{-2}$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>129</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$3.1 \times 10^{-3}$	$3.9 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	計 $1.0 \times 10^{-2}$	
	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス 〔 <sup>85</sup> Kr <sup>133</sup> Xe〕 $2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$1.6 \times 10^2$	$1.6 \times 10^2$	$1.5 \times 10^2$	計 $4.7 \times 10^2$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	2.1	2.2	2.7	計7.0	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$2.1 \times 10^{-3}$	$2.2 \times 10^{-3}$	$2.7 \times 10^{-3}$	計 $7.0 \times 10^{-3}$	
(注3)原子力機構大洗	J M T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>41</sup> Ar]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$2.9 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$1.9 \times 10^2$	$2.1 \times 10^2$	$2.1 \times 10^2$	計 $6.1 \times 10^2$	
原子力機構大洗	H T T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>88</sup> Kr, <sup>138</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.8 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$1.3 \times 10^2$	$1.2 \times 10^2$	$1.2 \times 10^2$	計 $3.7 \times 10^2$	
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $1.2 \times 10^{-9}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$8.6 \times 10^{-5}$	$7.3 \times 10^{-5}$	$7.2 \times 10^{-5}$	計 $2.3 \times 10^{-4}$	
(注3)原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $1.8 \times 10^{-5}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	1.2	1.2	1.2	計3.6	
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					希ガス [主に <sup>85</sup> Kr, <sup>138</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.3 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	0	0	0	計0	
(注3)原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>131</sup> I $5.5 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	不検出分(GBq)	0	0	0	計0	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注3) 原子力機構大洗	高速実験炉 「常陽」	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス 主に <sup>41</sup> Ar, <sup>85</sup> Kr, <sup>133</sup> Xe 1.3×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.3×10 <sup>2</sup>	1.3×10 <sup>2</sup>	1.3×10 <sup>2</sup>	計3.9×10 <sup>2</sup>	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I 2.1×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.8×10 <sup>-4</sup>	1.5×10 <sup>-4</sup>	1.5×10 <sup>-4</sup>	計4.8×10 <sup>-4</sup>	
(注4) 原子力機構那珂	J T - 60 〔臨界プラズマ〕 試験装置 実験棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					1.8×10 <sup>-5</sup>
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
(注5) 原子力機構東海発電所	排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	1.4×10 <sup>-9</sup>
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.8×10 <sup>-4</sup>	1.8×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>	計5.3×10 <sup>-4</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>137</sup> Cs
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	1.3×10 <sup>-9</sup>
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.7×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>	1.6×10 <sup>-4</sup>	計5.0×10 <sup>-4</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
	その他排気口	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	1.5×10 <sup>-9</sup>
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	2.0×10 <sup>-4</sup>	2.0×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	計5.9×10 <sup>-4</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>137</sup> Cs
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	1.6×10 <sup>-9</sup>
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	計6.1×10 <sup>-4</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注5) 原電	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>85</sup> Kr, <sup>133</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	<sup>131</sup> I 1.0×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	7.1×10 <sup>2</sup>	7.2×10 <sup>2</sup>	6.9×10 <sup>2</sup>	計2.1×10 <sup>3</sup>	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		2.8×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	2.1×10 <sup>-3</sup>	1.9×10 <sup>-3</sup>	1.8×10 <sup>-3</sup>	計5.8×10 <sup>-3</sup>	
住友鉱山	技術センター	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.0×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
JCO	第1管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	第2管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
JCO	第3管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	固体廃棄物処理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			7月	8月	9月	平均	
三 菱 原 燃 積 水 メ デ イ カ ル	転換工場	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	成形工場	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	第1廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	第2廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	燃料加工 試験棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
	集合排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>3</sup> H $1.9 \times 10^{-5}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>14</sup> C $3.7 \times 10^{-6}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
積水メデイカル	第4棟 排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.1×10 <sup>-5</sup>	2.0×10 <sup>-5</sup>	2.2×10 <sup>-5</sup>		<sup>3</sup> H
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.9×10 <sup>-5</sup>	1.9×10 <sup>-5</sup>	1.9×10 <sup>-5</sup>	1.9×10 <sup>-5</sup>	1.9×10 <sup>-5</sup>
		放出実測分(GBq)	3.6×10 <sup>-3</sup>	1.4×10 <sup>-3</sup>	5.1×10 <sup>-3</sup>	計1.0×10 <sup>-2</sup>	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.1×10 <sup>-5</sup>	1.7×10 <sup>-5</sup>	9.3×10 <sup>-5</sup>		<sup>14</sup> C
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	4.3×10 <sup>-6</sup>	4.2×10 <sup>-6</sup>	7.6×10 <sup>-6</sup>	5.3×10 <sup>-6</sup>	3.7×10 <sup>-6</sup>
		放出実測分(GBq)	1.8×10 <sup>-2</sup>	1.4×10 <sup>-2</sup>	1.1×10 <sup>-1</sup>	計1.4×10 <sup>-1</sup>	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
(注6)N	照射後試験棟(F棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.0×10 <sup>-3</sup>	＊	＊		希ガス
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.0×10 <sup>-3</sup>	＊	＊	2.0×10 <sup>-3</sup>	(主に <sup>85</sup> Kr)
		放出実測分(GBq)	4.4×10 <sup>-2</sup>	0	0	計4.4×10 <sup>-2</sup>	2.0×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(GBq)	1.1×10 <sup>2</sup>	1.1×10 <sup>2</sup>	1.0×10 <sup>2</sup>	計3.2×10 <sup>2</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	2.6×10 <sup>-10</sup>
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	～ 5.3×10 <sup>-10</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
D	化学分析棟(R棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	8.2×10 <sup>-10</sup>
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	～ 1.6×10 <sup>-9</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
C	ウラン実験棟(U棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	2.3×10 <sup>-10</sup>
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	～ 3.0×10 <sup>-10</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
	燃料試験棟(A棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	3.6×10 <sup>-11</sup>
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	～ 8.5×10 <sup>-11</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注7) 東	原子炉棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>41</sup> Ar
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	4.0×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計0	
大	ライナック棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>13</sup> N+ <sup>15</sup> O
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	2.0×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	8.0×10 <sup>-2</sup>	4.2×10 <sup>-2</sup>	1.9×10 <sup>-2</sup>	計1.4×10 <sup>-1</sup>	
原	加工工場	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	1.3×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
燃	廃棄物処理棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	1.3×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
工	HTR燃料 製造施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	1.3×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
三菱マテリアル	開発試験 第I棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	4.0×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
アリ	開発試験 第II棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	4.0×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注8) 日本核 燃	照射後 試験施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.8 \times 10^{-3}$	$1.3 \times 10^{-2}$	※		希ガス $[^{85}\text{Kr}, ^{133}\text{Xe}]$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.7 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-3}$	※	$1.1 \times 10^{-3}$	$6.7 \times 10^{-5}$
		放出実測分 (GBq)	$1.8 \times 10$	$6.3 \times 10$	0	計 $8.1 \times 10$	$\sim 1.0 \times 10^{-4}$
		不検出分 (GBq)	1.9	1.8	1.8	計 5.5	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		$^{131}\text{I}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$1.8 \times 10^{-9}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$\sim 2.2 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$5.1 \times 10^{-5}$	$4.7 \times 10^{-5}$	$4.9 \times 10^{-5}$	計 $1.5 \times 10^{-4}$	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 平均濃度は、検出された放出量を月間排気量で除した値。

(注2) 原子力機構原科研

JRR-3：7月～9月は施設定期検査、原子炉停止、希ガスの放出なし。

JRR-4：7月～9月は施設定期検査、原子炉停止、希ガスの放出なし。

(注3) 原子力機構大洗

JMTR, HTTR, 高速実験炉「常陽」：7月～9月は施設定期検査。

照射燃料集合体試験施設（FMF）：7月～9月は放出を伴う運転なし。

(注4) 原子力機構那珂

JT-60実験棟：JT-60SAに向けた改造工事のためJT-60の運転なし。

(注5) 原電

東海発電所その他排気口：使用済燃料冷却池建屋、サービス建屋等からの排気。

(注6) NDC

照射後試験棟（F棟）：希ガスは、使用済み燃料棒の照射後試験に伴って検出されたもの。

(注7) 東大

原子炉棟：今期は放出を伴う運転なし。

(注8) 日本核燃

7月及び8月は燃料ペレット処理試験を実施。

3-1-1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原電	東海発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.1 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-5}$	$2.0 \times 10^{-5}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.0 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-5}$		$5.9 \times 10^{-7}$
		放出量(実測分)(GBq)	1.3	1.4	1.3	計 4.0	Bq/cm <sup>3</sup>
	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.1 \times 10^{-9}$	$6.1 \times 10^{-9}$			<sup>36</sup> Cl
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.1 \times 10^{-10}$	$2.4 \times 10^{-9}$			$5.8 \times 10^{-10}$
		放出量(実測分)(GBq)	$3.9 \times 10^{-5}$	$3.0 \times 10^{-4}$		計 $3.4 \times 10^{-4}$	Bq/cm <sup>3</sup>

(注) 東海発電所 : <sup>3</sup>H 炉内グラファイトの不純物 (<sup>6</sup>Li) の放射化による。月間平均濃度の過去最大値は、 $1.4 \times 10^{-3}$  Bq/cm<sup>3</sup>。

<sup>36</sup>Cl 燃料被覆材及び減速材(黒鉛)中の不純物 (<sup>35</sup>Cl) の放射化による。廃止措置工事(熱交換器周辺機器撤去作業等)に伴う放出。月間平均濃度の過去最大値は、 $2.4 \times 10^{-9}$  Bq/cm<sup>3</sup>。

東海第二発電所 : <sup>3</sup>H 冷却材中の重水素の放射化による。月間平均濃度の過去最大値は、 $1.4 \times 10^{-4}$  Bq/cm<sup>3</sup>。

## 3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
N	材料試験棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $3.3 \times 10^{-10}$ ～ $5.1 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $2.9 \times 10^{-11}$ ～ $6.8 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $3.7 \times 10^{-11}$ ～ $8.5 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
東北大	ホットラボ棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co <sup>59</sup> Fe $2.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	$7.1 \times 10^{-5}$	$7.1 \times 10^{-5}$	$6.9 \times 10^{-5}$	計 $2.1 \times 10^{-4}$	
日揮	第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co等 $1.6 \times 10^{-9}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	$1.0 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-5}$	$1.0 \times 10^{-5}$	計 $3.1 \times 10^{-5}$	
三菱マテリアル	開発試験第IV棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co等 $1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	

## 3 - 1 - 2' 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構原科研	J R R - 2	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.1 \times 10^{-10}$ ~ $9.4 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	J R R - 3	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.1 \times 10^{-11}$ ~ $2.8 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	J R R - 4	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$2.9 \times 10^{-10}$ ~ $1.6 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	N S R R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.6 \times 10^{-10}$ ~ $4.2 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
原子力機構サイクル工研	燃料試験施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.6 \times 10^{-11}$ ~ $4.9 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$2.2 \times 10^{-11}$ ~ $3.2 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	再処理施設	主排氣筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.5 \times 10^{-9}$
		主排氣筒	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
		第一付属排氣筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.5 \times 10^{-9}$
		第一付属排氣筒	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
原子力機構大洗	J M T R	第二付属排氣筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.5 \times 10^{-9}$
		第二付属排氣筒	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	H T T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.1 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	H T T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.1 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.5 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	高速実験炉「常陽」	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$2.7 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
原電	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	廃棄物処理建屋	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$5.7 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
東大	原子炉棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.0 \times 10^{-7}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
NDC	照射後試験棟(F棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$4.9 \times 10^{-11}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$\sim 1.1 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>

3 - 1 - 3 排気中の全 $\alpha$ 放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注)核管センター	開発棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					Pu, U    1.4 × 10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	0	0	0	計 0	
	新分析棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu, U    1.4 × 10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構原研	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu    1.2 × 10 <sup>-11</sup> ~ 1.9 × 10 <sup>-11</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構サイクル工研	プルトニウム燃料第一開発室、 プルトニウム燃料第二開発室、 プルトニウム燃料第三開発室、 プルトニウム廃棄物処理開発施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu    1.5 × 10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	5.2 × 10 <sup>-5</sup>	5.3 × 10 <sup>-5</sup>	6.6 × 10 <sup>-5</sup>	計 1.7 × 10 <sup>-4</sup>	

(注) 核管センター：開発棟については、設備解体のため給排気停止。

### 3-2 排水

#### 3-2-1 排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	排出基準
施設者	月平均濃度	法令値

(主要放出核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注1) 原子力機構 原科研	第1	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-3}$ ~ $3.1 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	微	微	微	計微	
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.3 \times 10^{-1}$	$5.8 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^{-2}$	$7.9 \times 10^{-2}$	<sup>3</sup> H $8.7 \times 10^{-2}$ ~ $2.0 \times 10^{-1}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	$2.3 \times 10^4$	$1.1 \times 10^4$	$7.4 \times 10^3$	計 $4.1 \times 10^4$	
		不検出分(MBq)	$8.9 \times 10$	$2.5 \times 10$	$2.3 \times 10$	計 $1.4 \times 10^2$	
	第3	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.5 \times 10^{-4}$	$5.0 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-4}$	$1.0 \times 10^{-4}$	<sup>7</sup> Be $1.4 \times 10^{-2}$ ~ $3.0 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	$1.2 \times 10$	2.1	9.4	計 $2.4 \times 10$	
		不検出分(MBq)	$1.5 \times 10$	7.4	6.5	計 $2.9 \times 10$	
	第4	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>14</sup> C $8.1 \times 10^{-2}$ ~ $1.3 \times 10^{-1}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	$2.1 \times 10^2$	$1.7 \times 10^2$	$1.3 \times 10$	計 $3.9 \times 10^2$	
	第5	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$4.6 \times 10^{-6}$	$7.7 \times 10^{-6}$	$6.7 \times 10^{-6}$	<sup>22</sup> Na $3.1 \times 10^{-3}$ ~ $5.1 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	0	$8.6 \times 10^{-2}$	$5.1 \times 10^{-1}$	計 $6.0 \times 10^{-1}$	
		不検出分(MBq)	1.5	$7.8 \times 10^{-1}$	$6.5 \times 10^{-1}$	計2.9	
	第6	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.4 \times 10^{-5}$	$8.4 \times 10^{-6}$	$3.7 \times 10^{-5}$	$2.2 \times 10^{-5}$	<sup>54</sup> Mn $2.4 \times 10^{-3}$ ~ $3.8 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	4.1	1.6	5.6	計 $1.1 \times 10$	
		不検出分(MBq)	$2.9 \times 10^{-1}$	0	0	計 $2.9 \times 10^{-1}$	
	第7	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $1.9 \times 10^{-3}$ ~ $4.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	5.8	3.6	$2.6 \times 10^{-1}$	計9.7	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注1) 原子力機構原研	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.4 \times 10^{-5}$	$2.5 \times 10^{-5}$	$5.7 \times 10^{-6}$	$2.6 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $2.1 \times 10^{-3}$ ～ $3.7 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	3.2	$1.2 \times 10^{-1}$	$7.9 \times 10^{-1}$	計 4.1	
		不検出分 (MBq)	4.8	4.6	$5.8 \times 10^{-2}$	計 9.5	
	第3	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>60</sup> Co $1.9 \times 10^{-3}$ ～ $2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
(注2) 原子力機構サイクル工研	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	Pu (α) $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	U $1.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
(注3) 原子力機構大洗	北地区	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.2 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-2}$		$6.8 \times 10^{-3}$	<sup>3</sup> H $1.3 \times 10^{-1}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	$1.8 \times 10$	$5.0 \times 10^2$	0	計 $5.2 \times 10^2$	
		不検出分 (MBq)	$4.7 \times 10$	0	0	計 $4.7 \times 10$	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊		＊	<sup>60</sup> Co $2.3 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	1.3	1.6	0	計 2.9	
	南地区	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊		＊	<sup>137</sup> Cs $3.7 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	2.0	3.1	0	計 5.1	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>60</sup> Co $1.8 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	$4.4 \times 10^{-2}$	$4.4 \times 10^{-2}$	微	計 $8.8 \times 10^{-2}$	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>137</sup> Cs $1.8 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	$4.4 \times 10^{-2}$	$4.4 \times 10^{-2}$	微	計 $8.8 \times 10^{-2}$	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注4) 那原子力機構	貯水槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>3</sup> H
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	
(注5) 原電	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$7.3 \times 10^{-1}$	$9.2 \times 10^{-1}$	$6.8 \times 10^{-1}$	計2.3	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$8.3 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$8.8 \times 10^{-1}$	1.1	$8.1 \times 10^{-1}$	計2.8	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>152</sup> Eu
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$3.6 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	3.7	4.9	3.4	計 $1.2 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>154</sup> Eu
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$2.1 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	2.2	2.8	2.0	計7.0	Bq/cm <sup>3</sup>
電	東海第二発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.2 \times 10^{-2}$	$3.2 \times 10^{-2}$	$2.9 \times 10^{-2}$	$3.1 \times 10^{-2}$	<sup>3</sup> H
		放出実測分 (MBq)	$2.2 \times 10^3$	$4.8 \times 10^3$	$3.5 \times 10^3$	計 $1.1 \times 10^4$	$5.0 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	$1.1 \times 10$	$1.6 \times 10$	$1.9 \times 10$	計 $4.6 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	2.7	5.3	4.7	計 $1.3 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>58</sup> Co
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	2.7	5.7	4.4	計 $1.3 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$8.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	3.0	6.4	4.8	計 $1.4 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注5) 原電	東海第二発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )				*	<sup>89</sup> Sr $6.0 \times 10^{-4}$
		放出量 (MBq)	(3ヶ月合成試料)			計0	
		不検出分 (MBq)				計 $8.3 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )				*	<sup>90</sup> Sr $6.1 \times 10^{-5}$
		放出量 (MBq)	(3ヶ月合成試料)			計0	
		不検出分 (MBq)				計 $1.1 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
JCIO	廃水ポンンド	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U $7.4 \times 10^{-4}$
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (MBq)	$4.2 \times 10^{-1}$	$3.1 \times 10^{-1}$	$4.1 \times 10^{-1}$	計1.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa $1.1 \times 10^{-3}$
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (MBq)	$6.2 \times 10^{-1}$	$4.6 \times 10^{-1}$	$6.1 \times 10^{-1}$	計1.7	Bq/cm <sup>3</sup>
(注6) 三菱原燃	排水ポンンド	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U $4.0 \times 10^{-4}$
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (MBq)	$1.5 \times 10^{-1}$	$6.6 \times 10^{-1}$	$4.8 \times 10^{-1}$	計1.3	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa $1.0 \times 10^{-3}$
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (MBq)	$3.7 \times 10^{-1}$	1.7	1.2	計3.3	Bq/cm <sup>3</sup>
JCIO	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	U $4.0 \times 10^{-4}$
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (MBq)	0	0	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	Th, Pa $1.0 \times 10^{-3}$
		放出量 (MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (MBq)	0	0	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
N D C	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.3 \times 10^{-4}$	$6.6 \times 10^{-4}$	*	$4.8 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs
		放出量実測分(MBq)	$2.1 \times 10^{-2}$	$2.6 \times 10^{-2}$	0	計 $4.7 \times 10^{-2}$	$2.3 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	0	0	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.3 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
原 燃 工	排水ポンド	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>58</sup> Co
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	$4.8 \times 10^{-2}$	$4.8 \times 10^{-2}$	微	計 $9.6 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
(注7) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$3.4 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	$2.0 \times 10^{-1}$	$7.6 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-1}$	計 $4.0 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$8.4 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	$4.9 \times 10^{-1}$	$1.9 \times 10^{-1}$	$2.9 \times 10^{-1}$	計 $9.7 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
積水メデイカル	調整槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.1	2.3	1.4	1.9	<sup>3</sup> H
		放出量実測分(MBq)	$3.7 \times 10^3$	$3.1 \times 10^3$	$2.4 \times 10^3$	計 $9.3 \times 10^3$	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.4	1.4	1.4	1.4	<sup>14</sup> C
		放出量実測分(MBq)	$2.5 \times 10^3$	$1.9 \times 10^3$	$2.4 \times 10^3$	計 $6.7 \times 10^3$	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
住友鉱山	屋外排水槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$7.4 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	$8.8 \times 10^{-3}$	$8.8 \times 10^{-3}$	$8.3 \times 10^{-3}$	計 $2.6 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率  $1.3 \times 10^3$ 倍。

第2：希釈倍率  $9.6 \times 10$ 倍。

9月の<sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

第3：希釈倍率  $1.1 \times 10$ 倍。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第2：Pu ( $\alpha$ )、Uは月合成試料。

(注3) 原子力機構大洗

北地区：希釈倍率  $5.5 \times 10^2$ 倍。9月は排水の放出なし。

(注4) 原子力機構那珂

貯水槽：今期は排水の放出なし。

(注5) 原電

東海発電所：希釈倍率  $2.8 \times 10^2$ 倍。

東海第二発電所：希釈倍率  $1.9 \times 10^2$ 倍。

<sup>3</sup>Hは月合成試料。<sup>89</sup>Sr, <sup>90</sup>Srは3ヶ月合成試料。

(注6) 三菱原燃

排水貯槽：7月, 8月は排水の放出なし。

(注7) 三菱マテリアル

排水貯槽：7月, 9月は排水の放出なし。

## 3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構 原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	＊	<sup>60</sup> Co $3.0 \times 10^{-5}$ ～ $4.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	採水月日	7.1	8.4	9.2			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*			
	採水月日	7.15	8.19	9.16			
県 (注1) 〃 (第2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.1 \times 10^{-3}$	$2.1 \times 10^{-3}$	$2.4 \times 10^{-3}$	$2.3 \times 10^{-3}$	<sup>3</sup> H $2.8 \times 10^{-4}$ ～ $4.4 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
	採水月日	7.1	8.4	9.2			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.6 \times 10^{-3}$	$7.7 \times 10^{-4}$	$7.2 \times 10^{-4}$			
	採水月日	7.15	8.19	9.16			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	＊	<sup>7</sup> Be $2.9 \times 10^{-4}$ ～ $4.1 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
	採水月日	7.1	8.4	9.2			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*			
	採水月日	7.15	8.19	9.16			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	＊	<sup>14</sup> C $1.8 \times 10^{-3}$ ～ $2.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
	採水月日	7.1	8.4	9.2			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*			
	採水月日	7.15	8.19	9.16			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	＊	<sup>22</sup> Na $4.9 \times 10^{-5}$ ～ $6.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
	採水月日	7.1	8.4	9.2			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*			
	採水月日	7.15	8.19	9.16			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	＊	<sup>54</sup> Mn $2.8 \times 10^{-5}$ ～ $4.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
	採水月日	7.1	8.4	9.2			
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*			
	採水月日	7.15	8.19	9.16			

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
県	原子力機構 原科研 (第2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $3.6 \times 10^{-5}$ ~ $4.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.8 \times 10^{-5}$	*	$5.4 \times 10^{-5}$	$6.2 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $3.2 \times 10^{-5}$ ~ $4.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.9 \times 10^{-5}$	$5.0 \times 10^{-5}$	$8.8 \times 10^{-5}$		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
	〃 (第3)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $3.4 \times 10^{-5}$ ~ $4.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.7	8.6	9.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.9	8.27	9.10		
県	原子力機構 サイクル工研 (第2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.3 \times 10^{-5}$	$1.7 \times 10^{-5}$	$1.5 \times 10^{-5}$	$1.5 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $6.2 \times 10^{-6}$ ~ $7.4 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.3	8.22	9.12		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>Pu</sup> ( $\alpha$ ) $1.6 \times 10^{-6}$ ~ $2.3 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.3	8.22	9.12		
	原子力機構 大洗 (北地区)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.4 \times 10^{-4}$	*	$1.7 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-3}$	<sup>3</sup> H $2.8 \times 10^{-4}$ ~ $3.9 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.9 \times 10^{-3}$	$1.3 \times 10^{-3}$	$6.7 \times 10^{-4}$		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $3.3 \times 10^{-5}$ ~ $4.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
	(注2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.6 \times 10^{-4}$	$6.3 \times 10^{-5}$	*	$6.4 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $3.2 \times 10^{-5}$ ~ $6.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$4.9 \times 10^{-5}$	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原電 (東海)	(注3)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $6.2 \times 10^{-5}$ ~ $8.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
	(注4)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.4 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs $1.1 \times 10^{-4}$ ~ $1.6 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$1.3 \times 10^{-4}$		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
県 (注4) 〃 (東海第二)	(注4) 〃	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.5 \times 10^{-4}$	*	*	$3.2 \times 10^{-4}$	<sup>3</sup> H $2.7 \times 10^{-4}$ ~ $3.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
	(東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn $4.6 \times 10^{-5}$ ~ $7.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
	(東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $5.1 \times 10^{-5}$ ~ $7.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
J C O	(注4) 〃	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$1.4 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs $6.1 \times 10^{-5}$ ~ $1.1 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
	(東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.5 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-4}$	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
三菱原燃	(注4) 〃	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.6 \times 10^{-5}$	$6.4 \times 10^{-5}$	$1.2 \times 10^{-4}$	$7.7 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $1.8 \times 10^{-5}$ ~ $3.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.3	8.5	9.5		
	(東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.8 \times 10^{-5}$	$1.0 \times 10^{-4}$	$4.9 \times 10^{-5}$	$6.9 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $1.8 \times 10^{-5}$ ~ $3.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.2	8.4	9.10		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
県	原燃工	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.6 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $8.2 \times 10^{-6}$ $1.1 \sim 1.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.21	9.3		
	N D C	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.2 \times 10^{-4}$	$1.0 \times 10^{-4}$	$8.2 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-4}$	<sup>60</sup> Co $4.1 \times 10^{-5}$ $4.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.18	9.5		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>58</sup> Co $4.2 \times 10^{-5}$ $4.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.18	9.5		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.2 \times 10^{-4}$	$6.8 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-4}$	$4.5 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs $4.5 \times 10^{-5}$ $7.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	積水 メディカル	採水月日	7.29	8.18	9.5		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.4	2.3	3.0	2.2	<sup>3</sup> H $9.0 \times 10^{-3}$ ~ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.2	2.4	$7.0 \times 10^{-1}$		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.0	1.3	1.4	1.2	<sup>14</sup> C $7.2 \times 10^{-3}$ ~ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.4	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.5	1.2	$6.3 \times 10^{-1}$		
		採水月日	7.15	8.19	9.16		

(注1) 原子力機構原科研 (第2) : <sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) 原子力機構大洗 (北地区) : <sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

(注3) 原電 (東海) : <sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

(注4) 原電 (東海第二) : <sup>137</sup>Csについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

## 3-2-1" 排水中の放射性核種分析結果

(その他検出された核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注1) 原子力機構原科 研	第1	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.3 \times 10^{-8}$				<sup>137</sup> Cs $5.7 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)	$6.6 \times 10^{-3}$			計 $6.6 \times 10^{-3}$	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.1 \times 10^{-8}$		$2.0 \times 10^{-7}$		<sup>232</sup> Th $2.6 \times 10^{-4}$ $\sim 3.8 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)	$3.3 \times 10^{-3}$		$1.3 \times 10^{-2}$	計 $1.6 \times 10^{-2}$	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.1 \times 10^{-9}$				<sup>238</sup> U $1.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)	$2.5 \times 10^{-4}$			計 $2.5 \times 10^{-4}$	
(注2) 原電	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		(3ヶ月合成試料)		$1.5 \times 10^{-6}$	<sup>90</sup> Sr $5.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)				計 $7.9 \times 10^{-1}$	$\sim 6.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
(注2) 原電	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		(3ヶ月合成試料)		$2.3 \times 10^{-6}$	<sup>90</sup> Sr $6.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分) (MBq)				計 $2.2 \times 10^{-2}$	

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率 $1.3 \times 10^3$ 倍。<sup>137</sup>Cs, <sup>238</sup>U：東京大学からの廃液。<sup>232</sup>Th：第4研究棟からの廃液。

第2：希釈倍率9.6×10倍。

<sup>90</sup>Sr：放射性廃棄物処理施設からの廃液。

(注2) 原電

東海発電所：希釈倍率 $2.8 \times 10$ 倍。

参考) 排液中又は排水中の濃度限度

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示

(昭和63年7月26日科学技術庁告示第20号、平成17年11月30日文部科学省告示第163号により一部改正)

核種	濃度限度 (注1) (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )
<sup>3</sup> H	6 × 10 (注2)	<sup>65</sup> Zn	2 × 10 <sup>-1</sup>	<sup>134</sup> Cs	6 × 10 <sup>-2</sup>
<sup>7</sup> Be	3 × 10	<sup>87</sup> Y	2	<sup>137</sup> Cs	9 × 10 <sup>-2</sup>
<sup>14</sup> C	2	<sup>89</sup> Sr	3 × 10 <sup>-1</sup>	<sup>144</sup> Ce	2 × 10 <sup>-1</sup>
<sup>22</sup> Na	3 × 10 <sup>-1</sup>	<sup>90</sup> Sr	3 × 10 <sup>-2</sup>	<sup>152</sup> Eu	6 × 10 <sup>-1</sup>
<sup>35</sup> S	1	<sup>95</sup> Zr	9 × 10 <sup>-1</sup>	<sup>154</sup> Eu	4 × 10 <sup>-1</sup>
<sup>36</sup> Cl	9 × 10 <sup>-1</sup>	<sup>95</sup> Nb	1	<sup>192</sup> Ir	6 × 10 <sup>-1</sup>
<sup>51</sup> Cr	2 × 10	<sup>99m</sup> Tc	4 × 10	<sup>232</sup> Th	4 × 10 <sup>-3</sup>
<sup>54</sup> Mn	1	<sup>103</sup> Ru	1	<sup>234</sup> Th	2 × 10 <sup>-1</sup>
<sup>57</sup> Co	4 × 10	<sup>106</sup> Ru	1 × 10 <sup>-1</sup>	U	2 × 10 <sup>-2</sup>
<sup>58</sup> Co	1	<sup>110m</sup> Ag	3 × 10 <sup>-1</sup>	<sup>237</sup> Np	9 × 10 <sup>-3</sup>
<sup>59</sup> Fe	4 × 10 <sup>-1</sup>	<sup>129</sup> I	9 × 10 <sup>-3</sup>	<sup>239</sup> Pu	4 × 10 <sup>-3</sup>
<sup>60</sup> Co	2 × 10 <sup>-1</sup>	<sup>131</sup> I	4 × 10 <sup>-2</sup>	<sup>241</sup> Am	5 × 10 <sup>-3</sup>

(注1) 濃度限度は3ヶ月平均濃度であり、<sup>3</sup>H以外の核種はその核種において最も低い値である。

(注2) 水としての濃度限度。有機物(メタンを除く)としての濃度限度は2 × 10Bq/cm<sup>3</sup>。

3 - 2 - 2 排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	月最高濃度	$2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	月平均濃度	$4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
県	測定毎濃度	$2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構原研	第1	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $2.1 \times 10^{-5}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$\sim 2.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	第2	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs $2.0 \times 10^{-5}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$\sim 2.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	第3	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$\sim 2.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
(注1) 笠原 イ子 ク力 ル工 機研 構	第1	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.4 \times 10^{-6}$	$1.3 \times 10^{-6}$	$2.7 \times 10^{-6}$		
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.9 \times 10^{-6}$	$1.3 \times 10^{-6}$	$2.4 \times 10^{-6}$	$1.9 \times 10^{-6}$	U $1.8 \times 10^{-4}$
		放出実測分(MBq)	$3.8 \times 10^{-2}$	$2.3 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-2}$	計 $8.5 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(MBq)	0	0	$1.5 \times 10^{-2}$	計 $1.5 \times 10^{-2}$	
大原子 力機 構	北地区	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.3 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-4}$	$3.2 \times 10^{-4}$		<sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs $2.0 \times 10^{-4}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.0 \times 10^{-4}$	*	$2.3 \times 10^{-4}$	$2.1 \times 10^{-4}$	Bq/cm <sup>3</sup>
(注2) 那原 子力 機構	貯水槽	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					全 $\beta$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					Bq/cm <sup>3</sup>
メ積 デイ カル水	調整槽	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		全 $\beta$ $2.0 \times 10^{-4}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 原子力機構サイクル工研：希釈倍率  $1.1 \times 10^2$ 倍。連続採取による合成試料。

(注2) 原子力機構那珂：今期は排水の放出なし。

## 3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			7月	8月	9月	平均
原子力機構原研 (第 1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	$2.2 \times 10^{-4}$	$2.0 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.1	8.4	9.2	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	
		採水月日	7.15	8.19	9.16	
〃 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	$2.1 \times 10^{-4}$	$2.0 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.1	8.4	9.2	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	
		採水月日	7.15	8.19	9.16	
〃 (第 3)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*
		採水月日	7.7	8.6	9.3	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	
		採水月日	7.9	8.27	9.10	
県 原子力機構サイクル工研 (第 1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$4.3 \times 10^{-4}$	$4.1 \times 10^{-4}$	$4.7 \times 10^{-4}$	$4.2 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.1	8.4	9.2	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$3.8 \times 10^{-4}$	$3.7 \times 10^{-4}$	$4.3 \times 10^{-4}$	
		採水月日	7.15	8.19	9.16	
〃 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$2.4 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.3	8.22	9.12	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$2.2 \times 10^{-4}$	$2.1 \times 10^{-4}$	$2.2 \times 10^{-4}$	
		採水月日	7.1	8.4	9.2	
原子力機構大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	$2.5 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$	$2.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.15	8.19	9.16	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$3.3 \times 10^{-4}$	$5.1 \times 10^{-4}$	$5.0 \times 10^{-4}$	
		採水月日	7.2	8.4	9.10	
三菱原燃 (注)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度		$3.9 \times 10^{-4}$	$5.1 \times 10^{-4}$	$3.7 \times 10^{-4}$
		採水月日		8.27	9.18	

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			7月	8月	9月	平均
原燃工	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$6.2 \times 10^{-4}$	$5.4 \times 10^{-4}$	$4.0 \times 10^{-4}$	$5.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.1	8.21	9.3	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$3.8 \times 10^{-4}$	$4.9 \times 10^{-4}$	$7.4 \times 10^{-4}$	$5.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.22	8.27	9.18	
J C O	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$3.5 \times 10^{-4}$	$5.3 \times 10^{-4}$	$3.5 \times 10^{-4}$	$3.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.3	8.5	9.5	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$2.6 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-4}$	$2.1 \times 10^{-4}$	$3.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.9	8.8	9.12	
N D C	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$9.6 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-3}$	$4.7 \times 10^{-4}$	$9.4 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.29	8.18	9.5	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$3.0 \times 10^{-4}$	$5.5 \times 10^{-4}$	$1.0 \times 10^{-3}$	$5.5 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.1	8.4	9.2	
積水メデイカル	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$2.8 \times 10^{-4}$	$7.6 \times 10^{-4}$	$4.0 \times 10^{-4}$	$5.5 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.15	8.19	9.16	
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	$2.2 \times 10^{-4}$	$4.0 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^{-4}$
		採水月日	7.15	8.19	9.9	
住友鉱山						

(注) 三菱原燃: 7月の2回目は排水の放出なし。

## 3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	3ヶ月放出量	保安規定に定める3ヶ月当たりの最大放出量
県	測定毎濃度	保安規定に定める最大放出濃度

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	7.9	4.7×10		2.8×10	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分(MBq)	4.6×10 <sup>3</sup>	2.8×10 <sup>4</sup>	0	計3.3×10 <sup>4</sup>	3.7
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊		＊	<sup>89</sup> Sr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	2.2×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	1.3	1.3	0	計2.6	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊		＊	<sup>90</sup> Sr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.1×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	6.4×10 <sup>-1</sup>	6.4×10 <sup>-1</sup>	0	計1.3	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊		＊	<sup>95</sup> Zr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	2.5×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	1.5	1.5	0	計3.0	Bq/cm <sup>3</sup>
	施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊		＊	<sup>95</sup> Nb
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.8×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	1.0	1.0	0	計2.0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊		＊	<sup>103</sup> Ru
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.1×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(MBq)	6.4×10 <sup>-1</sup>	6.4×10 <sup>-1</sup>	0	計1.3	Bq/cm <sup>3</sup>
	再処理施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊		＊	<sup>106</sup> Ru- <sup>106</sup> Rh
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	3.2×10 <sup>-2</sup>
		不検出分(MBq)	1.9×10	1.9×10	0	計3.8×10	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構	再処理施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	<sup>129</sup> I
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.4 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	$8.1 \times 10^{-1}$	$8.1 \times 10^{-1}$	0	計1.6	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	<sup>131</sup> I
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	1.0	1.0	0	計2.0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	<sup>134</sup> Cs
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	$6.4 \times 10^{-1}$	$6.4 \times 10^{-1}$	0	計1.3	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	<sup>137</sup> Cs
サイクル工研	理施設	放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	1.0	1.0	0	計2.0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	<sup>141</sup> Ce
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$2.2 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	1.3	1.3	0	計2.6	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	<sup>144</sup> Ce- <sup>144</sup> Pr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$2.2 \times 10^{-2}$
		不検出分(MBq)	$1.3 \times 10$	$1.3 \times 10$	0	計 $2.6 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	Pu ( $\alpha$ )
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$3.7 \times 10^{-5}$
		不検出分(MBq)	$2.1 \times 10^{-2}$	$2.1 \times 10^{-2}$	0	計 $4.2 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) <sup>89</sup>Sr, <sup>90</sup>Sr, <sup>129</sup>I及びPu ( $\alpha$ ) は月合成試料。

(注2) 9月は排水の放出なし。

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			7月	8月	9月	平均	
県 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	7.8	4.4×10		8.6	<sup>3</sup> H $4.0 \times 10^{-2}$ ~ $9.0 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.26			
		度				*	
		採水月日					
		度	*	*		*	<sup>95</sup> Zr $2.4 \times 10^{-4}$ ~ $2.9 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.26			
		度				*	
		採水月日					
		度	*	*		*	<sup>95</sup> Nb $1.6 \times 10^{-4}$ ~ $3.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.26			
		度				*	
		採水月日					
		度	*	*		*	<sup>106</sup> Ru $9.1 \times 10^{-4}$ ~ $9.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.26			
		度				*	
		採水月日					
		度	*	*		*	<sup>131</sup> I $1.6 \times 10^{-4}$ ~ $5.5 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.26			
		度				*	
		採水月日					
		度	*	*		*	<sup>134</sup> Cs $1.8 \times 10^{-4}$ ~ $2.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.26			
		度				*	
		採水月日					

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
県 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.4 \times 10^{-4}$	$1.6 \times 10^{-4}$			$5.0 \times 10^{-5}$
		採水月日	7.29	8.26			
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*			
		採水月日	7.29	8.26			*
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					$1.4 \times 10^{-5}$
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.4 \times 10^{-5}$	$6.7 \times 10^{-5}$			
		採水月日	7.29	8.26			
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					

(注) 7月の2回目、8月の2回目及び9月の1, 2回目は排水の放出なし。

## 参考 法令値

核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（平成12年12月26日科学技術庁告示第13号、平成17年11月22日経済産業省告示第293号により一部改正）第9条第2～4項（再処理施設に適用）

海洋放出に起因する線量限度は3ヶ月間につき250マイクロシーベルトとするに基づき、原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定では、次表のとおり放出の基準を定めている。

なお、本基準の「1年間の最大放出量」で放射性液体廃棄物を海洋へ放出した場合の実効線量は、年間約5.4マイクロシーベルトに相当する。また、「3ヶ月当たりの最大放出量」は、「1年間の最大放出量」の4分の1に当たる。「最大放出濃度」及び「1日当たりの最大放出量」は、これらを守るための日常の運転管理に係る基準である。

区分	最大放出濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1日当たりの 最大放出量 (GBq)	3ヶ月当たりの 最大放出量 (GBq)	1年間の 最大放出量 (GBq)
全 $\alpha$ 放射能	$3.0 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$	1.0	4.1
全 $\beta$ 放射能 ( $^{3}\text{H}$ を除く)	$1.2 \times 10$	3.7	$2.4 \times 10^2$	$9.6 \times 10^2$
$^{89}\text{Sr}$	(注1) $2.3 \times 10^{-1}$	(注2) $7.0 \times 10^{-2}$	4.1	$1.6 \times 10$
$^{90}\text{Sr}$	(注1) $4.8 \times 10^{-1}$	(注2) $1.4 \times 10^{-1}$	8.1	$3.2 \times 10$
$^{95}\text{Zr} - ^{95}\text{Nb}$	$5.9 \times 10^{-1}$	$1.7 \times 10^{-1}$	$1.0 \times 10$	$4.1 \times 10$
$^{103}\text{Ru}$	$9.3 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-1}$	$1.6 \times 10$	$6.4 \times 10$
$^{106}\text{Ru} - ^{106}\text{Rh}$	7.4	2.1	$1.3 \times 10^2$	$5.1 \times 10^2$
$^{134}\text{Cs}$	$8.5 \times 10^{-1}$	$2.5 \times 10^{-1}$	$1.5 \times 10$	$6.0 \times 10$
$^{137}\text{Cs}$	$7.8 \times 10^{-1}$	$2.3 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10$	$5.5 \times 10$
$^{141}\text{Ce}$	$8.1 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-2}$	1.5	5.9
$^{144}\text{Ce} - ^{144}\text{Pr}$	1.7	$5.2 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10$	$1.2 \times 10^2$
$^{3}\text{H}$	$2.5 \times 10^4$	$7.4 \times 10^3$	$4.7 \times 10^5$	$1.9 \times 10^6$
$^{129}\text{I}$	(注1) $3.7 \times 10^{-1}$	(注2) $1.1 \times 10^{-1}$	6.7	$2.7 \times 10$
$^{131}\text{I}$	1.6	$5.2 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10$	$1.2 \times 10^2$
Pu ( $\alpha$ )	(注1) $3.0 \times 10^{-2}$	(注2) $1.1 \times 10^{-2}$	$5.9 \times 10^{-1}$	2.3

(注1) 1ヶ月平均1日最大放出濃度

(注2) 1ヶ月平均1日最大放出量

3 - 2 - 4 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	評価対象	再処理排水に係わる低減化目標値
施設者	月最高濃度	10 Bq/cm <sup>3</sup>
	月平均濃度	4 Bq/cm <sup>3</sup>
県	測定毎濃度	10 Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*			$2.2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	$2.6 \times 10$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(MBq)	$1.3 \times 10$	$1.3 \times 10$	0	計 $2.6 \times 10$	

(注) 9月は排水の放出なし。

3 - 2 - 4' 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			7月	8月	9月	平均
県	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*
		採水月日	7.29	8.26		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )				*
		採水月日				

(注) 7月の2回目、8月の2回目及び9月の1, 2回目は排水の放出なし。

3-2-5 排水中の全 $\gamma$ 放射能連続測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				
			7月	8月	9月	平均	
県	原子力機構 原科研 (第2)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.4 \times 10^{-1}$	$8.7 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^{-2}$	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
	(注1) 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	排水時間 全期間	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*
		降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.7 \times 10^{-1}$	$6.7 \times 10^{-2}$	$6.3 \times 10^{-2}$	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
	原子力機構 大洗 (北地区)	降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.7 \times 10^{-2}$	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
	原電 (東海第二)	降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*

(注1) 原子力機構サイクル工研：9月は排水の放出なし。

(注2) 測定値は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

平成26年度第2四半期における排水から検出された核種を福島第一原子力発電所事故起因とする理由

事業所名	排水溝名	福島第一原子力発電所 事故起因とする核種名	福島第一原子力発電所事故起因とする（各事業所起因でない）理由
原 子 力 機 構 洗 大	北地区 (JMTTR, HTTR, 常陽, FMF)	<sup>137</sup> Cs	<p>(JMTTR, HTTR及び常陽)            ○それぞれの原子炉は、施設定期検査中であり、放射性物質の放出を伴う運転等は実施されていない。            (FMF)            ○燃料ピン切断作業やピンパンクチャーテスト等の放射性物質の放出を伴う運転は実施されなかつた。</p> <p>(全施設共通)            ○管理区域からの排水については、<sup>3</sup>H以外は検出されていない。</p> <p>○主要核種である<sup>60</sup>Coが検出されていない。</p>
原 電	東海発電所	<sup>137</sup> Cs	<p>○廃止措置中であり、全燃料が取り出されている。            ○放射性物質の所外放出を伴うような設備の損傷はない。</p> <p>○<sup>60</sup>Co等の放射化生成物は放出前の排水測定において検出されていない。</p>
	東海第二発電所	<sup>137</sup> Cs	<p>○東北地方太平洋沖地震により停止し、平成23年5月21日から第25回定期検査中である。            ○放射性物質の所外放出を伴うような設備の損傷はない。</p> <p>○<sup>60</sup>Co等の放射化生成物は放出前の排水測定において検出されていない。</p>

## III-2 長期的変動調査結果

### 1 環境における測定結果

#### 1-1 空間γ線量測定結果

##### 1-1-1 サーベイ


測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)	
		平成26年4月	平成26年7月
県	東海村舟石川	79	
	〃須和間	100	
	〃豊岡	82	
	〃外宿	100	
	常陸太田市真弓	56	
	〃佐竹	64	
	日立市河原子	56	
	那珂市額田	71	
	〃瓜連	68	
	ひたちなか市部田野	97	
	〃宮前		66
	大洗町成田	85	
	〃磯浜	100	82
	〃旧陣屋		93
	茨城町若宮	54	50
	鉾田市大谷川	83	
	〃旭中学校	87	
	〃舟木	110	
	〃徳宿	97	
	水戸市石川	66	
原子力機構原研	東海村舟石川	85	76
	〃須和間	92	85
	〃照沼	89	80
	ひたちなか市稲田	59	53
	〃宮前	76	
原子力機構大洗	大洗町原子力機構南グランド	94	
	〃旧陣屋	58	
	鉾田市大谷川	84	65
	〃旭中学校	73	85

測定者	測 定 地 点	測 定 値 (nGy／時)	
		平成26年4月	平成26年7月
構大洗	鉢田市舟木		74
	〃徳宿		74
原子力機構サイクル工研	東海村舟石川		69
	〃須和間		75
	〃豊岡		72
	〃外宿		96
	〃照沼		71
	ひたちなか市稻田		48
	〃部田野		86
	〃宮前		67
	水戸市愛宕町		56
原電	東海村舟石川		74
	〃須和間		80
	〃豊岡		77
	〃外宿		75
	那珂市額田		65
	〃瓜連		63
	常陸太田市真弓		71
	日立市河原子		64

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含み、宇宙線成分の大部分を除く。


(注2) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、空間ガンマ線量率が高くなる傾向にあるが、いずれの値も測定地点における計測値であり、その地域全体を代表する値ではない。

サーベイ（空間ガンマ線量率）分布図（平成26年4月，26年7月）  
【東海地区】

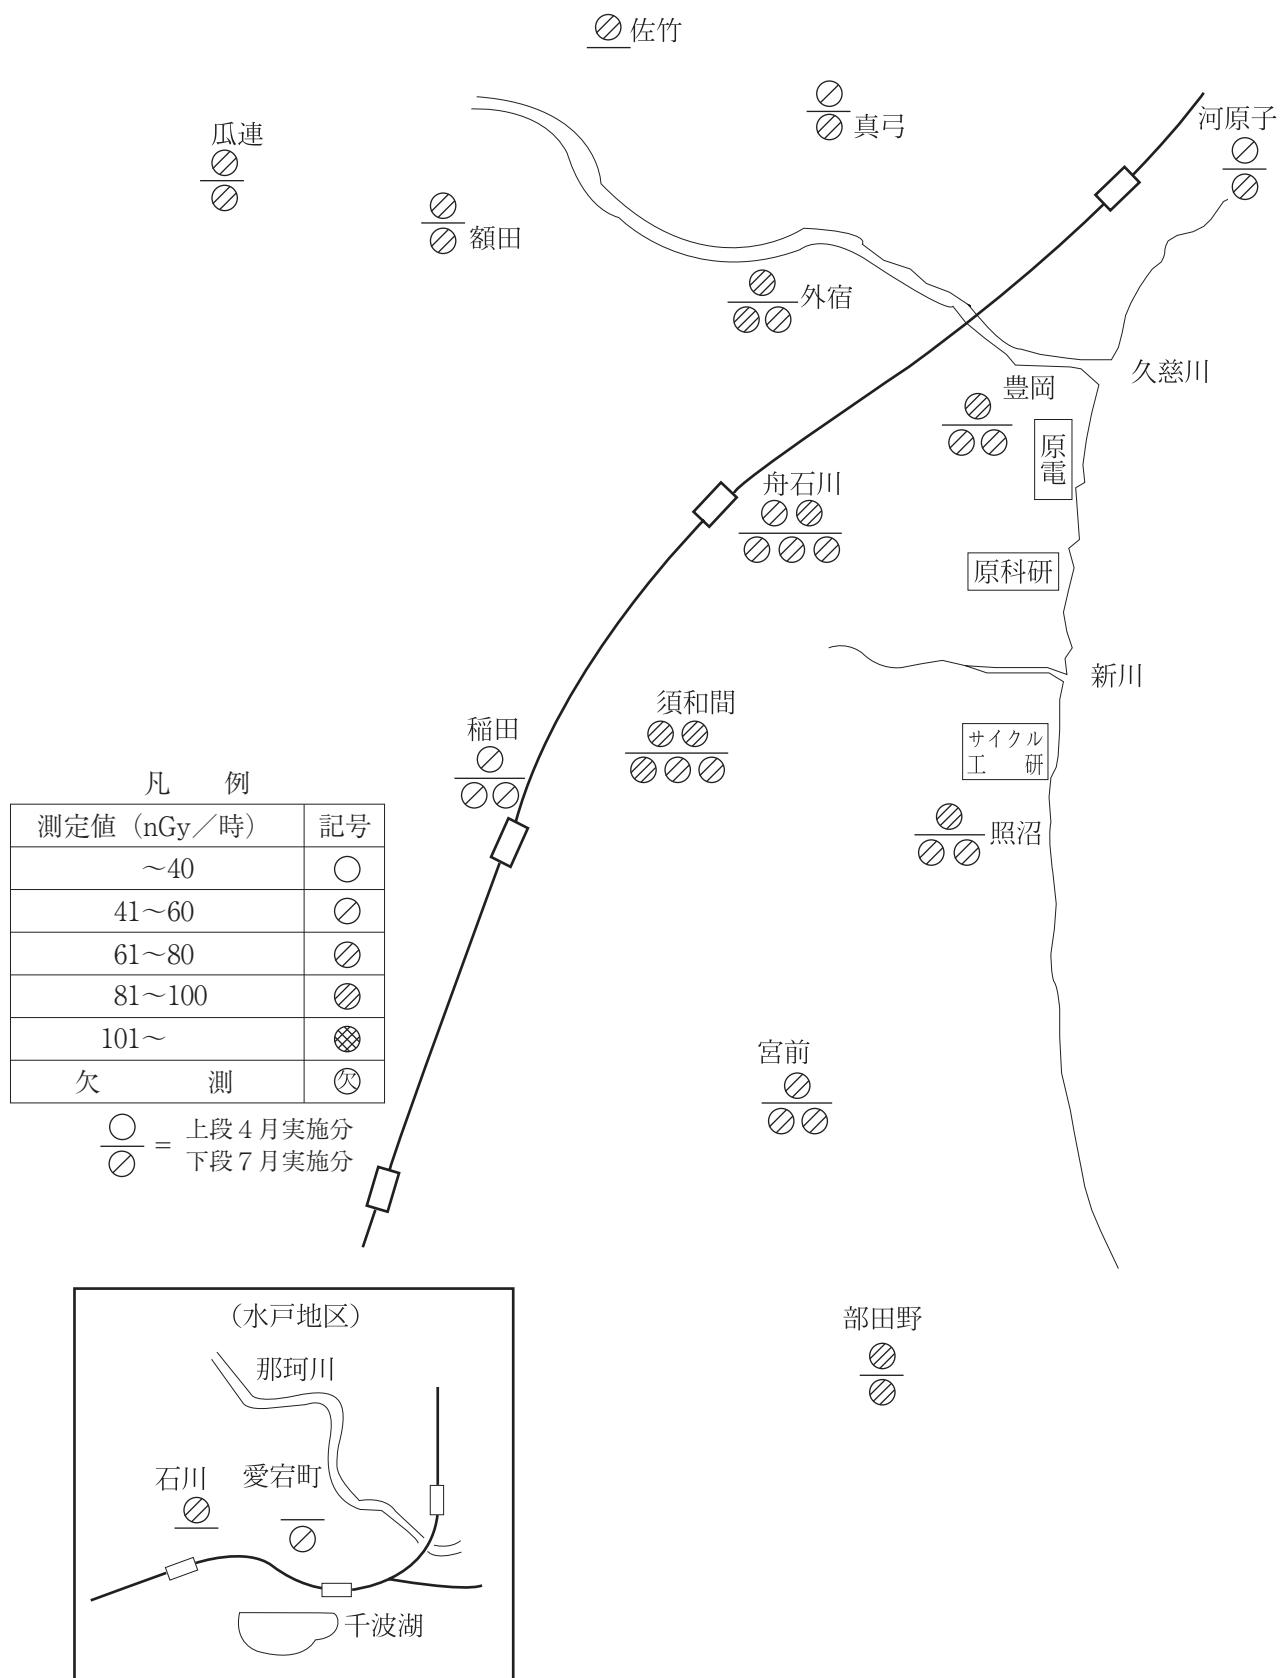


サーベイ（空間ガンマ線量率）分布図（平成26年4月、26年7月）


【大洗地区】

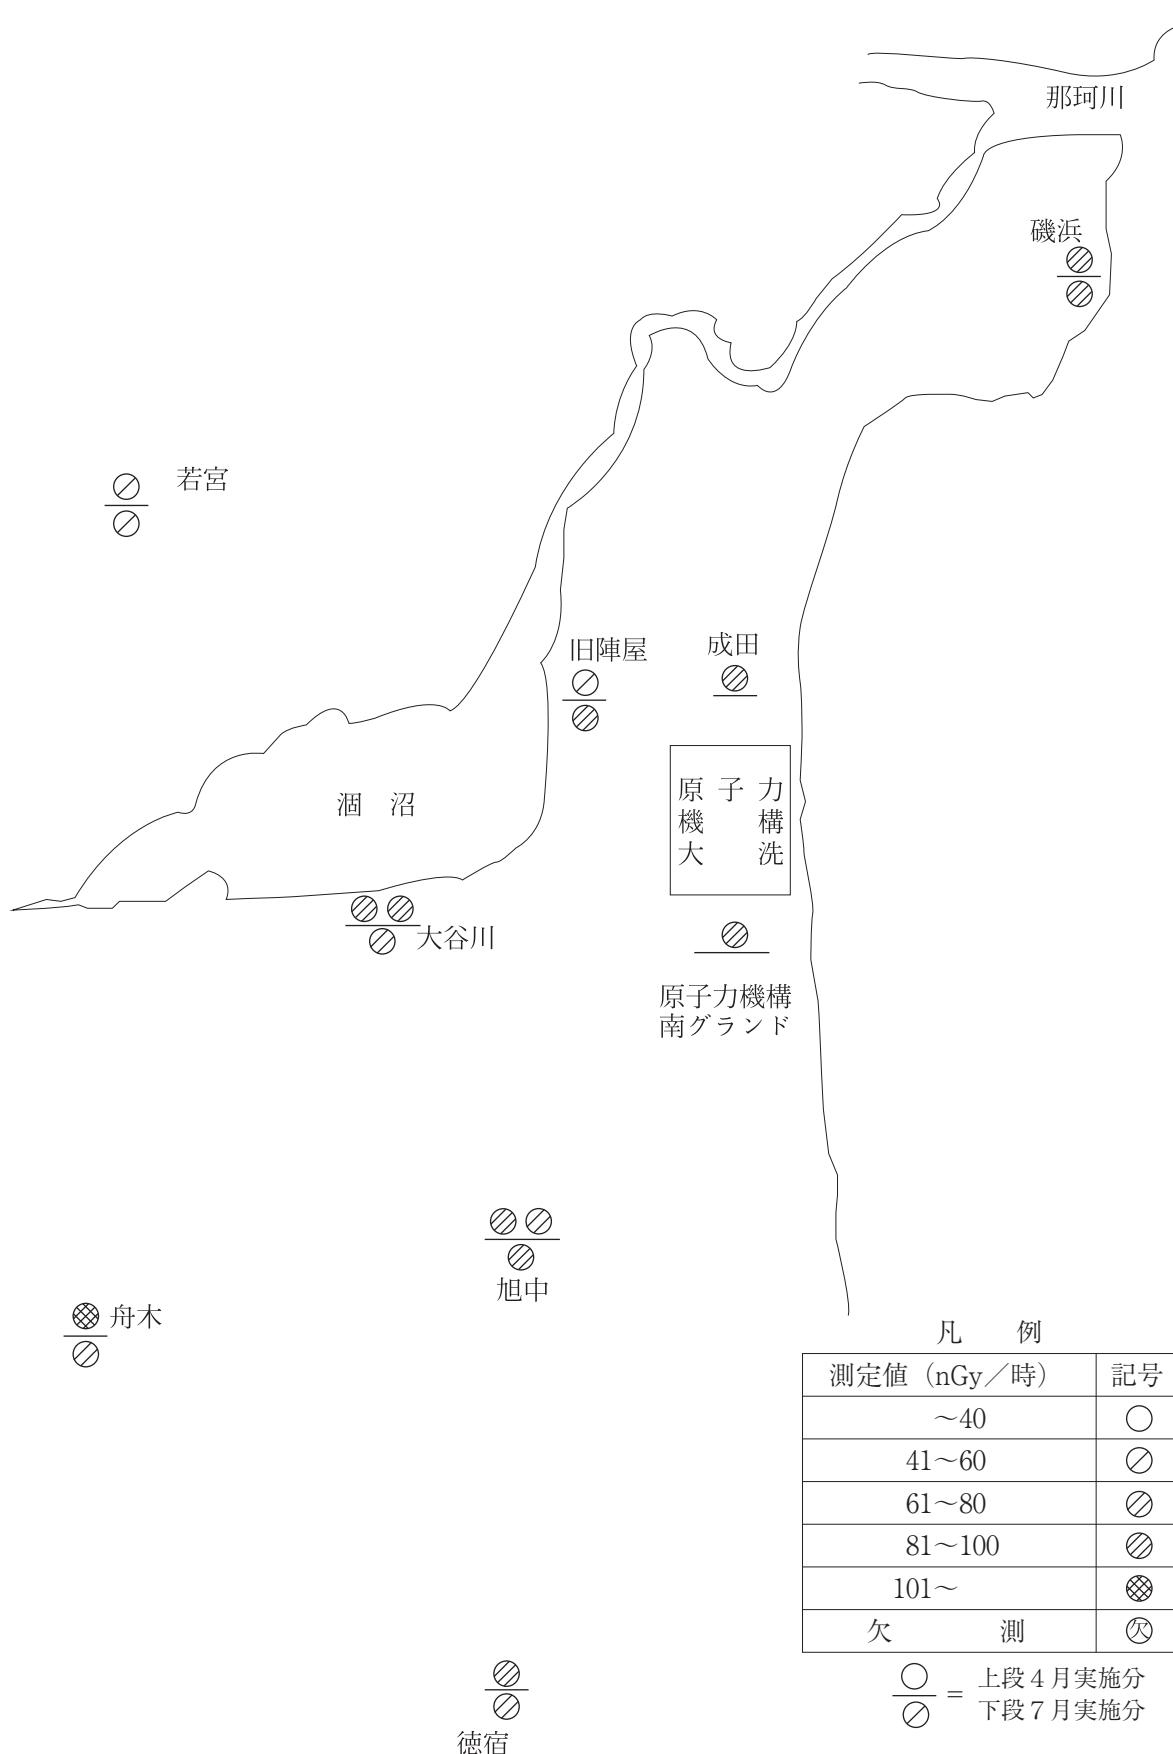

サーベイ（空間ガンマ線量率）経年変化  
【 東海地区の平均値 】

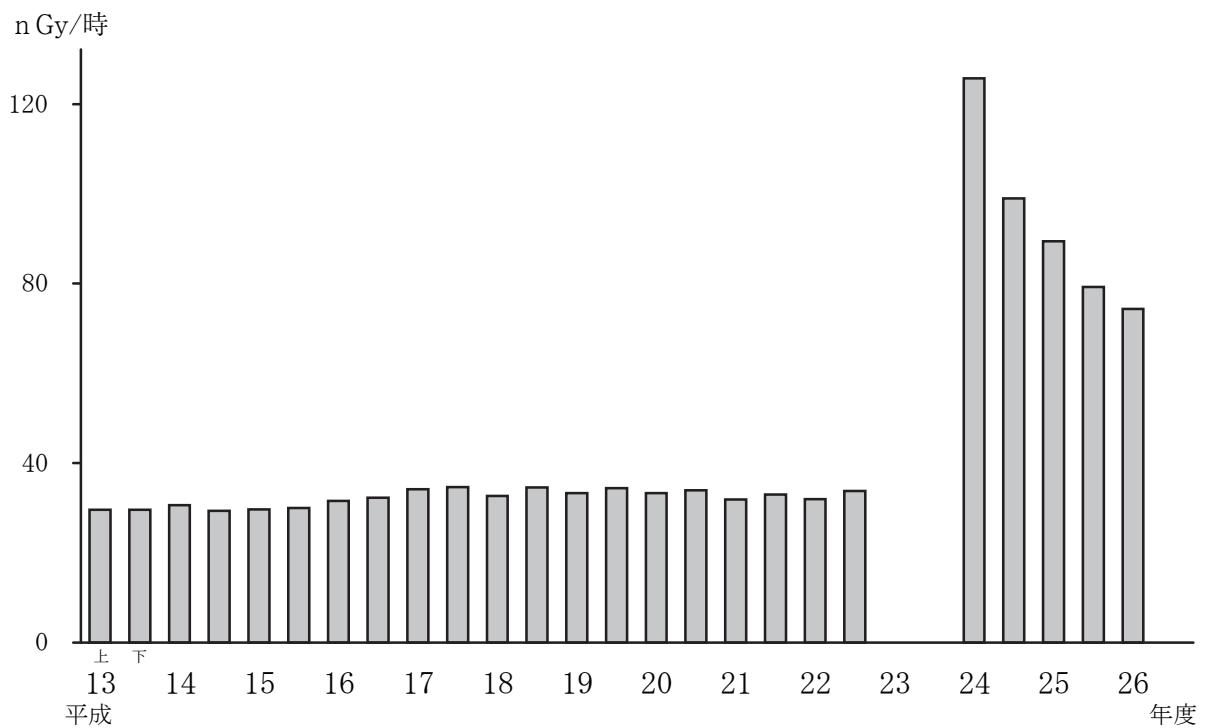

サーベイ（空間ガンマ線量率）経年変化  
【 大洗地区の平均値 】

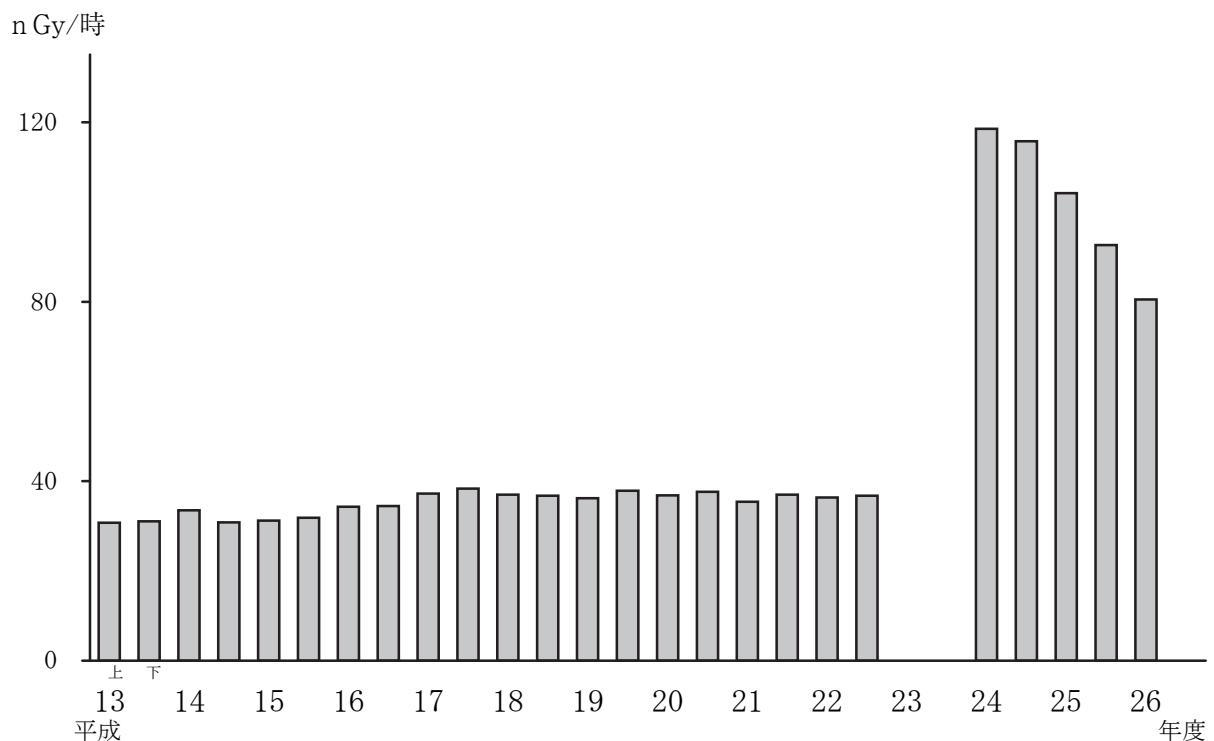

(注) 平成23年度は県内全域で特別調査を実施。本グラフからは割愛。

## 1 - 1 - 2 積算線量測定結果

測定者	評価対象	平常の変動幅の上限
県・施設者	6ヶ月積算値	下表の各地点の値

区分	地区名	測定者	測定地点	測定期間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
					3ヶ月	計		
行政区域	東海地区	原子力機構原研	東海村原子力科学館	3.26~ 6.18 ( 84)	0.19 (0.20)	0.38 (0.39)	0.16	蛍光ガラス 線量計
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.19			
			東海中学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.15 (0.16)	0.31 (0.32)	0.15	〃
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.16			
			舟石川小学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.16 (0.17)	0.33 (0.34)	0.17	〃
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.17			
			那珂市第一中学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.10 (0.11)	0.21 (0.22)	0.15	〃
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.11			
			額田小学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.11	0.22	0.18	〃
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.11			
			第二中学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.10 (0.11)	0.20 (0.21)	0.13	〃
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.10			
			本米崎小学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.11 (0.12)	0.23 (0.24)	0.17	〃
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.12			
			笠松運動公園	3.26~ 6.19 ( 85)	0.12 (0.13)	0.24 (0.25)	0.15	〃
				6.19~ 9.17 ( 90)	0.12			
			瓜連小学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.10 (0.11)	0.20 (0.21)	0.16	〃
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.10			
			東海村新川下流	3.20~ 6.19 ( 91)	0.22	0.43	0.19	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.21			
			宿	3.20~ 6.19 ( 91)	0.16	0.31	0.18	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.15			
			阿漕ヶ浦南西	3.20~ 6.19 ( 91)	0.24	0.48	0.12	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.24			
			阿漕ヶ浦西	3.20~ 6.19 ( 91)	0.14	0.28	0.17	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.14			

区分	地区名	測定者	測定地点	測定期間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
					3ヶ月	計		
行政区	東海地区	原子力機構原科研	東海村白方	3.20~ 6.19 ( 91)	0.16	0.31	0.18	蛍光ガラス線量計
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.15			
			夕原電グランド北西	3.20~ 6.19 ( 91)	0.13	0.26	0.19	夕
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.13			
			夕川根	3.20~ 6.19 ( 91)	0.17	0.34	0.18	夕
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.17			
			夕須和間	3.20~ 6.19 ( 91)	0.12	0.24	0.17	夕
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.12			
			夕龜下	3.20~ 6.19 ( 91)	0.17	0.34	0.22	夕
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.17			
			夕東海中学校	3.20~ 6.19 ( 91)	0.16	0.32	0.14	夕
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.16			
		原子力機構サイタル工研	夕照沼公民館	3.26~ 6.25 ( 91)	0.16	0.34	0.23	TLD
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.18			
			夕川根公民館	3.26~ 6.25 ( 91)	0.17	0.34	0.21	夕
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.17			
			夕須和間公民館	3.26~ 6.25 ( 91)	0.18	0.34	0.19	夕
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.16			
			夕外宿公民館	3.26~ 6.25 ( 91)	0.14	0.26	0.19	夕
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.12			
		原電	夕中丸小学校	3.26~ 6.25 ( 91)	0.17	0.32	0.18	夕
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.15			
			夕東海中学校	3.26~ 6.25 ( 91)	0.19	0.36	0.15	夕
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.17			
		原電	夕合同庁舎(旧役場)	3.26~ 6.25 ( 91)	0.16	0.30	0.23	夕
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.14			
			夕東海中学校	3.19~ 6.18 ( 91)	0.13	0.26	0.14	夕
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.13			

区分	地区名	測定者	測定地点	測定期間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
					3ヶ月	計		
行政区 域 東 海	東 海 地 区	原 電	東 海 村 原電 グラ ン ド	3.19~ 6.18 ( 91)	0.22	0.44 (0.43)	0.21	T L D
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.22 (0.21)			
			タ 豊 岡	3.19~ 6.18 ( 91)	0.13	0.26	0.26	タ
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.13			
		原 電	タ 二 軒 茶 屋	3.19~ 6.18 ( 91)	0.11	0.23 (0.22)	0.17	タ
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.12 (0.11)			
	日 立 地 区	原 電	日 立 市 日立商業高等学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.24 (0.26)	0.49 (0.51)	0.15	蛍光ガラス 線量計
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.25			
		原 電	タ 日立第二高等学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.15 (0.16)	0.30 (0.31)	0.17	タ
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.15			
		原 電	タ 大久保 小学校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.13 (0.14)	0.26 (0.27)	0.15	タ
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.13			
		原 電	常陸太田市 峰山 中 学 校	3.26~ 6.18 ( 84)	0.12 (0.13)	0.25 (0.26)	0.18	タ
				6.18~ 9.17 ( 91)	0.13			
	ひ た ち な か 地 区	原 電	日 立 市 留	3.19~ 6.18 ( 91)	0.13	0.26	0.18	T L D
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.13			
		原 電	タ 東小沢 小学校	3.19~ 6.18 ( 91)	0.16	0.31 (0.30)	0.19	タ
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.15 (0.14)			
		原 電	タ 金沢 小学校	3.19~ 6.18 ( 91)	0.11	0.21	0.15	タ
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.10			
		県	ひたちなか市 勝田 中央	3.27~ 6.19 ( 84)	0.17 (0.19)	0.35 (0.37)	0.13	蛍光ガラス 線量計
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.18			
			タ 漁業無線局	3.27~ 6.19 ( 84)	0.23 (0.25)	0.46 (0.48)	0.17	タ
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.23			
			タ 阿字ヶ浦 中学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.27 (0.29)	0.54 (0.56)	0.15	タ
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.27			
			タ 那珂湊 支所	3.27~ 6.19 ( 84)	0.18 (0.19)	0.36 (0.37)	0.16	タ
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.18			

区分	地区名	測定者	測定地点	測定期間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
					3ヶ月	計		
行政区分	東海ひたちなか地区	原子力機構サイクル工研	ひたちなか市 長砂公民館	3.26~ 6.25 ( 91)	0.16	0.31	0.20	TLD
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.15			
			足崎公民館	3.26~ 6.25 ( 91)	0.16	0.31	0.21	〃
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.15			
			前渡小学校	3.26~ 6.25 ( 91)	0.12	0.23	0.22	〃
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.11			
			高野小学校	3.26~ 6.25 ( 91)	0.15	0.28	0.21	〃
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.13			
			佐野小学校	3.26~ 6.25 ( 91)	0.11	0.21	0.17	〃
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.10			
			市役所	3.26~ 6.25 ( 91)	0.17	0.33	0.20	〃
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.16			
行政区分	大洗地区	県	大洗町南中学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.16 (0.18)	0.33 (0.35)	0.15	蛍光ガラス線量計
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.17			
			大洗小学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.14 (0.15)	0.28 (0.29)	0.17	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.14			
			鉾田市旭北小学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.17 (0.19)	0.35 (0.37)	0.15	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.18			
			旭南小学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.28 (0.31)	0.57 (0.60)	0.18	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.29			
			舟木小学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.20 (0.21)	0.39 (0.40)	0.13	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.19			
			水戸市稲荷第一小学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.12 (0.13)	0.25 (0.26)	0.17	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.13			
			茨城町若宮	3.27~ 6.19 ( 84)	0.12 (0.13)	0.25 (0.26)	0.15	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.13			
			沼前小学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.13 (0.14)	0.26 (0.27)	0.16	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.13			

区分	地区名	測定者	測定地点	測定期間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
					3ヶ月	計		
行政区域	大洗地区	県	茨城町明光中学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.14 (0.16)	0.29 (0.31)	0.15	蛍光ガラス線量計
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.15			
		原子力機構大洗	大洗町南中学校	3.19~ 6.18 ( 91)	0.17	0.33 (0.32)	0.19	TLD
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.16 (0.15)			
			鉾田市上釜	3.19~ 6.18 ( 91)	0.14	0.26	0.20	〃
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.12			
		県	大洗町成田	3.19~ 6.18 ( 91)	0.18	0.35	0.15	〃
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.17			
			鉾田市夏海	3.19~ 6.18 ( 91)	0.16	0.32	0.15	〃
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.16			
		比較対象地点	鉾田市下田野	3.19~ 6.18 ( 91)	0.13	0.25	0.16	〃
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.12			
			水戸市第五中学校	3.27~ 6.19 ( 84)	0.14 (0.16)	0.29 (0.31)	0.17	蛍光ガラス線量計
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.15			
施設境界	東海地区	原子力機構原科研	水戸地方気象台	3.20~ 6.19 ( 91)	0.13	0.26	0.15	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.13			
		サ原子力機研構	水戸市石川(旧環境監視センター)	3.26~ 6.25 ( 91)	0.17	0.33	0.20	TLD
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.16			
		原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	3.20~ 6.19 ( 91)	0.42	0.84	0.19	蛍光ガラス線量計
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.42			
			〃 (Pu研裏)	3.20~ 6.19 ( 91)	0.16	0.31	0.15	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.15			
			〃 (MP-17)	3.20~ 6.19 ( 91)	0.23	0.47	0.16	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.24			
			〃 (MP-18)	3.20~ 6.19 ( 91)	0.77	1.6	0.18	〃
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.79			

区分	地区名	測定者	測定地点	測定期間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
					3ヶ月	計		
施設東海境地区界	原子力機構サイクル工研	構原原子科力研機	周辺監視区域境界 (MS-2)	3.20~ 6.19 ( 91)	0.34	0.68	0.20	蛍光ガラス線量計
				6.19~ 9.18 ( 91)	0.34			
		原子力機構サイクル工研	〃 (S-1)	3.26~ 6.25 ( 91)	0.33	0.65	0.20	TLD
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.32			
			〃 (S-6)	3.26~ 6.25 ( 91)	0.41	0.83	0.17	〃
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.42			
			〃 (S-8)	3.26~ 6.25 ( 91)	0.36	0.70	0.17	〃
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.34			
		原子力機構那珂	〃 (S-11)	3.26~ 6.25 ( 91)	0.24	0.49	0.18	〃
				6.25~ 9.24 ( 91)	0.25			
			〃 (MP-1)	3.14~ 6.13 ( 91)	0.11	0.20	0.15	〃
				6.13~ 9.12 ( 91)	0.09			
			〃 (MP-2)	3.14~ 6.13 ( 91)	0.14	0.24	0.25	〃
				6.13~ 9.12 ( 91)	0.10			
		原電原電	〃 (MP-A)	3.19~ 6.18 ( 91)	0.18	0.37 (0.36)	0.21	〃
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.19 (0.18)			
			〃 (MP-B)	3.19~ 6.18 ( 91)	0.20	0.40	0.23	〃
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.20			
			〃 (MP-C)	3.19~ 6.18 ( 91)	0.21	0.43	0.24	〃
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.22			
			〃 (MP-D)	3.19~ 6.18 ( 91)	0.23	0.45	0.20	〃
				6.18~ 9.18 ( 92)	0.22			
	NDC	ND	敷地境界(南側)	4. 1~ 7. 1 ( 91)	0.16	0.31	0.18	〃
				7. 1~10. 1 ( 92)	0.15			
		DC	〃(東側)	4. 1~ 7. 1 ( 91)	0.12	0.24	0.19	〃
				7. 1~10. 1 ( 92)	0.12			
	東大	東大	周辺監視区域境界 (MB-1)	4. 7~ 7. 1 ( 85)	0.19 (0.21)	0.40 (0.42)	0.24	〃
				7. 1~10. 3 ( 94)	0.21			

区分	地区名	測定者	測定地点	測定期間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
					3ヶ月	計		
施設境界	東海地区	東大	周辺監視区域境界 (MB-2)	4.7~7.1 (85)	0.46 (0.49)	0.94 (0.96)	0.24	TLD
				7.1~10.3 (94)	0.48 (0.47)			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (MB-4)	4.7~7.1 (85)	0.20 (0.22)	0.41 (0.43)	0.22	〃
				7.1~10.3 (94)	0.21			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (敷地北)	3.19~6.18 (91)	0.25	0.48	0.18	〃
				6.18~9.18 (92)	0.23			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (北門)	3.19~6.18 (91)	0.19	0.37	0.16	〃
				6.18~9.18 (92)	0.18			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (敷地東)	3.19~6.18 (91)	0.90	1.8	0.16	〃
				6.18~9.18 (92)	0.87 (0.86)			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (敷地南)	3.19~6.18 (91)	0.33	0.65 (0.64)	0.14	〃
				6.18~9.18 (92)	0.32 (0.31)			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (敷地西)	3.19~6.18 (91)	0.25	0.48	0.16	〃
				6.18~9.18 (92)	0.23			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (排水監視施設)	3.19~6.18 (91)	0.39	0.74	0.17	〃
				6.18~9.18 (92)	0.35			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (No. 1)	3.19~6.18 (91)	0.42	0.80	0.17	〃
				6.18~9.18 (92)	0.38			
	大洗地区	原子力機構大洗	〃 (No. 2)	3.19~6.18 (91)	0.29	0.56	0.16	〃
				6.18~9.18 (92)	0.27			

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含み、宇宙線成分及びTLD・蛍光ガラス線量計の自己汚染の寄与分を除く。


(注2) 3ヶ月間の測定値の( )は91日当たりに換算した値で、6ヶ月間合計の測定値の( )は91日当たりに換算した3ヶ月間の測定値を合計した場合である。なお、( )書きがないものは、91日当たりに換算しても値が変わらない場合である。

(注3) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、積算線量が高くなる傾向にあるが、いずれの値も線量計の設置地点における計測値であり、設置された学校等の施設全体を代表する値ではない。


積算線量 (TLD・蛍光ガラス線量計) 分布図 (平成26年4月～26年9月)

【東海地区】

○ 日立二高

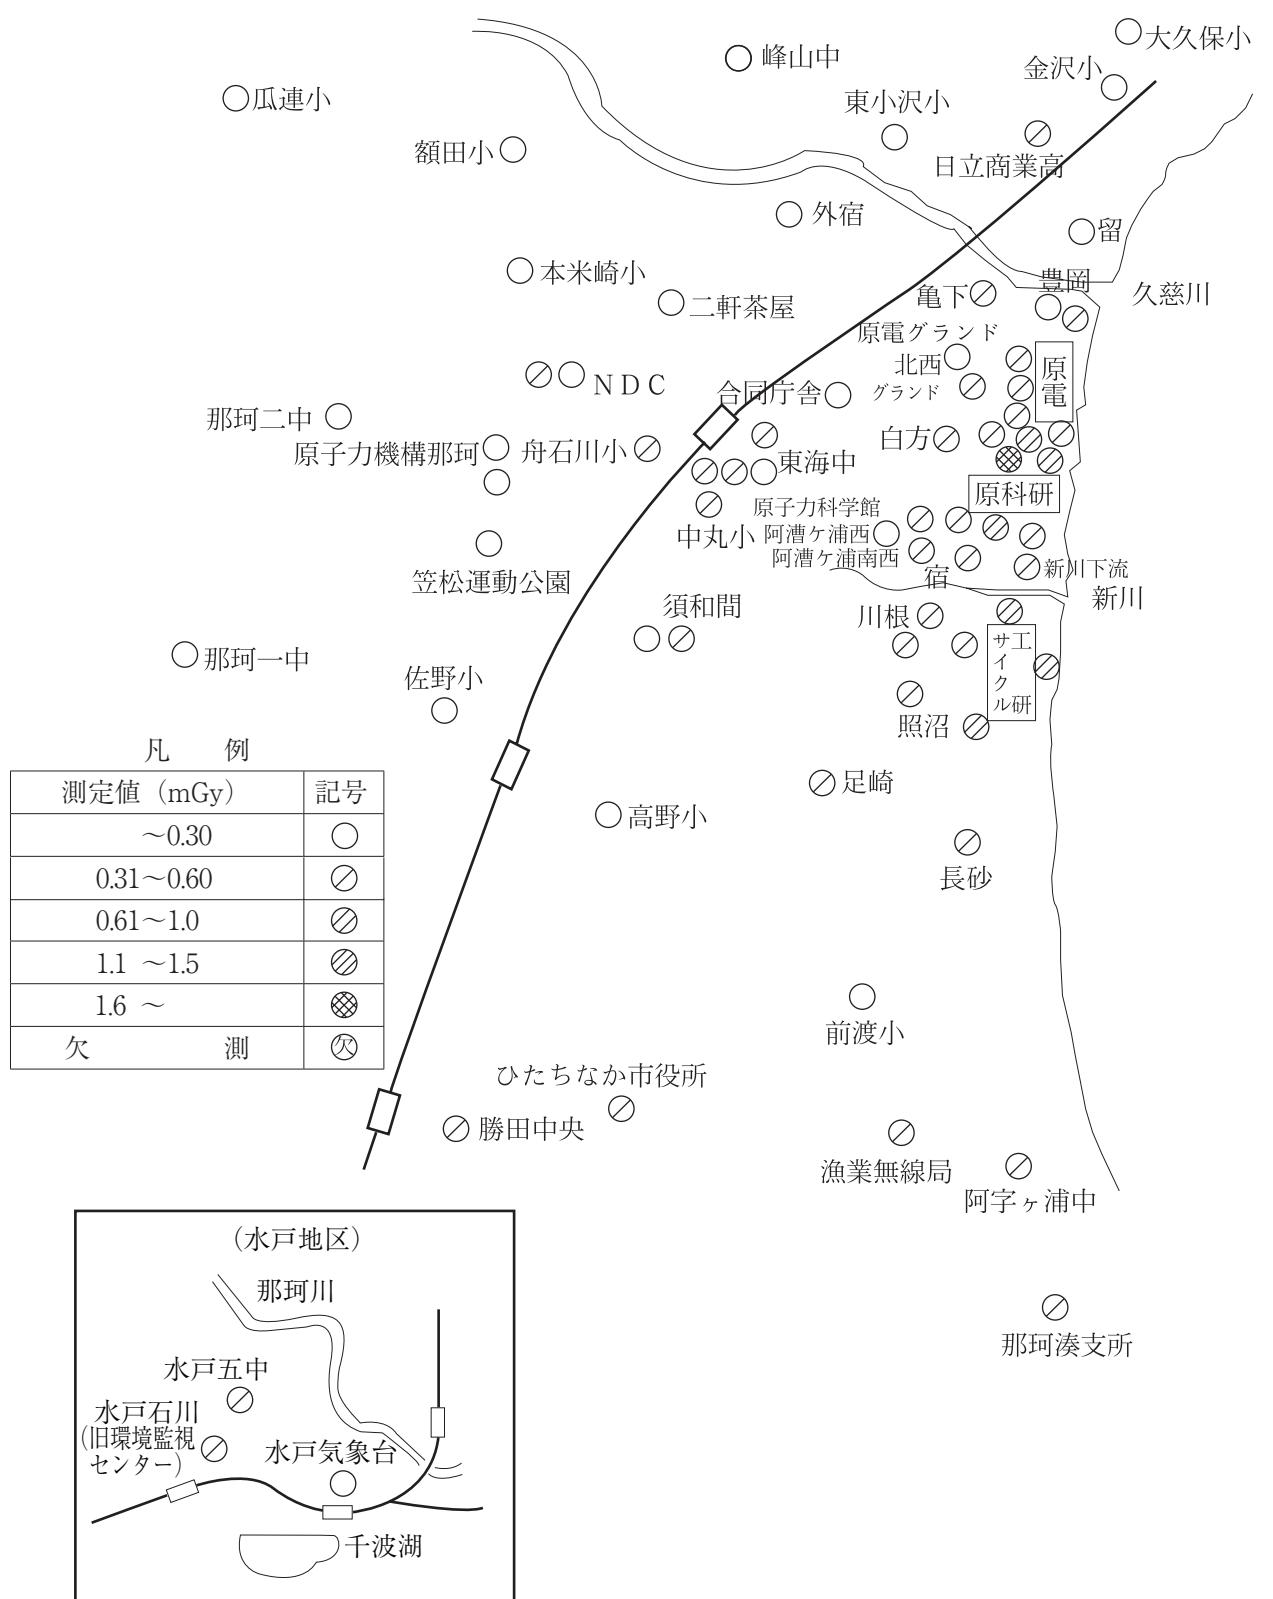


積算線量（TLD・蛍光ガラス線量計）分布図（平成26年4月～26年9月）  
【大洗地区】

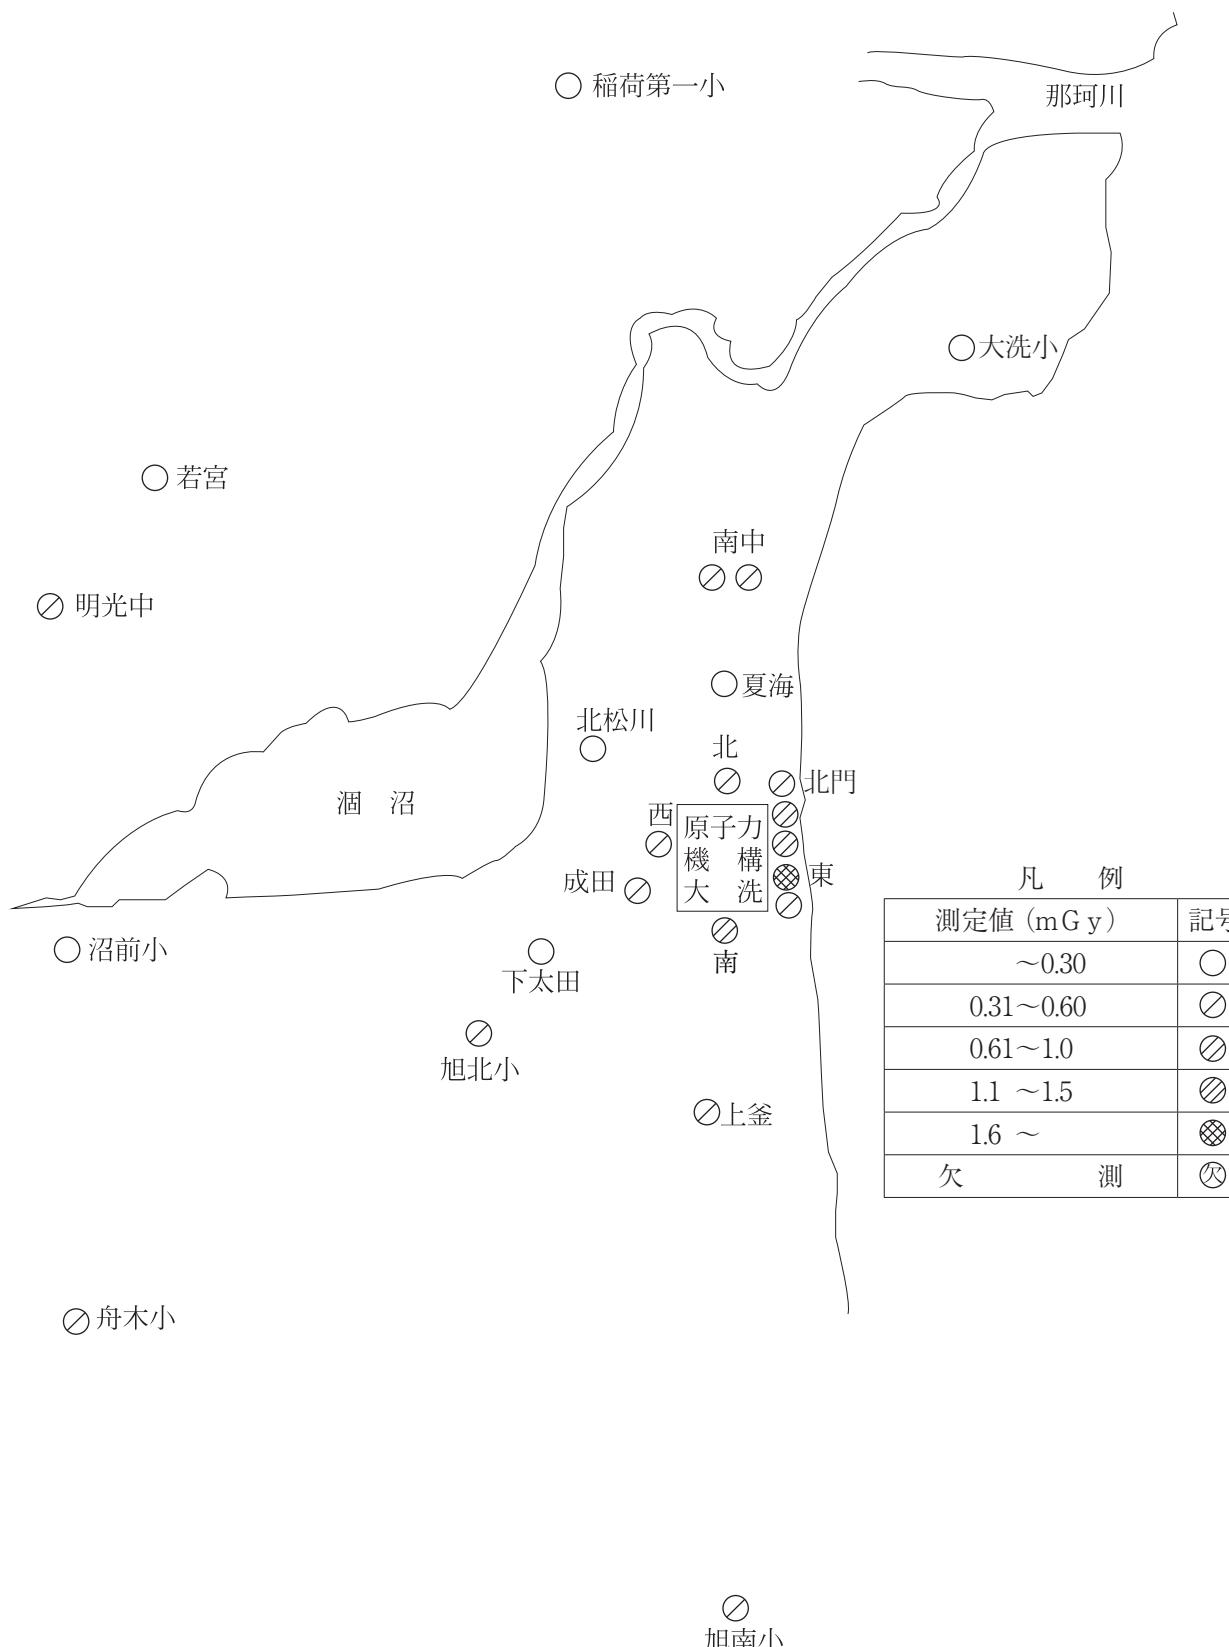


積算線量経年変化  
【東海地区の平均値】

mGy／6ヶ月

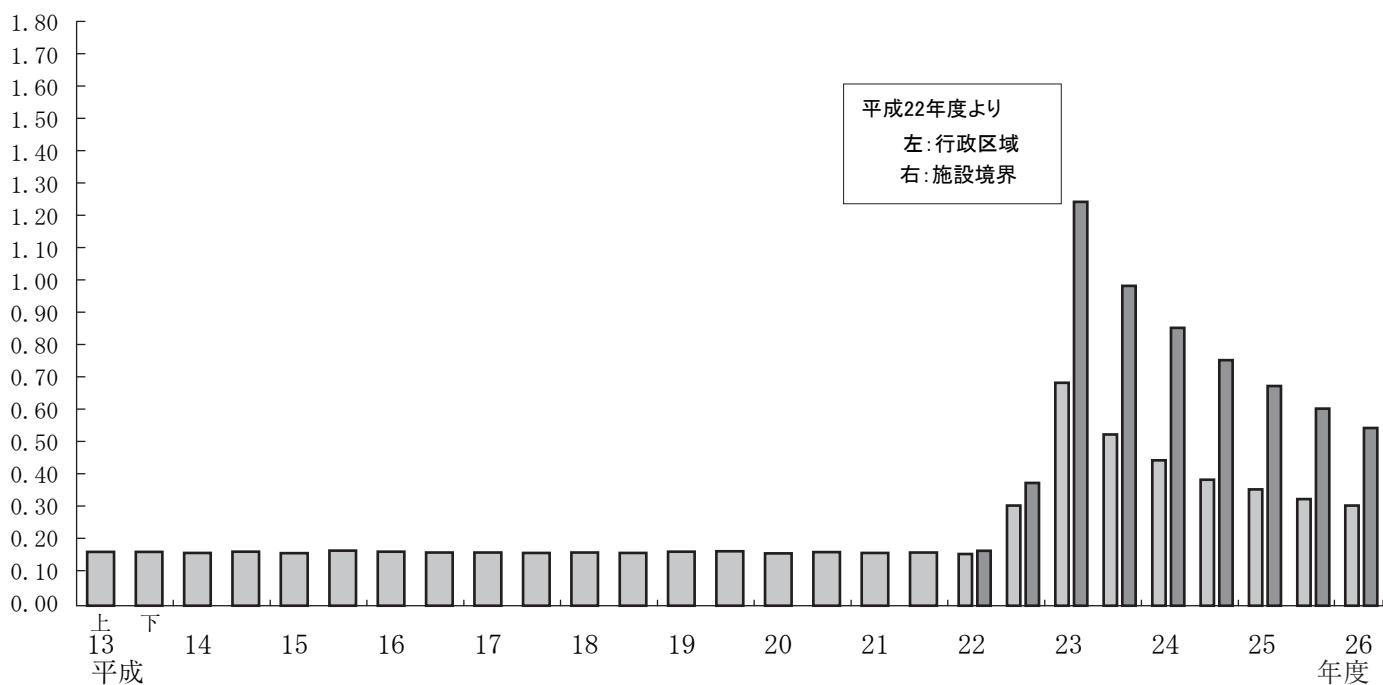

積算線量経年変化  
【大洗地区の平均値】

mGy／6ヶ月

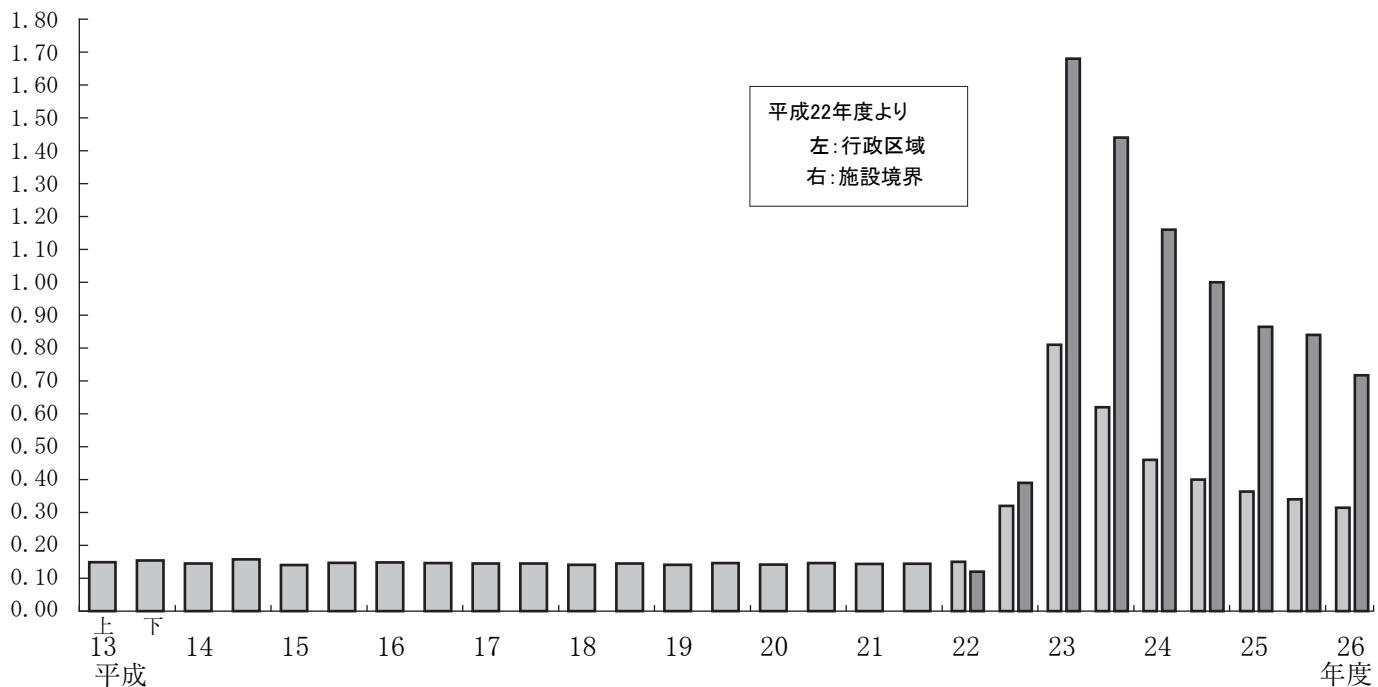

1-2 漁網表面吸収線量率の測定結果

測定者	項目	採取地点	測定期間 (曳航時間)	測定値
サ原 イ子 クル 力工 機研 構	γ (nGy／時)	東海沖にて曳航	7.1～9.8 (29時間)	*
	β (nGy／時)			*

1-3 大気中放射能測定結果



1-3-1 降下塵中の放射性核種分析結果

測定者	採取地點	採取月日	核種・分析値 (Bq/m <sup>2</sup> )						
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce
県	水戸市上国井町	4. 1～5. 1	*	*	*	*	*	3.2 [1.2]	*
		5. 1～6. 2	*	*	*	*	*	2.6 [0.99]	*
		6. 2～7. 1	*	*	*	*	*	1.3 [0.49]	*
		7. 1～8. 1	*	*	*	*	*	1.3 [0.47]	*
		8. 1～9. 1	*	*	*	*	*	0.75 [*]	*
		9. 1～10. 1	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構 原科研	原子力機構 原科研構内	4. 1～5. 1	*	*	*	*	*	4.4 [1.7]	*
		5. 1～6. 2	*	*	*	*	*	4.9 [1.9]	*
		6. 2～7. 1	*	*	*	*	*	3.2 [1.1]	*
		7. 1～8. 1	*	*	*	*	*	2.0 [0.71]	*
		8. 1～9. 1	*	*	*	*	*	2.1 [0.74]	*
		9. 1～10. 1	*	*	*	*	*	1.2 [0.45]	*

測定者	採取地點	採取月日	核種・分析値 (Bq/m <sup>2</sup> )						
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce
原子力機構大洗	原子力機構大洗構内	4. 1~5. 1	*	*	*	*	*	2.7 [1.1]	*
		5. 1~6. 2	*	*	*	*	*	3.0 [1.1]	*
		6. 2~7. 1	*	*	*	*	*	1.5 [0.57]	*
		7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	1.9 [0.64]	*
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	1.8 [0.65]	*
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	0.88 [*]	*

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

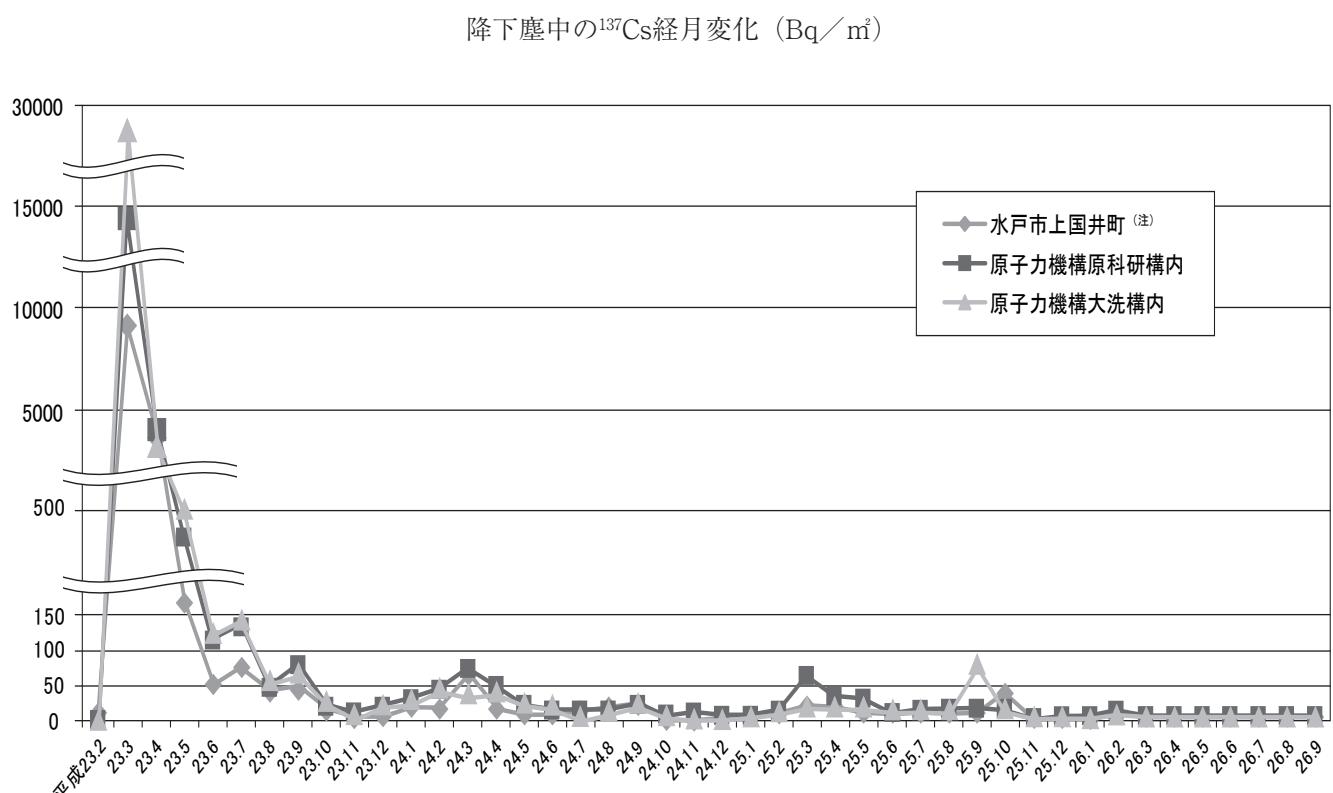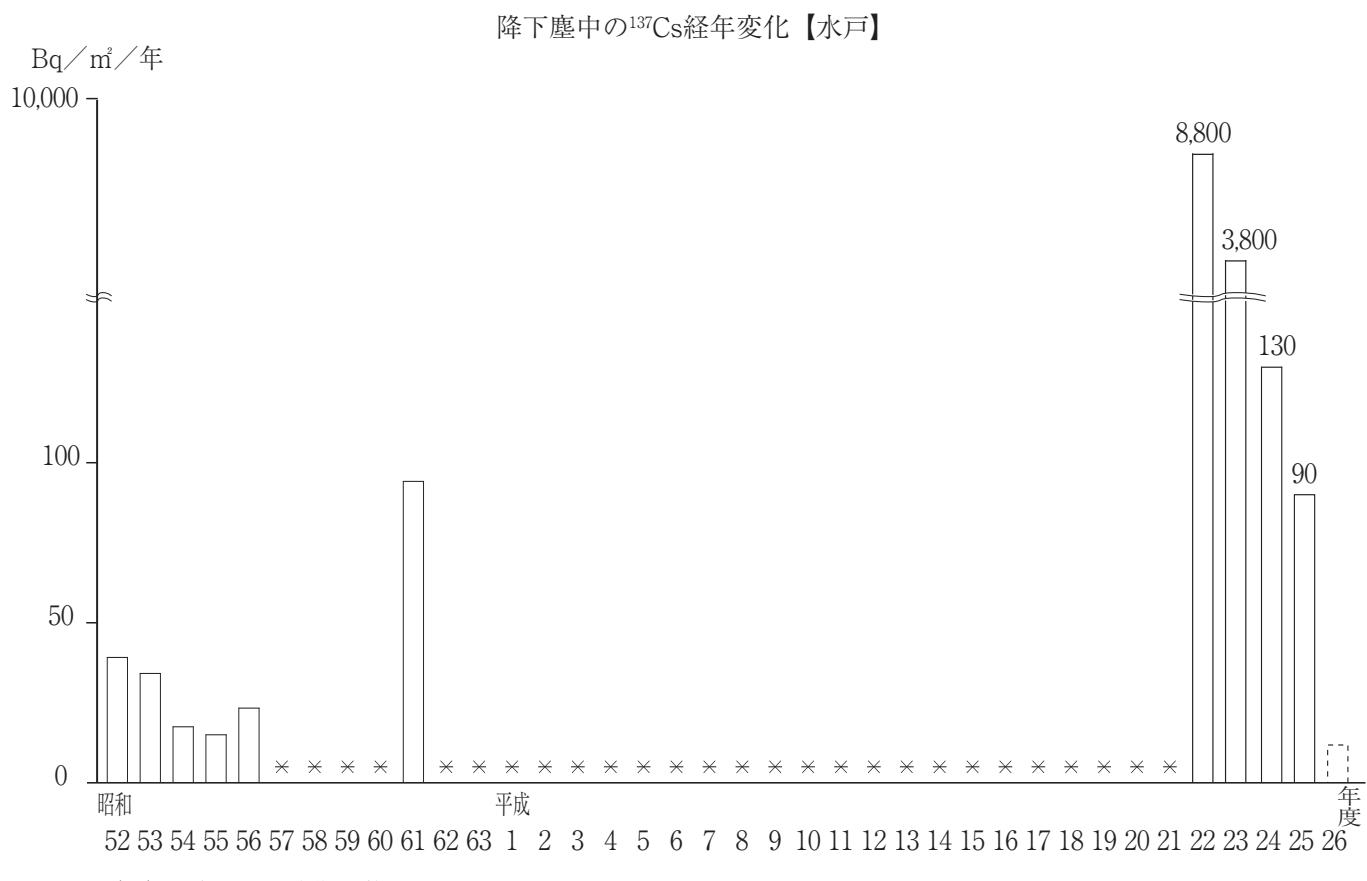

## 1-4 陸土中の放射能測定結果

### 1-4-1 土壤中の放射性核種分析結果

測定者	採取地點	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)				
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce
県	水戸市見川	5.20	*	*	*	130 [46]	*
	那珂市横堀	5.20	*	*	*	110 [36]	*
	東海村舟石川	5.20	*	*	*	92 [32]	*
	ひたちなか市常陸那珂	5.20	*	*	*	970 [360]	*
原子力機構 原科研	東海村須和間	5.9	*	*	*	1000 [370]	*
原子力機構 サイクル工研	ひたちなか市長砂	5.29	*	*	*	770 [280]	*
原子力機構 大洗	鉾田市飛沢	5.13	*	*	*	20 [5.9]	*
原電	日立市留	5.8	*	*	*	130 [47]	*

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

### 1-4-2 河底土中の放射性核種分析結果

測定者	採取地點	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)				
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce
原子力機構 サイクル工研	東海村新川河口	4.7	*	*	*	12 [4.4]	*

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

### 1-4-3 海岸砂中の放射性核種分析結果

測定者	採取地點	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)				
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce
県	大洗町大貫	7.15	*	*	*	4.2 [1.3]	*
原子力機構 サイクル工研	日立市久慈	7.3	*	*	*	4.2 [1.3]	*
	ひたちなか市阿字ヶ浦	7.3	*	*	*	1.9 [*]	*

(注) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

## 1 - 5 陸水中の放射能測定結果

### 1 - 5 - 1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果

測定者	採水地点	採水月日	水温(℃)	塩素量(‰)	核種分析値(Bq/L)					
					<sup>3</sup> H	<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce
県	那珂川下流 (国田大橋)	4.21	12.4	/	*	*	*	*	0.019 [0.0045]	*
	久慈川下流 (榎橋)	7.2	23.3	/	*	*	*	*	0.0078 [0.0041]	*
原子力機構 原科研	新川中流 (宮前橋)	4.8	13.1	/	*	*	*	*	0.010 [0.0040]	*
原子力機構 サイクル工研	新川河口	4.7	14.2	0.102	*	*	*	*	0.024 [0.0099]	*
	阿漕ヶ浦	4.7	14.6	/	*	*	*	*	0.023 [0.0084]	*
原子力機構 大洗	那珂川下流 (中河内)	4.9	12.1	/	*	*	*	*	0.0080 [*]	*
	涸沼 (北松川)	4.9	15.3	1.36	*	*	*	*	0.016 [0.0065]	*

(注1) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

(注2) 福島第一原子力発電所事故を踏まえて実施している測定では、河川水等をそのまま測定しているため、検出限界値が約0.5Bq/Lとなっているが、本測定では蒸発乾固して測定しているため、検出限界値が0.004Bq/Lとなっている。

### 1 - 5 - 2 飲料水中の放射性核種分析結果

測定者	種別	採水地点	採水月日	水温(℃)	核種分析値(Bq/L)						
					<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce	U	
県	水道水	水戸市上国井町 (那珂川)	7.2	24.0	*	*	*	0.0063 [*]	*	/	
		東海村須和間 (久慈川)	4.8	13.2	*	*	*	*	*	/	
		ひたちなか市長砂 (那珂川)	4.3	12.5	*	*	*	*	*	/	
		大洗町北松川 (地下水)	4.9	14.9	*	*	*	*	*	/	
原電	井戸水	日立市留 (久慈川)	4.25	15.0	*	*	*	*	*	/	
県		東海村村松	7.2	21.1	*	*	*	*	*	*	
J C O		東海村舟石川	4.9	12.0	/	/	/	/	/	*	
三菱原燃		東海村村松	4.9	17.0	/	/	/	/	/	*	
		東海村舟石川	4.9	16.0	/	/	/	/	/	*	
原燃工		東海村川根	4.17	14.0	/	/	/	/	/	*	

(注1) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

(注2) 福島第一原子力発電所事故を踏まえて実施している測定では、飲料水等をそのまま測定しているため、検出限界値が約0.5Bq/Lとなっているが、本測定では蒸発乾固して測定しているため、検出限界値が0.004Bq/Lとなっている。なお、この測定結果は、国が定める飲料水の基準値(10Bq/L)を十分に下回っている。

1 - 6 海洋における放射能測定結果

1 - 6 - 1 海水中の放射性核種分析結果

測定者	採水海域	採水月日	分析値 (Bq/L)						
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Sr	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]
県	久慈沖 (A)	4.14	*	*	*	*	*	*	0.037 [0.016]
	サイクル工研沖 (G)	4.14	*	*	*	*	*	*	0.016 [0.0053]
	阿字ヶ浦沖 (I)	4.14	*	*	*	*	*	*	0.011 [*]
	那珂湊沖 (J)	4.14	*	*	*	*	*	*	0.0090 [*]
	大貫沖 (K)	4.14	*	*	*	*	*	*	0.011 [*]
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.15	*	*	*	*	*	*	0.013 [0.0060]
原子力機構 原科研	原科研沖 (C)	4.14	*	*	*	*	*	*	0.011 [*]
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖 (F)	4.15	*	*	*	*	*	*	0.020 [0.0078]
	長砂沖 (H)	4.15	*	*	*	*	*	*	0.016 [0.0057]
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.15	*	*	*	*	*	*	0.019 [0.0071]
原子力機構 大洗	原子力機構大洗沖 (L)	4.10	*	*	*	*	*	*	0.010 [*]
	（M）	4.10	*	*	*	*	*	*	0.010 [*]
原電	原電沖 (B)	4.9	*	*	*	*	*	*	0.0074 [*]

(注1) 採取地点：( ) 内は採取海域記号。採取地点は94ページの図を参照。表層水を採取。

(注2) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。

なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは [ ] に記載。


## 1 - 6 - 2 海底土中の放射性核種分析結果

測定者	採取海域	採取月日	分 析 値 (Bq/kg・乾)								
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Sr	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>144</sup> Ce	Pu
県	久慈沖(A)	7.28	*	*	*	*	*	*	8.5 [2.6]	*	0.37
	サイクル工研沖(G)	7.28	*	*	*	*	*	*	17 [5.6]	*	0.39
	阿字ヶ浦沖(I)	7.28	*	*	*	*	*	*	8.0 [2.5]	*	0.63
	那珂湊沖(J)	7.28	*	*	*	*	*	*	7.2 [2.3]	*	0.48
	大貫沖(K)	7.28	*	*	*	*	*	*	8.3 [2.7]	*	0.34
	再処理排水放出口周辺(P)	7.2	*	*	*	*	*	*	99 [35]	*	0.63
原子力機構 原科研	原科研沖(C)	7.9	*	*	*	*	*	*	6.4 [2.0]	*	0.19
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖(F)	7.8	*	*	*	*	*	*	11 [3.5]	*	0.38
	長砂沖(H)	7.8	*	*	*	*	*	*	7.0 [2.4]	*	0.30
	再処理排水放出口周辺(P)	7.2	*	*	*	*	*	*	83 [29]	*	0.38
原子力機構 大洗	原子力機構大洗沖(L)	7.7	*	*	*	*	*	*	7.8 [2.4]	*	
	タ(M)	7.7	*	*	*	*	*	*	4.0 [1.3]	*	
原電	原電沖(B)	7.15	*	*	*	*	*	*	4.6 [1.4]	*	


(注1) 採取地点：( ) 内は採取海域記号。採取地点は166ページの図を参照。

(注2) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。なお、<sup>134</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。<sup>134</sup>Csは [ ] に記載。(注3) Puは、<sup>238</sup>Puが検出されておらず、また、過去の最大値(1.8Bq/Kg・乾)より低い値であったため、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響とは判断できない。


海底土中の $^{137}\text{Cs}$ 濃度の経年変化 (県測定分の平均値)

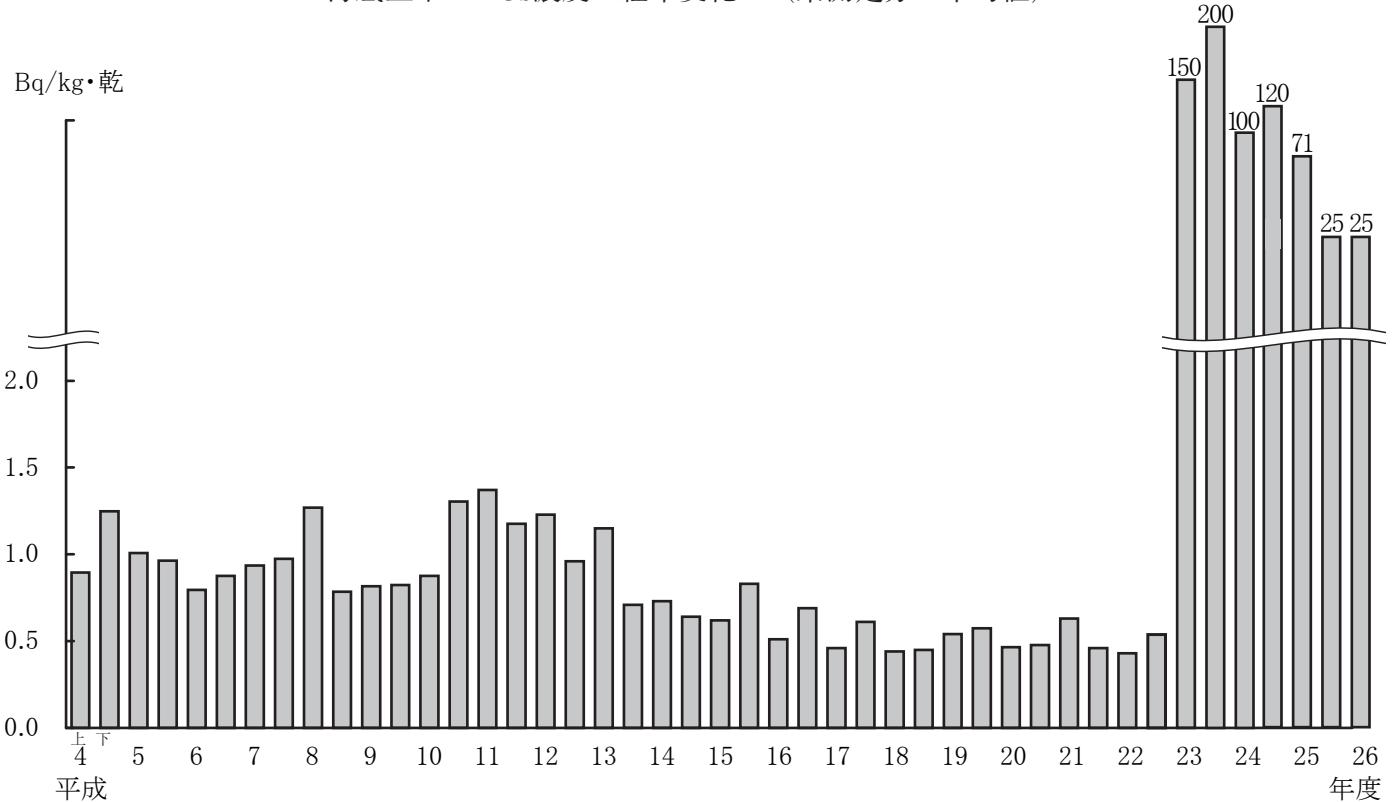


海底土中のPu濃度の経年変化 (県測定分の平均値)

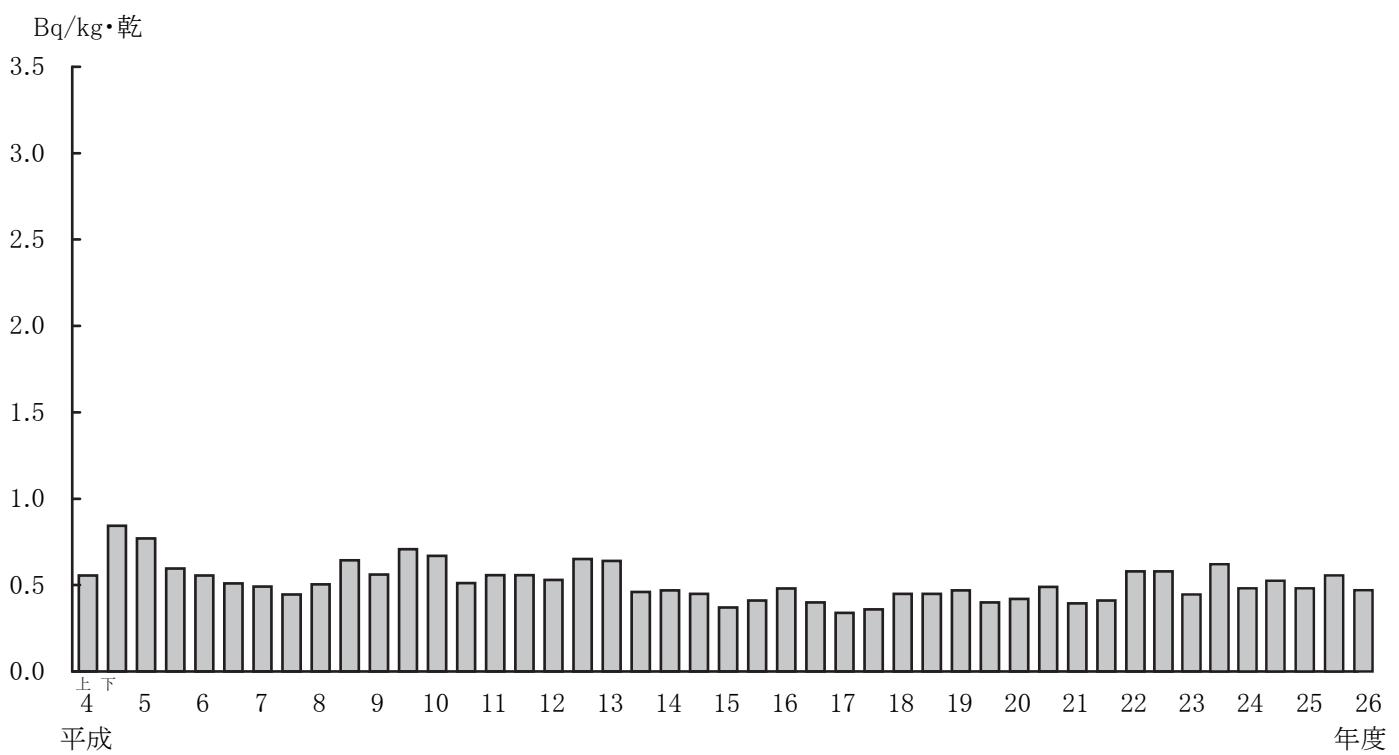

海水・海底土採取地点(大洗地区)

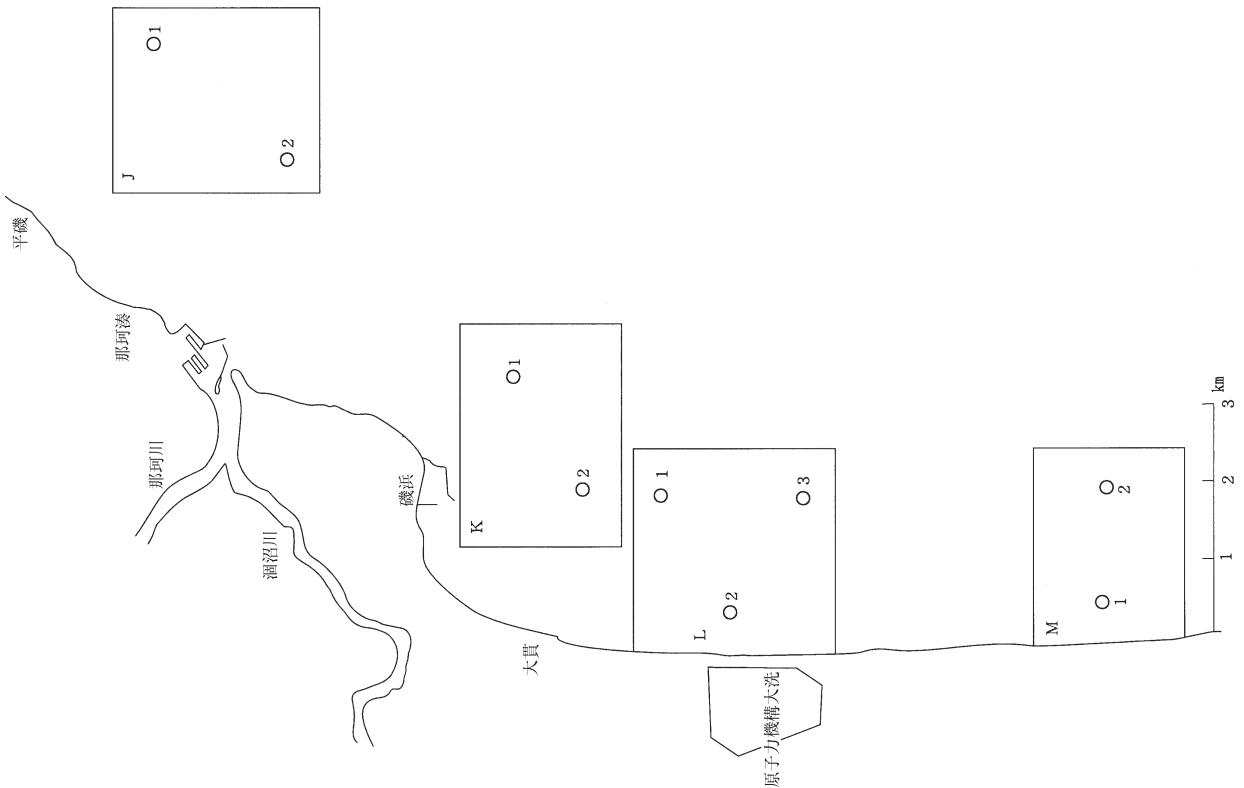

海水・海底土採取地点(東海地区)

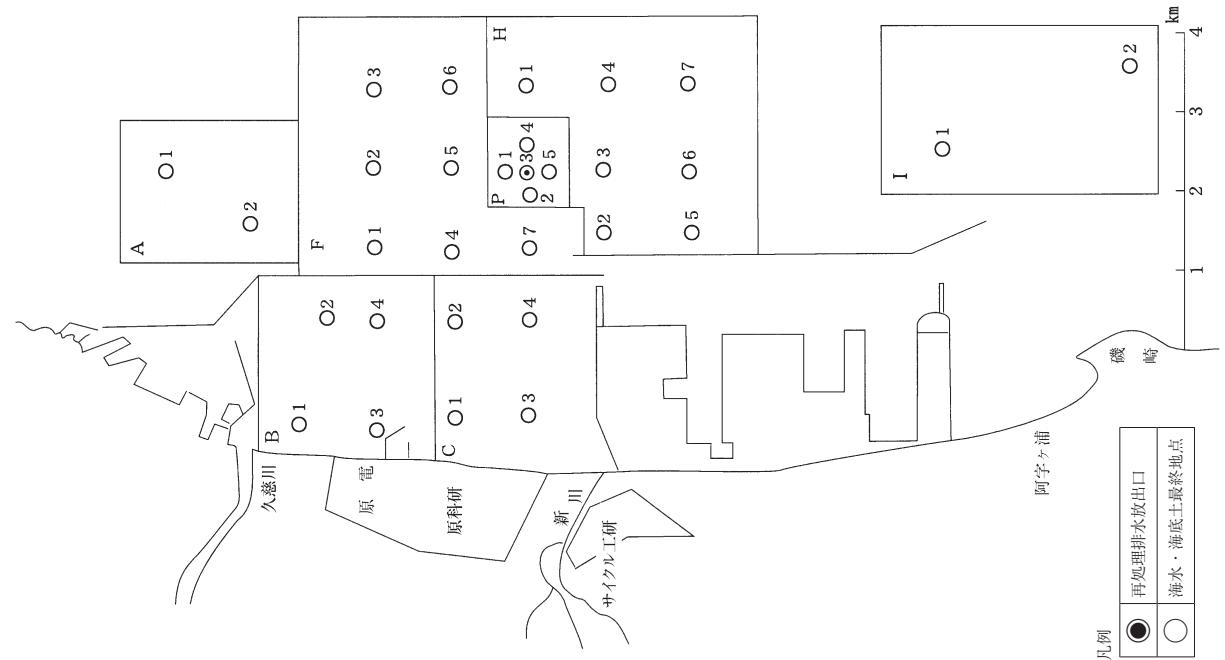

1 - 7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果

測定者	排水溝	採取月日	分 析 値 (Bq/kg・乾)								
			<sup>22</sup> Na	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Sr	<sup>137</sup> Cs [ <sup>134</sup> Cs]	<sup>152</sup> EU	<sup>154</sup> EU	U
原子力機構 原科研	第 <sup>(注2)</sup> 1	7.14					*		1.1 [＊]		
		7.14	*	*			*		1.6 [＊]		
原子力機構 大洗	原子力機構大洗	7.7					*		2.0 [＊]		
原電	東海発電所	7.14					*	*	1.2 [＊]	*	*
	東海第二発電所 <sup>(注2)</sup>	7.14		*	*	*			1.1 [＊]		
原燃工	JCO・三菱原燃・ 原燃工・積水メディ カル共同排水溝	7.10									*

(注1) <sup>137</sup>Csは、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び過去の核実験等に起因するフォールアウトの影響による。<sup>134</sup>Csは〔 〕に記載。

(注2) 原子力機構原科研の第1排水溝及び東海第二発電所排水溝：<sup>137</sup>Csは報告核種ではないが検出されたため記載。

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間γ線量測定結果

#### 2-1-1 積算線量測定結果

測 定 者	評 価 対 象	平常の変動幅の上限
施 設 者	6ヶ月積算値	下表の各地点の値

測 定 者	測 定 地 点	測 定 期 間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
			3ヶ月	計		
原子力機構 原 科 研	MS - 1	3.20～ 6.19 (91)	0.37	0.74	0.19	蛍光ガラス 線 量 計
		6.19～ 9.18 (91)	0.37			

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含み、宇宙線成分及びTLD・蛍光ガラス線量計の自己汚染の寄与分を除く。

(注2) 福島第一原子力発電所事故の影響により、樹木等が多く存在している場所では、積算線量が高くなる傾向にある。

# 参考 1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果

## 1. 調査目的

再処理施設低レベル廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するため、放出口を中心とした一定海域について海水の放射性物質濃度の調査を行う。

## 2. 調査方法

放出口周辺、東西3km、南北10kmの海域において表層30地点で採水し、全 $\beta$ 放射能（30地点）、トリチウム（30地点）、 $^{137}\text{Cs}$ （7地点）について分析する。

本調査は、原則として毎月上旬に定期的に実施する他、排水中の全 $\beta$ 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えた場合に実施する。

## 3. 調査結果

当期の調査は、7月1日、8月1日及び9月8日に実施した。

その結果、上記海域の海水中放射性物質濃度の平均値は、全 $\beta$ 放射能について $0.040\text{Bq}/\text{L}$ 、トリチウムについて検出限界値（ $40\text{Bq}/\text{L}$ ）未満、 $^{137}\text{Cs}$ について $0.0081\text{Bq}/\text{L}$ であった。なお、放出排水の全 $\beta$ 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えることはなかった。

なお、東京電力福島第一原子力発電所事故の放射性物質放出の影響により $^{137}\text{Cs}$ が検出された。

採水地点別濃度 (3ヶ月平均値)


採水地点	全β放射能	トリチウム	$^{137}\text{Cs}$
	(Bq/L)	(Bq/L)	(Bq/L)
1	*	*	0.0097
2	*	*	
3	*	*	
4	0.040	*	
5	0.041	*	
6	*	*	
7	*	*	
8	*	*	
9	*	*	0.0069
10	*	*	
11	*	*	
12	*	*	
13	0.040	*	0.0079
19	*	*	0.0079
20	*	*	
21	*	*	0.0076
22	*	*	
23	0.041	*	
24	*	*	
25	*	*	
26	*	*	
27	*	*	
28	*	*	
29	*	*	
30	*	*	0.0082
放出点	*	*	0.0084

(注1) 検出限界値：全β放射能 0.04 Bq/L

トリチウム 40 Bq/L

(注2) 放出点：放出口周辺 5 地点 (14~18) の平均値

## 環境影響詳細調査計画図

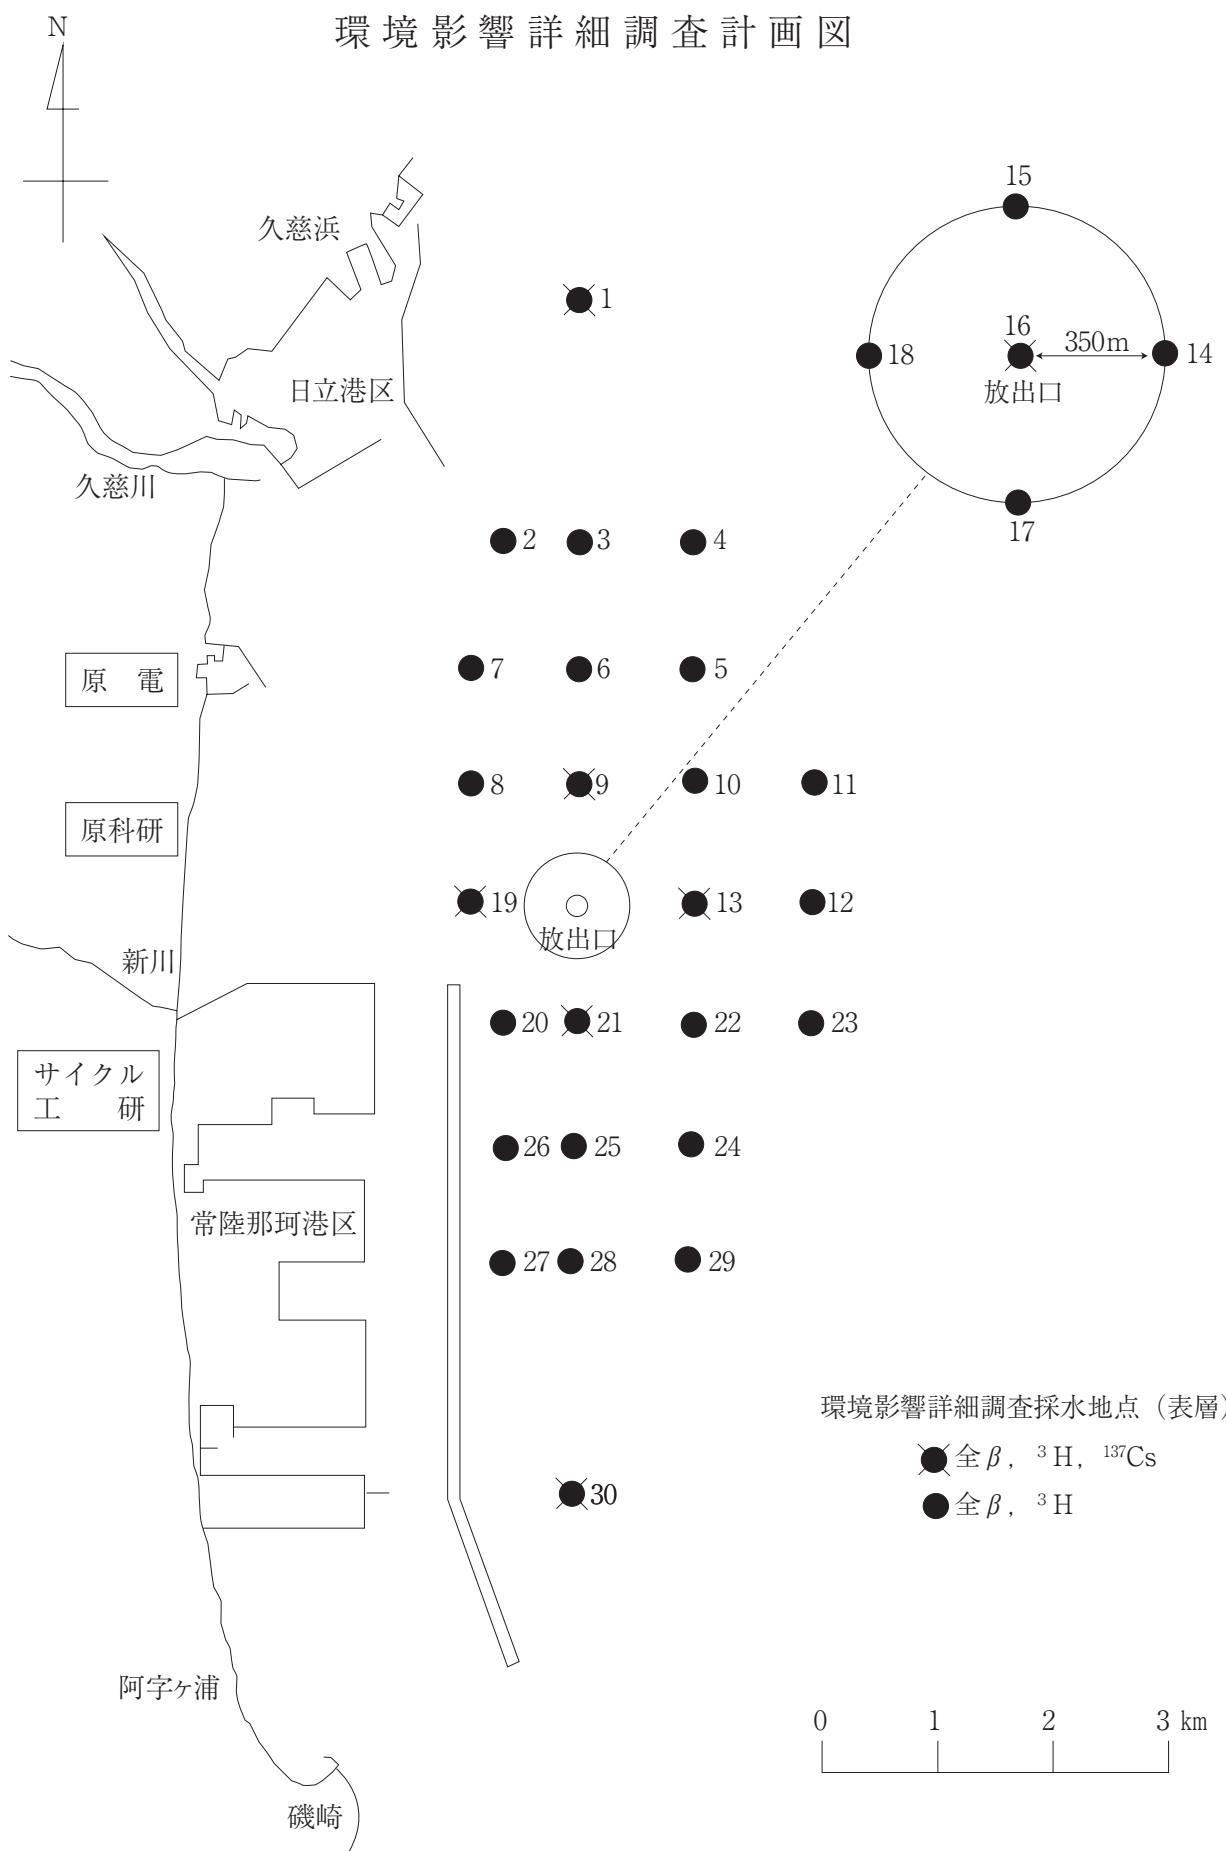

環境影響詳細調査採水地点（表層）

● 全 $\beta$ ,  ${}^3\text{H}$ ,  ${}^{137}\text{Cs}$

● 全 $\beta$ ,  ${}^3\text{H}$

0 1 2 3 km

参考2 主要施設運転状況

事業所名	施設名	7月	8月	9月
(注1) 原子力機構 原科研	J R R - 2	残存施設の維持管理		
	J R R - 3	施設定期検査		
(注2) 原子力機構 サイクル工研	再処理施設	施設定期検査		
		施設定期検査		
(注3) 原子力機構 大洗	J M T R	施設定期検査		
	H T T R	施設定期検査		
	高速実験炉 「常陽」	施設定期検査		
(注4) 原電	東海発電所	廃止措置		
	東海第二発電所	第25回定期検査		

(注1) 原子力機構原科研

J R R - 2 : 平成8年12月19日に共同利用運転を終了し解体工事に着手。原子炉本体を密封するとともに周辺機器の撤去を終了し、平成16年4月より残存施設の維持管理中。

J R R - 3 : 施設定期検査(平成22年11月20日から受検)。

(注2) 原子力機構サイクル工研

再処理施設：施設定期検査(平成19年7月30日から受検)。

(注3) 原子力機構大洗

J M T R : 施設定期検査(平成18年9月1日から受検)。

H T T R : 施設定期検査(平成23年2月1日から受検)。

高速実験炉「常陽」：施設定期検査(平成19年5月15日から受検)。

(注4) 原電

東海発電所：平成10年3月31日 発電(運転)停止。

平成13年12月4日 廃止措置着手。

東海第二発電所：平成23年5月21日 第25回定期検査開始。

再処理施設処理状況（せん断処理について記載）

処理期間	対象発電所名	炉型式 (PWR, BWR又はATR)	処理量 (T)	平均燃焼度 (MWD/T)	冷却日数 (年)
計					

別表 1 環境試料の核種濃度検出限界

項目	単位	<sup>3</sup> H	<sup>14</sup> C	<sup>22</sup> Na	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Sr	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>152</sup> Eu	<sup>154</sup> Eu	U	Pu
塵 埃	mBq/m <sup>3</sup>			0.1		0.1		0.15	0.1	1		0.1	1				0.00015	
降下塵	Bq/m <sup>2</sup>			0.4		0.4	0.15	0.7	0.4	4		0.4	4					
牛 乳	Bq/L					0.04						0.2	0.4					
野 菜	Bq/kg・生					0.04						0.4	0.4					
精 米	Bq/kg・生	2				0.04						0.4						
陸 土	Bq/kg・乾			1		1					10		1	10			0.1	
陸 水	Bq/L	20			0.008		0.008				0.02		0.004	0.02				
海 水	Bq/L	20			0.008		0.008	0.004	0.04	0.02	0.02		0.004	0.02				
海底土	Bq/kg・乾			1		1	0.4	2	0.9	6		0.4	6				0.04	
海 產 物	Bq/kg・生				0.2		0.2	0.04	0.4	0.2	0.8		0.2	0.8			0.002	
排 水 口 及 邊 砂	Bq/kg・乾			1	1	1	1	0.2				1	5	3	20	0.04	0.002	
排 近 土	Bq/kg・乾																	

別表2 排水中の全 $\beta$ ・全 $\gamma$ 検出限界

(1) 全 $\beta$ 検出限界

測定項目	区分	単位	検出限界	備考
排 水	淡 水	Bq/cm <sup>3</sup>	$2 \times 10^{-2}$	再 处 理
			$2 \times 10^{-4}$	そ の 他

(2) 全 $\gamma$ 検出限界

排 水 溝 名	単 位	検 出 限 界
原 子 力 機 構 原 科 研 (第 2)	Bq/cm <sup>3</sup>	$2 \times 10^{-2}$
原 子 力 機 構 サイ 克 ル 工 研 (再 处 理)		$2 \times 10^{-1}$
原 子 力 機 構 大 洗		$6 \times 10^{-2}$
原 電 (東海第二)		$1 \times 10^{-2}$

別表3 排気の不検出分放出量算出方法

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構原研	J R R - 2	$^3\text{H}$	$\text{Q} \times \text{D L}$
	J R R - 3	希ガス	✓
		$^3\text{H}$	✓
	J R R - 4	希ガス	✓
	N S R R	✓	✓
		$^{131}\text{I}$	✓
	燃料試験施設	希ガス	✓
		$^{131}\text{I}$	✓
	燃料サイクル 安全工学研究施設 (NUCEF)	希ガス	✓
		$^{131}\text{I}$	✓
		Pu	✓
原子力機構 サイクル工研	プルトニウム燃料第一、第二 第三開発施設、プルトニウム 廃棄物処理開発施設		$\alpha(\text{Pu})$
	再処理施設	主排気筒	希ガス
			$^3\text{H}$
			$^{14}\text{C}$
			$^{131}\text{I}$
	再処理施設	第一付属排気筒	$^{129}\text{I}$
			希ガス
			$^3\text{H}$
			$^{14}\text{C}$
			$^{131}\text{I}$
	再処理施設	第二付属排気筒	$^{129}\text{I}$
			$^{85}\text{Kr}$
			$^3\text{H}$
			$^{14}\text{C}$
			$^{131}\text{I}$
	高レベル放射性物質研究施設 (CPF)	$^{129}\text{I}$	希ガス
			$^3\text{H}$
			$^{131}\text{I}$

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構大洗	J M T R	希ガス	$Q \times D L$
	H T T R	希ガス	タ
		$^{131}I$	タ
	照射燃料集合体試験施設 (FMF)	$^3H$	タ
		希ガス	$Q$ (ピンパンクチャー時) $\times D L$
		$^{131}I$	$Q \times D L$
	高速実験炉「常陽」	希ガス	タ
		$^{131}I$	タ
原子力機構那珂	J T - 60	$^3H$	(中性子発生量)
原電	東海発電所	$^{60}Co$	$Q \times D L$
		$^{137}Cs$	タ
	東海第二発電所	希ガス	タ
		$^{131}I$	タ
住友鉱山	技術センター	U	タ
J C O	第1管理棟	タ	タ
	第2管理棟	タ	タ
	固体廃棄物処理棟	タ	タ
	第3管理棟	タ	タ
三菱原燃	転換工場	タ	タ
	成形工場	タ	タ
	第1廃棄物処理所	タ	タ
	第2廃棄物処理所	タ	タ
	燃料加工試験棟	タ	タ
ND C	照射後試験棟	希ガス	タ
		$^{131}I$	タ
	化学分析棟	タ	タ
		$\beta$	タ
	ウラン棟	U	タ
	燃料試験棟	タ	タ
	材料試験棟	$\beta$	タ
積水メディカル	集合排気棟	$^3H$	$Q$ (開放系での取扱い時間における排気量) $\times D L$ + (実験動物投与放射能量) $\times$ (呼吸中排泄割合)
		$^{14}C$	
	第4棟排気棟	$^3H$	
		$^{14}C$	

事 業 所 名	施 設 名	核 種 等	算 出 方 法
東 大	原 子 炉 棟	希ガス	(積算出力) × (放出割合)
	ライナック棟	$^{13}\text{N} + ^{15}\text{O}$	✓
東 北 大	ホツトラボ棟	$\beta$	$Q \times D L$
日 本 核 燃	照 射 後 試 験 施 設	希ガス	✓
核 管 センタ一	開 発 棟	$\alpha$ (Pu, U)	✓
	新 分 析 棟	✓	✓
原 燃 工	加 工 工 場	U	✓
	廃棄物処理棟	✓	✓
	HTR燃料製造施設	✓	✓
日 撃	第 2 研 究 棟	$\beta$	✓
三菱マテリアル	開 発 試 験 第 I 棟	U	✓
	開 発 試 験 第 II 棟	✓	✓
	開 発 試 験 第 IV 棟	$\beta$	✓

注) Q : 測定箇所における排気量

DL : 検出限界

別表4 排水の不検出分放出量算出方法

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構原科研	第1	$^{60}\text{Co}$	$Q \times D L$
		$^3\text{H}$	〃
		$^7\text{Be}$	〃
		$^{14}\text{C}$	〃
		$^{22}\text{Na}$	〃
		$^{54}\text{Mn}$	〃
		$^{60}\text{Co}$	〃
	第2	$^{137}\text{Cs}$	〃
		$^{60}\text{Co}$	〃
		全 $\beta$	〃
原子力機構サイクル工研	第1	Pu	〃
		U	〃
	再処理施設	$^3\text{H}$	〃
		$^{89}\text{Sr}$	〃
		$^{90}\text{Sr}$	〃
		$^{95}\text{Zr}$	〃
		$^{95}\text{Nb}$	〃
		$^{103}\text{Ru}$	〃
		$^{106}\text{Ru} - ^{106}\text{Rh}$	〃
		$^{129}\text{I}$	〃
		$^{131}\text{I}$	〃
		$^{134}\text{Cs}$	〃
		$^{137}\text{Cs}$	〃
		$^{144}\text{Ce} - ^{144}\text{Pr}$	〃
		$^{141}\text{Ce}$	〃
		Pu	〃
		全 $\beta$	〃
原子力機構大洗	北地区	$^3\text{H}$	〃
		$^{60}\text{Co}$	〃
		$^{137}\text{Cs}$	〃
	南地区	$^{60}\text{Co}$	〃
		$^{137}\text{Cs}$	〃
原子力機構那珂	貯水槽	$^3\text{H}$ , 全 $\beta$	〃

事 業 所 名	施 設 名	核 種 等	算 出 方 法
原 電	東 海 発 電 所	$^{60}\text{Co}$	$Q \times D L$
		$^{137}\text{Cs}$	〃
		$^{152}\text{Eu}$	〃
		$^{154}\text{Eu}$	〃
	東 海 第 二 発 電 所	$^3\text{H}$	〃
		$^{54}\text{Mn}$	〃
		$^{58}\text{Co}$	〃
		$^{60}\text{Co}$	〃
		$^{89}\text{Sr}$	〃
		$^{90}\text{Sr}$	〃
J C O	廢 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
三 菱 原 燃	排 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
	排 水 貯 槽 (燃 料 加 工 試 験 棟)	U	〃
		Th, Pa	〃
N D C	排 水 貯 槽	$^{58}\text{Co}$	〃
		$^{60}\text{Co}$	〃
		$^{137}\text{Cs}$	〃
		U	〃
原 燃 工	排 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
三 菱 マ テ リ ア ル	排 水 貯 槽	U	〃
		Th, Pa	〃
積 水 メ デ イ カ ル	調 整 槽	$^3\text{H}$	〃
		$^{14}\text{C}$	〃
住 友 鉱 山	屋 外 排 水 槽	U	〃
		Th, Pa	〃

(注) Q : 測定箇所における排水量

D L : 検出限界

## <用語・記号等の解説>

1 \*

測定データの全てが検出限界未満の濃度

2 -

欠測値

3 休止施設等

排気・排水口から放射性物質を含む排気又は排水の放出が全くない月は、最高濃度、平均濃度の欄は空欄（“ ”）に、放出量は“0”（ゼロ）。

4 ／（スラント）

(1) 測定対象外

(2) 「その他検出された核種」が検出されない月及び3ヶ月平均濃度

5 測定結果の表記法

測定結果は原則として2桁とする。

放出源情報の測定結果は、原則として1位及び少数1位の2数字と10のべき数とする。

6 最高濃度（最大、最高値）

(1) 連続測定の場合

ア 空間線量（MS, MP）

「最大」は1時間値の最高値

イ 排気（希ガス等）

1日値（24時間平均値）の最高濃度

ウ 排水（全γ）

1時間値の最高濃度

(2) 連続採取、定期的測定の場合

排気（全β,  $^{3}H$ ,  $^{131}I$ , U, Pu等）、排水（全β）は測定値の最高濃度

7 平均濃度（平均）

(1) 連続測定の場合

ア 空間線量（MS, MP）

1時間値の単純平均値

イ 排気（希ガス等）

月平均値は1日値（24時間平均値）に排気量で重みを付けた加重平均値

ウ 排水（全γ）

1時間値の単純月間平均値

(2) 連続採取、定期的な測定の場合

排気（全β,  $^{3}H$ ,  $^{131}I$ , U, Pu等）、排水（全β）は測定値に排気、排水量で重みを付けた加重平均値

(3) バッチ測定の場合

排水（核種分析）の月平均値は測定値に排水量で重みを付けた加重平均値

- (4) 測定値の一部に検出限界未満がある場合、推定濃度（ある根拠によって推定した値又は検出限界値、ただし、排水（全 $\gamma$ ）は“0”）排気、排水量で重みを付けた加重平均値
- (5) 排気、排水口から放射性物質を含む排気又は排水の放出が全くない月は、最高濃度、平均濃度の欄は空欄（“ ”）に、放出量は“0”（ゼロ）。

## 8 3ヶ月平均濃度（平均）

- (1) 放出源情報については3ヶ月加重平均値とし（施設者に限る）、その他については単純平均した値。
- (2) 検出限界未満“\*”は推定濃度又は検出限界（環境項目）として平均。ただし、希釈効果がある場合は、希釈効果を考慮した値として平均し、希釈倍率を記載。  
また、3ヶ月すべてが“\*”の場合には3ヶ月平均値も“\*”
- (3) 排気・排水が1ヶ月間放出が全くないときは、この月も値は0として計算。
- (4) 3ヶ月のうち1ヶ月でも欠測値“-”があった場合には平均値を求めず。

## 9 放出量

- (1) 放出量は測定された量（実測分）と検出限界未満で推定した量（不検出分）に分けて記載。

### （2）不検出分

測定した値が検出限界未満の場合には「推定濃度」（ある根拠によって推定した値又は検出限界値）と排気・排出量より求めた値

- (3) “微”：不検出分として求めた値が次に定める場合

項目	核種等	微と表示する限度
排気・排水	全 $\beta$ , Pu	0.004MBq／月未満
	上記以外	0.04MBq／月未満

- (4) 放出量の3ヶ月総計

- ① 月毎の放出量の和を実測分、不検出分別に記載
- ② 不検出分に“微”がある場合、“微”は加算しない。ただし、3ヶ月全てが“微”又は“微”と0のみの場合は“微”。

## 10 放射性核種分析

排気・排水又は環境試料中に含まれる放射性核種の種類と量（濃度）を調べること。

本報告では、ゲルマニウム半導体検出器を用いた機器分析によってセシウム-137・ヨウ素-131などを、放射化学分析によってストロンチウム-90・プルトニウムを、液体シンチレーション測定装置を用いた分析によってトリチウム・炭素-14などをそれぞれ測定している。

## 11 主要放出核種

原子力施設から放出される放射性核種は、施設の種類・使用方法によって決まるので、その核種を把握しておけば放出の概略や異常の有無が判断できるとされる放出量が多い核種。

## 12 その他検出された核種

主要放出核種以外の検出された核種（検出された場合は報告することになっている）。

放出源における測定結果の記載については次のとおり。

- (1) 検出された月のみ記載。検出されない月又は3ヶ月平均濃度は“／”（スラント）を記載。
- (2) 測定値の一部に検出限界未満がある場合の平均濃度は、不検出分を0とした加重平均値。

### 13 検出限界 (D L)

排気、排水の測定箇所における検出限界。

なお、最高濃度及び平均濃度はいずれも放出口における濃度に換算しているため、これらの値を下回る場合もある。

### 14 n e

測定結果が全て検出限界未満のため、線量評価せず。

### 15 平常の変動幅

- (1) 主　　旨…………平常時におけるモニタリングによって得られたデータは種々の要因で変動するが、その変動の幅を用いて、調査検討を要するデータを客観的に見出す。
- (2) 算出方法…………過去のデータをもとにバックグラウンド放射能（自然放射能及び過去の核実験等によるもの）の平均値に標準偏差の3倍値（ $3\sigma$ ）を加減して上限と下限を定める。なお、過去のデータが少なく、このような統計処理が適当でない場合は、最大値と最小値をもって上下限とする。  
M P、M Sの空間線量率については、同様に東海、大洗地区ごとに、平常の変動幅の上限を統計的に求めた後、評価の分かりやすさなどの点から、統一的に100nGy/時としている。
- (3) 調査検討を要するデータの選択と措置……平常の変動幅の上限を超えたものについて、試料採取、処理、分析、測定等原因の詳細な調査検討を行う。
- (4) 見直し…………従来の傾向として、バックグラウンドレベルは経年に変動が見られるので、平常の変動幅は適宜見なおしを行う。

## <本報告書の解説>

環境放射線の監視の目的は、東海・大洗地区にある原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保するため、原子力事業所の平常稼動時において、

(1) 周辺公衆の線量を推定評価し、線量限度を十分に下回っているかどうかを確認する。

(線量推定評価)

(2) 環境における放射線と放射性物質の水準及び分布の長期的変動を把握する。 (長期的変動調査)

(3) 放射性物質の予期しない放出による環境への影響を早期に把握する。 (短期的変動調査)

ことを目的とし、「茨城県環境放射線監視計画」により、測定地点・頻度・測定者等が定められている。(表1 参照)

なお、本計画は施設の増設や国のモニタリング指針等の改正に伴い、適宜見直しを行っている。

この監視計画に基づき県及び各原子力事業所が測定した結果を取りまとめたものが、本報告書である。

以下に、各測定項目の解説を示す。

### I 短期的変動調査（3ヶ月毎）

#### 1 環境における測定結果

原子力施設の敷地外での測定結果を示す。(なお、敷地内であっても周辺監視区域境界は「環境における測定結果」として取り扱う。以下同様。)

##### 1-1 空間γ線量率測定結果

###### 1-1-1 モニタリングステーション

固定放射線観測局で24時間連続測定している測定結果から、その月の1時間平均値及び最高値を示す。

※ 放射線測定装置と気象観測装置等が設置されているのがモニタリングステーション、放射線測定装置のみがモニタリングポスト。

###### 1-1-2 モニタリングポスト

モニタリングステーションと同じ。

###### 1-2 大気中放射能測定結果

###### 1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

集塵器で吸引した大気中の塵埃中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

###### 1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果

大型水盤に降下した雨水や塵等に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

###### 1-3 農畜産物中の放射能測定結果

###### 1-3-1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果

乳牛から採乳した原乳中の<sup>131</sup>Iの分析結果を示す。

###### 1-4 海洋における放射能測定結果

###### 1-4-1 海水中の放射性核種分析結果

海水に含まれる<sup>3</sup>Hの分析結果を示す。

## 2 敷地内における測定結果

原子力施設の敷地内での測定結果を示す。以下同様。

### 2-1 空間γ線量率測定結果

#### 2-1-1 モニタリングステーション

24時間連続測定している測定結果から、その月の1時間平均値及び最高値を示す。

#### 2-1-2 モニタリングポスト

モニタリングステーションと同じ。

### 2-2 大気中放射能測定結果

#### 2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

吸塵器で吸引した大気中の塵埃に付着した放射性物質の核種分析結果を示す。

## 3 放出源における測定結果

原子力事業所の各施設から放出される排気・排水についての測定結果を示す。

### 3-1 排 気

#### 3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の主な施設から放出される排気中の主要放出核種の核種分析結果を示す。

#### 3-1-1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

主要放出核種以外で検出された核種について、その分析結果を示す。

#### 3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の施設から放出される排気中の全β測定結果を示す。

#### 3-1-2' 排気中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の主要施設から放出される排気中の全β測定結果を示す。

#### 3-1-3 排気中の全α放射能測定結果

各原子力事業所の施設から放出される排気中の全α測定結果を示す。

### 3-2 排 水

#### 3-2-1 排水中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の排水溝から放出される排水中の主要放出核種の核種分析結果を示す。

#### 3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

県が測定した原子力事業所の主な排水溝から放出される排水中の核種分析結果を示す。

#### 3-2-1'' 排水中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

主要放出核種以外で検出された核種について、その分析結果を示す。

#### 3-2-2 排水中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の排水溝から放出される排水中の全β測定結果を示す。

#### 3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

県が測定した主な排水溝から放出される排水中の全β放射能測定結果を示す。

#### 3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定で定められている核種についての核種分析結果を示す。

### **3－2－4 再処理施設排水中の全β放射能測定結果**

原子力機構サイクル工研再処理排水の全β測定結果を示す。

### **3－2－5 排水中の全γ放射能連続測定結果**

県が連続測定した主要排水溝の排水中の全ガンマ測定結果を示す。

## **II 長期的変動調査結果（6ヶ月毎）**

### **1 環境における測定結果**

#### **1－1 空間γ線量測定結果**

##### **1－1－1 サーベイ結果**

定点で定期的に測定した線量率の測定結果を示す。

##### **1－1－2 積算線量測定結果**

3ヶ月間連続して測定した線量の2回分（半年分）の測定結果を示す。

#### **1－2 漁網表面吸収線量率の測定結果**

船で一定期間曳航した漁網のガンマ及びベータの測定結果を示す。

#### **1－3 大気中放射能測定結果**

##### **1－3－1 降下塵中の放射性核種分析結果**

大型水盤中に落下した雨水や塵等に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

#### **1－4 陸土中の放射能測定結果**

##### **1－4－1 土壤中の放射性核種分析結果**

畑土等の土壤中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

##### **1－4－2 河底土中の放射性核種分析結果**

河川の底土中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

##### **1－4－3 海岸砂中の放射性核種分析結果**

海岸砂中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

#### **1－5 陸水中の放射能測定結果**

##### **1－5－1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果**

河川水や湖沼水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

##### **1－5－2 飲料水中の放射性核種分析結果**

水道水や井戸水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

#### **1－6 海洋における放射能測定結果**

##### **1－6－1 海水中の放射性核種分析結果**

海水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

##### **1－6－2 海底土中の放射性核種分析結果**

海底土中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

#### **1－7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果**

各原子力事業所の排水口近辺の土砂中に含まれる主要放出核種の測定結果を示す。

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間γ線量測定結果

#### 2-1-1 積算線量測定結果

3ヶ月間連続して測定した線量の2回分（半年分）の測定結果を示す。

## III 線量の推定結果（1年間）

### 1 積算線量による外部被ばく実効線量

1年間の各地点の積算線量値を地域毎に区分し、年間の外部被ばく実効線量を示す。

### 2 環境試料中の放射性核種分析結果に基づく成人の預託実効線量

牛乳・葉菜・米・魚介類等の核種分析結果から、成人の預託実効線量を示す。

### 3 放出源情報に基づく実効線量

#### 3-1 放射性気体廃棄物による実効線量

原子力機構や原電等4事業所における主要施設から放出される年間の総排気量から外部被ばく実効線量並びに内部被ばく預託実効線量を示す。

#### 3-2 放射性液体廃棄物による実効線量

原子力機構や原電等5事業所における主要排水溝から放出される年間の総排水量から内部被ばくによる預託実効線量並びに外部被ばくによる実効線量を示す。

表1 調査目的別測定項目及び頻度

測定項目	測定頻度	対象核種等
1. 線量評価		
積算線量	年 4回	空間 $\gamma$
原乳	年 2回	$^{90}\text{Sr}$ , $^{131}\text{I}$ , $\gamma$ 放射体
葉菜	〃	$^{90}\text{Sr}$ , $^{131}\text{I}$ , $\gamma$ 放射体 (収穫時: ホウレン草, ハクサイ, キャベツ)
精米	年 1回	$^{90}\text{Sr}$ , $^{14}\text{C}$ (一部), $\gamma$ 放射体
飲料水	年 2回	$^3\text{H}$
魚類	2種年 2回	$^{90}\text{Sr}$ , Pu (一部), $\gamma$ 放射体 (収穫時: シラス及びヒラメ, カレイ, イシモチ, チダイ, スズキ)
貝類	〃	$^{90}\text{Sr}$ , Pu (一部), $\gamma$ 放射体 (収穫時: アワビ, ハマグリ, コタマ貝, 赤貝, ウバ貝)
海藻類	〃	$^{90}\text{Sr}$ , Pu (一部), $\gamma$ 放射体 (収穫時: ヒジキ, ワカメ, アラメ)
排気	連続	主要放出核種 (施設者)
排水	〃	主要放出核種 (施設者)
2. 短期的変動調査		
空間線量率(ステーション)	連続	空間 $\gamma$
空間線量率(ポスト)	〃	空間 $\gamma$
塵埃	連続・年 4回	Pu (一部施設者), $\gamma$ 放射体
降下塵	毎月	$\gamma$ 放射体
原乳	年 4回	$^{131}\text{I}$
海水	〃	$^3\text{H}$ , (水温, 塩素量)
排気	連続	放出核種 (施設者), 全 $\beta$ (施設者), 全 $\alpha$ (施設者)
排水	連続・毎月	放出核種, 全 $\beta$ , 全 $\gamma$ (県)
3. 長期的変動調査		
空間線量率(サーベイ)	年 2回	空間 $\gamma$
積算線量	年 4回	空間 $\gamma$
降下塵	毎月	$\gamma$ 放射体
土壤	年 2回	$\gamma$ 放射体
河底土	〃	$\gamma$ 放射体 (施設者)
海岸砂	〃	$\gamma$ 放射体
河川水	〃	$^3\text{H}$ , $\gamma$ 放射体
湖沼水	〃	$^3\text{H}$ , $\gamma$ 放射体 (施設者)
飲料水	〃	$\gamma$ 放射体 (施設者), $^3\text{H}$ (積水メディカル), U (JCO, 三菱原燃, 原燃工)
海水	〃	$^{90}\text{Sr}$ , $\gamma$ 放射体
海底土	〃	$^{90}\text{Sr}$ , $\gamma$ 放射体, 一部Pu
排水口近辺土砂	〃	主要放出核種
漁網	〃	$\beta$ 線, $\gamma$ 線 (共にサーベイメーター表示) (施設者)

※1.  $\gamma$  放射体:  $^{54}\text{Mn}$ ,  $^{60}\text{Co}$ ,  $^{95}\text{Zr}$ ,  $^{95}\text{Nb}$ ,  $^{106}\text{Ru}$ ,  $^{137}\text{Cs}$ ,  $^{144}\text{Ce}$ 

2. 海底土中のPu測定は、河口及び一部排水口付近の海域のみ。

3. Pu:  $^{239, 240}\text{Pu}$ 

4. 対象核種等欄の ( ) : 分担を示し、表示なしは県、施設者による。

事務局：茨城県生活環境部防災・危機管理局

原子力安全対策課

〒310-8555 水戸市笠原町978番6

電話 029-301-2916

FAX 029-301-6002