


## 記者発表

### 三菱原子燃料株式会社放射線管理棟における火災について（速報）

平成20年11月18日  
生活環境部原子力安全対策課

- 1 発生日時  
平成20年11月18日（火） 11時15分頃
- 2 発生場所  
三菱原子燃料株式会社  
放射線管理棟 廃棄物缶詰室 解体フード内（管理区域）
- 3 状況
  - (1) 本日11時15分頃，放射線管理棟廃棄物缶詰室解体フードにおいて，廃棄物を減容するため金属フィルターをプラズマ切断機により切断中，金属フィルターに付着した油から発火した。  
直ちに，作業員が消火器により消火するとともに，119番通報をした。  
その後，東海村消防本部が現場にて，鎮火を確認（11:38）した。
  - (2) 放射性物質の漏えい； なし
  - (3) 環境への影響； なし
  - (4) 人の汚染・被ばく； なし
  - (5) 原因； 調査中

本件については，後刻，三菱原子燃料株式会社により記者発表が行われる予定

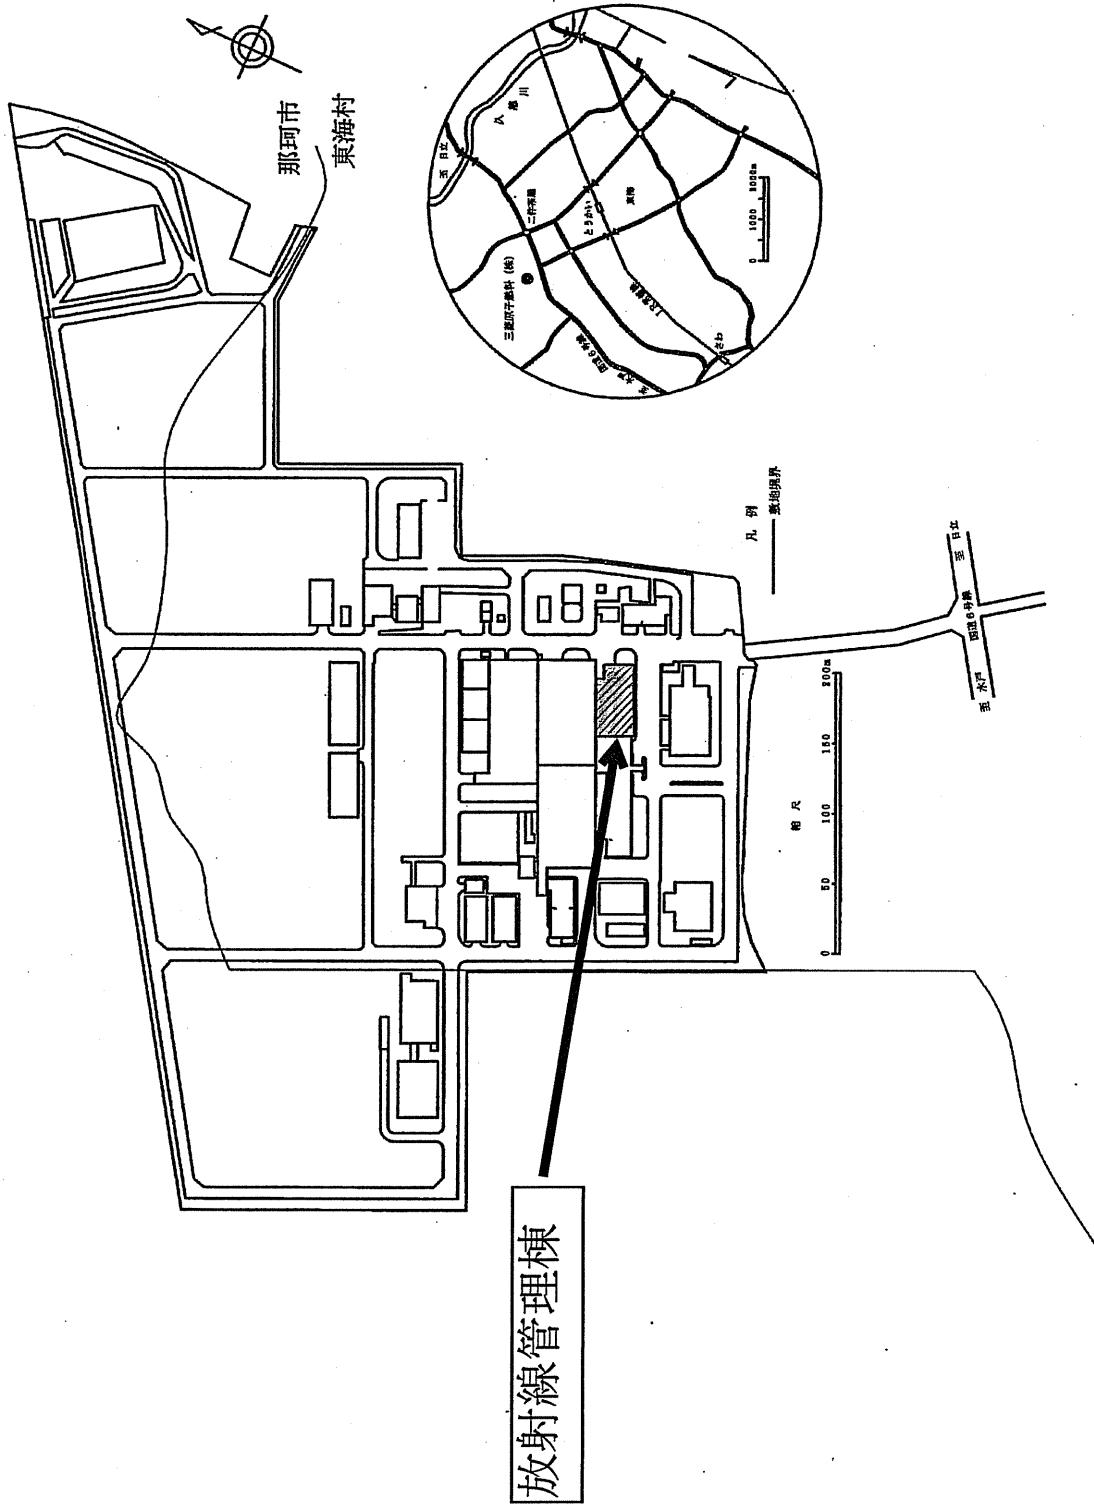

【添付資料】三菱原子燃料(株)平面図