

資料提供

令和6年7月5日（金）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担 当； 榎本
内 線； 2915
外線直通； 029-301-2916

原子力機構 J-PARCセンター リニアック棟における 火災について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時（確認時刻）

令和6年 7月 5日（金） 10時46分頃
県への第一報 11時29分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
J-PARCセンター（原子力科学研究所内）（所在地：東海村）
リニアック棟 冷却水コールド機械室3 【非管理区域】

3 状 況

（1）事象の概要

- 6/21（金）にJ-PARCセンター リニアック棟1階冷却水コールド機械室3の冷凍機で異常を確認し停止させ、本日（7/5）、調査を行っていたところ、10時46分頃、電源端子部に熔融痕及び焦げ跡を発見した。
- このため、原子力機構は11時19分に公設消防へ通報し、11時50分、公設消防により「火災」であると判断された。
- 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当します。


（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし

（4）人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- 原子力科学研究所 施設配置図
- 火災状況写真

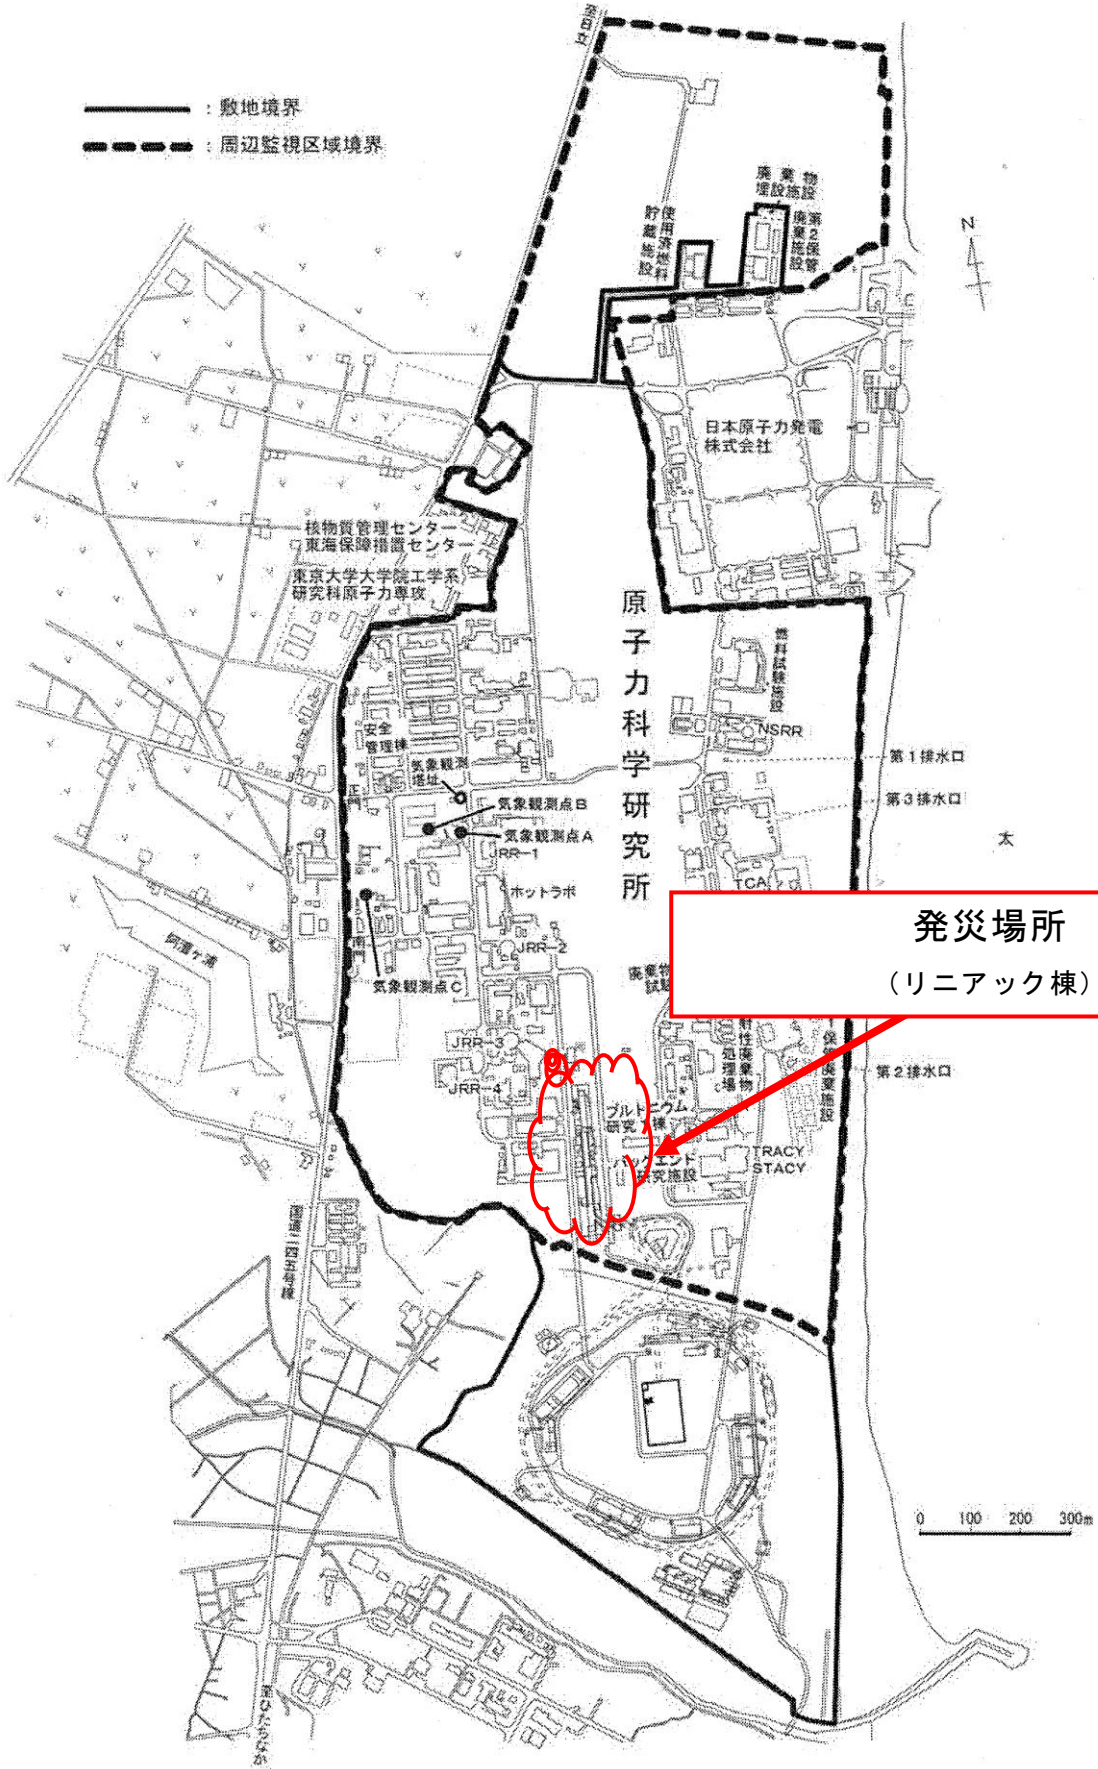

原子力科学研究所 施設配置図

火災状況写真

※原子力機構 原子力科学研究所 提供

